

V3D - VLD - VHD
inverter inverter inverter

frekvenciaváltó programozási kézikönyv



Érvényes: 8.68.11 szoftververziótól (2008. december)

procon
HAJTÁSTECHNIKA

► TARTALOMJEGYZÉK

SZEMLÉLTETŐ JELEK	5
FONTOS TUDNIVALÓK	5
FREKVENCIAVÁLTÓK PROGRAMOZÁSA	5
Soros vonali kommunikáció	5
A soros vonali kábel hossza	6
Programozó terminál ismertetése	7
Az alsó (vezérlő) csoport nyomógombjainak működése	8
A felső (programozó) csoport nyomógombjainak működése	8
Kijelzés üzemmód	10
Programozás üzemmód	10
Kezelés számítógépről	11
Kezelői terminál ismertetése	11
Beállító terminál ismertetése	11
Nyomógombok funkciói (kezelői terminál és beállító terminál esetén)	12
A programozás menete (kezelői terminál és beállító terminál esetén)	12
Amit a berendezés, és a program szolgáltatásairól tudni kell	13
Néhány programozási lehetőség (V3D, VLD és VHD típusok szerint változó!)	13
Amit a programváltozatokról tudni kell	14
Tudnivalók a programfrissítésről	14
Programozás menete	14
TÖMÖRÍTETT MENÜRENDSZER	15
0. GYORS MENÜ	16
Paraméterek hozzáadása a gyors menühöz	16
Paraméterek törlése a gyors menüből	16
A gyors menü gyári beállítása	17
1. MŰKÖDÉSMÓD MENÜ	18
A módosító jel feladata	21
A paraméterek értelmezése	23
Magyarázatok a PID szabályozásokhoz	23
Szabályozási példa	24
Néhány ajánlás	24
2. INDÍTÁSOK MENÜ	25
Felfutási idő értelmezése	25
Töréspontos felfutás értelmezése	26
„S” görbe hatása (fel- és lefutásnál azonos)	27
3. LEÁLLÁSOK MENÜ	28
Lefutási idő értelmezése	28
Töréspontos lefutás értelmezése	29
Start parancs impulzus vezérléssel, sorkapocsról	31
Irányváltás menet közben	31
Fékellenállás méretezési segédlet (tipikus görbe)	31
4. BEMENETEK MENÜ	32
Analóg bemenetek	32
Az analóg bemenetek alsó, és felső szintjeinek értelmezése	32
Kontrol funkció	32
Speciális funkciók (felfutási idő, lefutási idő, U indító, nyomaték, f max, f min)	32
Digitális bemenetek	32
Logikai funkciók magyarázata	36
Program funkciók magyarázata	37
Egyéb funkciók magyarázata	38
Virtuális bemenetek	38
Szolgaberendezés paraméterek	38
Inkrementális fordulatszám jeladó (IFA) paraméterek	39
Inkrementális fordulatszám jeladó bemenetek	39

5. KIMENETEK MENÜ	40
Analóg kimenetek	40
Digitális kimenetek	40
Időzítók	43
Időzítő működési példa	43
Komparátorok	44
Időintervallumok	45
Digitális kimenet, időzítő és komparátor működési példa	46
6. MOTOR MENÜ	47
Vektoros (IFA-s) frekvenciaváltók programozása	48
Vektoros üzem esetén beállítandó paraméterek	48
Motoráramok alakulása az idő függvényében	51
Megengedett tartós motoráram a frekvencia függvényében	51
Megengedett motor túláram az idő függvényében	51
7. U/f VISZONY MENÜ	52
U/f karakterisztikák	53
8. FREKVENCIÁK MENÜ	54
9. PROGRAMOK MENÜ	55
A programok és szekvenciák aktiválása	58
Példa a sorkapocsról történő aktiválásra	58
10. KIJELEZÉSEK MENÜ	59
Lapozható mennyiségek szerkesztése	59
Dinamikus státuszviisszajelzések	60
Lehetséges dinamikus üzemállapotok	60
Termelékenységek	61
Nagy karakteres kijelzési kép	62
11. RENDSZER PARAMÉTEREK MENÜ	63
Paraméterkészletek	63
Paraméterkészlet elmentése	64
Paraméterkészlet betöltése	64
Kivételek a paraméterkészlet betöltésekor	65
Paraméterek módosítása mentett paraméterkészlet alapján	65
Makrók	66
Makrók használata	66
Változtatható rendszerparaméterek	67
Magyarázatok a CAN buszhoz	68
Mester / szolga kapcsolat lehetőségei	68
Csak olvasható paraméterek	70
Dátum	70
Gyártói jelszóval változtatható rendszerparaméterek	70
Megjegyzések a rendszer paraméterekhez	71
12. ESEMÉNYEK MENÜ	72
13. HIBÁK MENÜ	73
Hibák nyugtázása	74
Hibák listája	74
PROGRAMOZÁSI SEGÉDLET	77
Vezérlés terminálról, 5 és 60 Hz között	77
Vezérlés sorkapocsról, potenciométerrel 10 és 50 Hz között	77
Vezérlés terminálról, alapjel változtatás 1 és 100 Hz között motoros potenciométer funkcióval	77
Szabályozás nyomásra, 4-20 mA-es nyomástávadó segítségével	78
Szabályozás fordulatszámra, IFA segítségével	79
A MENÜKBEN HASZNÁLT FOGALMAK MAGYARÁZATA	80
FELHASZNÁLÓI BEÁLLÍTÁSOK	81
JEGYZETEK	82

Köszönjük, hogy a PROCON Hajtástechnika Kft. által gyártott frekvenciaváltót választotta.

Ez a gépkönyv tartalmazza az Ön számára szükséges információkat a frekvenciaváltó beüzemeléséhez, programozásához és üzemben tartásához.

► SZEMLÉLTETŐ JELEK

A programozási kézikönyvben a következő szemléltető jelek kerülnek felhasználásra:



Azokat az útmutatásokat jelöli, amelyek be nem tartása személyi sérülést, a berendezés meghibásodását, anyagi kárt okozhat.



Fontos információk

► FONTOS TUDNIVALÓK

 FIGYELEM
A frekvenciaváltó telepítése, üzemeltetése, karbantartása vagy a szervizelése megkezdése előtt figyelmesen olvassa el a programozási kézikönyvet!
Az útmutatóban leírt összes óvintézkedést, figyelmeztetést és utasítást maradéktalanul tartsa be!
Feltétlenül kövesse az útmutatóban leírt biztonsági üzeneteket! Az üzemeltető cég felelős az útmutatóban leírt figyelmeztetések be nem tartásából eredő személyi sérülésekért és anyagi károkért.

► FREKVENCIAVÁLTÓK PROGRAMOZÁSA

A frekvenciaváltó igény szerinti beállítása RS 485-ös soros vonalon, a többszintű menürendszer segítségével történik.

A beállításhoz használható eszközök:

- Programozó terminál
- Kezelői terminál
- Beállító terminál
- Számítógép

• Soros vonali kommunikáció

Az RS485-ös soros vonali kommunikációt igény szerinti hosszúságú, 6 eres telefonkábel és 6 pólusú telefoncsatlakozó valósítja meg.

Amennyiben a kábel meghibásodik, vagy egyéb okból új kábel szükséges, pótláskor a következőket kell figyelembe venni:

 FIGYELEM
Mivel a berendezéseknél a soros vonalon tápfeszültség is van (+9V), ezért a csatlakozó aljzatok kivezetéseinek kiosztása szigorú következetességgel mindig egyforma!
Az összekötő kábeleknek ezért mindig teljesíteni kell, hogy az aljzatban az 1-es kivezetést a másik csatlakozó aljzat 1-es kivezetésével (a többit is rendre ugyanígy) kösse össze!
A kereskedelmi forgalomban kapható egyszerű telefon toldó kábel fordító jellegű, ezért erre a feladatra alkalmatlan, mert zárlatot okoz!
A soros kábelrel kapcsolatos igényeket a frekvenciaváltó gyártóval egyeztetni kell! (hossz, elkészítés stb.)

Az ábra szerinti 6 eres telefonkábel biztosítja a szabályos összeköttetést:



• **A soros vonali kábel hossza**

Külső beépítésű terminál vagy kijelző használata esetén a bekötő kábel hosszának az ohmos ellenállás szab határt, mivel a fogyasztása a háttér-világításos kijelző miatt nem elhanyagolható.

Normál (6 eres) telefonkábel esetében ez maximum 10 méter lehet. Így biztosított, hogy a tápláló 9V-os feszültség a külső beépítésű terminál vagy kijelző belső tápegysége számára még elegendő. Ha illesztőn keresztül vastagabb kábelrel van bekötve, akkor azt úgy kell méretezni, hogy egy kábelér ohmos ellenállása nem lehet nagyobb, mint 2 ohm.

pl. 0,5 mm²-es kábel esetén ez maximum 50 méter lehet,

1,0 mm²-es kábel esetén ez maximum 100 méter lehet.

Több berendezés soros vonali felfűzése esetén ez az összekötő kábelek teljes hosszára vonatkozik, mivel a külső beépítésű terminál vagy kijelző tápfeszültségét lehet, hogy a legtávolabbi berendezés szolgáltatja, ha csak az van bekapcsolva!

Ha biztosított a külső beépítésű terminál vagy kijelző rövid kábelon történő tápellátása (pl. független külső tápegységről), akkor az összekötő kábelek a hosszkorlátozások nem vonatkoznak!



FIGYELEM

Ha a kábelek hosszúak, lehetőség szerint árnyékolts, de legalább sodort érpárokat kell használni!


A soros vonalon egyszerre két háttér-világításos eszköz lehet.

Két kijelző, vagy egy terminál (programozó, vagy kezelői) és egy kijelző. Az eszközök mellett számítógép csatlakoztatása megengedett. Ezek párhuzamosan tudnak működni, egymás működését nem zavarják.

A 2x8 karakteres beállító terminál a többi háttér-világításos eszköztől függetlenül bármelyik készülékhez csatlakoztatható, mert nem a soros vonal tápfeszültségét terheli. Nem lehet külső beépítésű, csak a készülékbe építve használható!

• Programozó terminál ismertetése

A programozó terminál segítségével beállítást, ellenőrzést és kijelzést lehet végezni soros vonalon keresztül. 4x16 karakteres kijelzőt, 11 db nyomógombot, hiba és üzemállapot visszajelzést tartalmaz. Beépítve, vagy önálló dobozolt egységként használható.

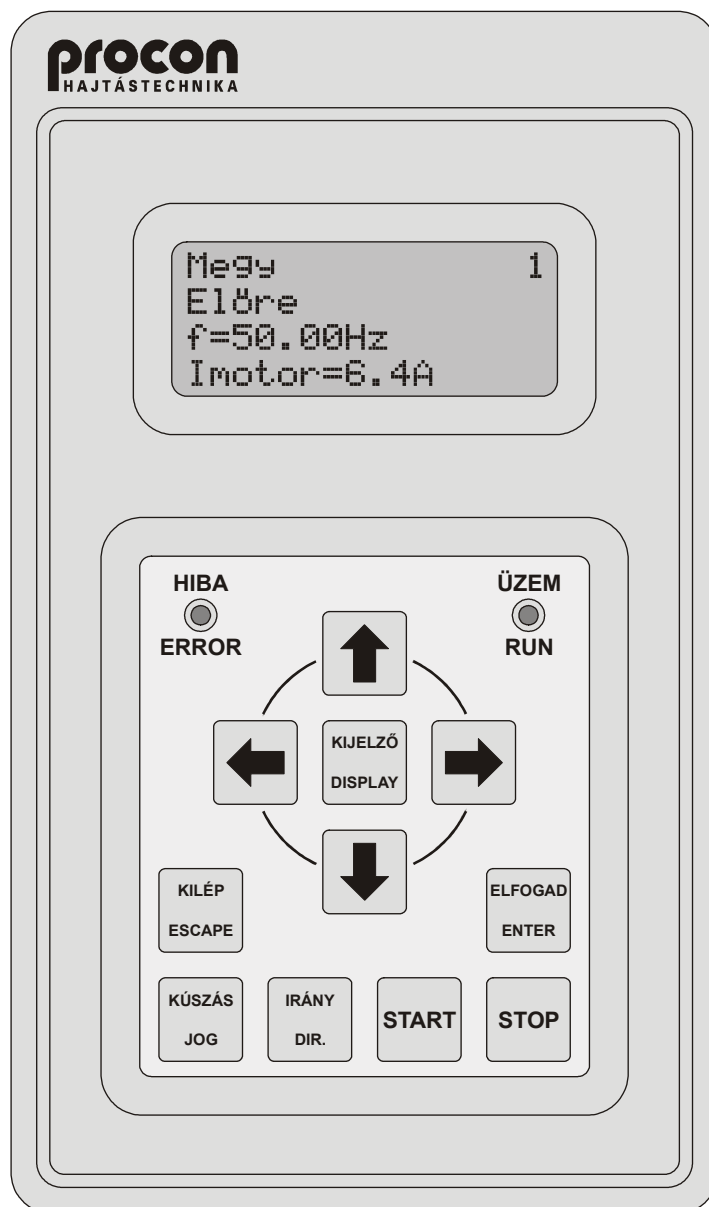

A nyomógomb mező két csoportra osztható:

- felső csoport: ↑, ↓, ←, →, KIJELZŐ, KILÉP, ELFOGAD,
- alsó csoport: KÚSZÁS, IRÁNY, START, STOP.

• Az alsó (vezérlő) csoport nyomógombjainak működése

Az alsó csoport nyomógombjaival a frekvenciaváltó üzemét lehet irányítani akkor, ha az irányításra korábban a terminál lett kiválasztva (4-8-1 **terminál vezérlés** menüpont). Az alsó négy nyomógomb a felső nyomógomboktól függetlenül működik, tehát - ha a terminál az irányító szerv, - adatbeállítás közben is le lehet állítani a motort, vagy el lehet indítani, stb.

i

A digitális bemenetekre, a terminál vezérlő gombok funkcióival megegyező bemenetek is lehetnek kiválasztva, tehát csak terminálról való vezérlés működtetéshez a digitális bemenetek funkcióit át kell állítani ezektől eltérő jelentésűekre.

Kúszás: a motor egy előre beállított kis frekvenciával (8-4-1, 8-5-1 menüpont) a beállított irányban forogni kezd a beállított felfutási meredekséggel (8-4-2, 8-5-2 menüpont). A gomb elengedésekor megáll, újra megnyomásakor újra indul. A kúszás technológiai jellegű beállításra szolgál, (pl. papírbefűzés nyomdaipari alkalmazásoknál, stb.)

i

A „Kúszás” nyomógomb csak a motor álló helyzetében (STOP állapotban) fejti ki hatását.

Irány: a forgásirány megfordul. Egymás után többször megnyomva, a motor mindig irányváltást végez, úgy, hogy a beállított módon leáll, majd ellenkező irányban újra indul és az előzőleg beállított frekvenciára felfut.

Start: a motor megindul.

Stop: a motor leáll. „**Terminál vész ki**”-ként működik, ha a logikai vezérlések forrásaként a terminál nincs engedélyezve. Ebben az esetben hibajelzés is történik!

• A felső (programozó) csoport nyomógombjainak működése

A felső csoport nyomógombjaival az adatbeállítás és megjelenítés menüpontjai között lehet közlekedni, adatokat lehet bevinni és a megjelenítendő adatok közül választani, a „Kilép” gomb megnyomásával kijelzés üzembről programozás üzemre váltás után.

A legfontosabb paraméterek megtalálhatók a gyors menüben (0-ás menü), mely azonnal elérhető a „Kilép” gomb megnyomásával.

Alapállapotban, a gyors menüben a következő hét paraméter található:

- vezérlés felfutási idő,
- vezérlés lefutási idő,
- motor névleges áram,
- maximális frekvencia,
- minimális frekvencia,
- motor indító feszültség,
- aktív menü kiválasztás.

A gyors menü paraméterkészlete tetszőlegesen alakítható 15 paraméterig. A benne lévő paraméterek megtalálhatók természetes helyükön is a menürendszerben. A paraméterek hozzáadási és törlési folyamata a gyors menü leírásánál található.

A működési adatok beállítását (pl. maximális frekvencia, felfutási idő, stb.) menürendszerben lehet elvégezni. A menürendszer főmenüpontokból kiinduló almenü-sorozatokból áll (fa-struktúra). Az almenük olyan mélységig követik egymást, hogy a végén a kívánt adat egyértelműen beállítható legyen. A paraméterek állításának ilyen megoldása a könnyű kezelhetőséget célozza.

A főmenük szinte maguktól értetődő mennyiségek csoportját jelentik:

- Frekvenciák,
- Indítások,
- Kimenetek, stb.

Az ezekből kiinduló almenük a beállítandó adatok egyre szűkebb körét határozzák meg, míg végül el lehet jutni a konkrét beállítandó adathoz.

i

Nem minden „frekvencia” dimenziójú adat szerepel a „Frekvenciák” főmenüben (és ez igaz a többi mennyiségre is), hanem csak a természetes beállítási helyükön!

Az egyes menüsinteken belül a $\uparrow$ $\downarrow$ gombokkal lehet közlekedni, míg a következő almenübe az „Elfogad” nyomógommbal, az előzőbe vissza a „Kilép” nyomógommbal lehet eljutni.

A menüsor végén következik a beállítás.

A beállítás menete:

- Az „Elfogad” gomb megnyomására a kurzor az alsó sorban villogni kezd, jelezve, hogy a paraméter állításra kész.
- Választókapcsoló esetében a $\uparrow$ $\downarrow$ nyomógombokkal lehet választani a felkínáltak közül. pl.: az **1-3 kiválasztás** menüben az üzemmód kiválasztásakor a „vezérlés” és a „szabályozás” kapcsolók közül lehet választani.
- Numerikus beállításnál a beállítás digitenként történik. A digitek között a $\leftarrow$ $\rightarrow$ nyomógombokkal lehet mozogni. Valamelyiken megállva a $\uparrow$ $\downarrow$ nyomógombokkal lehet értéket növelni, vagy csökkenteni. „9” után fölfelé „0”, „0” után lefelé „9” következik és a magasabb helyiérték is értelemeszerűen változik.

i

Ha a határértéket túllépné a beállítás, a nyomógombok hatástalanok!

- Szöveges paraméterek beállítása hasonló a numerikus beállításhoz, csak itt a karakter pozíciók között lehet a $\leftarrow$ $\rightarrow$ nyomógombokkal mozogni és a $\uparrow$ $\downarrow$ nyomógombokkal lehet a karakterek közül választani.

A beállítható karakterek a következők:

szóköz, számok 0-9, betűk A-Z, betűk a-z, ékezetes betűk, írásjelek, speciális karakterek

- Ha a megfelelő paraméter ki lett választva, illetve minden digit vagy karakter be lett állítva, akkor az „Elfogad” nyomógombot megnyomva érvényesíteni lehet az adatot (beíródik a nem felejtő memóriába is).

i

Amennyiben a paraméter változtatás nem lehetséges, a terminál / kijelző alsó sorában, illetve a beállító terminálon 1 másodpercig figyelmeztető felirat jelenik meg.

Lehetséges figyelmeztetések:

- Adjon stopot! - A paraméter csak Stop állapotban változtatható meg
- Változt. enged. - A **11-1-3 változtatás engedélyezés** menüpontban a paraméter változtatás le van tiltva.
- Felhasz. jelszó! - A paraméter megváltoztatásához a felhasználói jelszó megadása szükséges.
- Telepít. jelszó! - A paraméter megváltoztatásához a telepítői jelszó megadása szükséges.
- Gyártói jelszó! - A paraméter megváltoztatásához a gyártói jelszó megadása szükséges.

Vezérlés és szabályozás alapjel beállításnál, Start esetén a $\uparrow$ $\downarrow$ nyomógombokkal úgynevezett terminál motoros potenciométer funkció is megvalósítható. Ez azt jelenti, hogy működés közben (helyiértéktől függő sebességgel) állítható az alapjel. Ha az így beállított alapjel megfelelő, az „Elfogad” nyomógommbal érvényesíteni lehet. A „Kilép” nyomógomb használata esetén visszaáll az előző alapjel!

Mielőtt az almenükben az egyes paramétereknek érték lenne adva, azok már rendelkeznek a gyári alapbeállítás értékeivel. Ez jelenik meg az értékbeállításnál is kezdetben, ha átállítás még nem történt korábban. Ugyanakkor lehetséges valamennyi paraméternek gyári érték adása egy utasítással. Ennek akkor lehet szerepe, ha a paraméterek valamilyen okból nem használhatók, pl. valaki véletlenül átállította őket, és nincs idő megvizsgálni minden paramétert.

Lehetőség van egy adott paraméter gyári értékre történő visszaállítására is. Erre akkor lehet szükség, ha nem ismert a gyári beállítás vagy bonyolult lenne visszaállítani (pl.: szöveges paraméterek).

A visszaállítás menete:

Az adott paraméter állításánál az „Elfogad” nyomógombot megnyomva és nyomva tartva a „Kilép” nyomógomb megnyomásával felkínálódik a gyári beállítás.

A nyomógombokat elengedve két lehetőség közül lehet választani:

- Az „Elfogad” nyomógombot megnyomva beíródik a felkínált gyári beállítás,
- a „Kilép” nyomógomb megnyomásával visszatér az előző beállításhoz.

Ezzel a művelettel lehetőség van bármelyik paraméter gyári beállításának a megtekintésére is.

i


A különböző teljesítményű frekvenciaváltóknál a gyári értékek, és a beállítható határértékek különbözőek lehetnek!

• Kijelzés üzemmód

A „Kijelző” nyomógomb megnyomásával KIJELZÉS üzemmódra lehet átváltani beállítás közben. Vissza a programozáshoz a „Kilép” nyomógomb megnyomásával lehet jutni.

KIJELZÉS üzemmódban az alapbeállítás a következő:

(A kijelzési kép tetszőlegesen alakítható, bármelyik sorban bármelyik mennyiség kijelezhető)

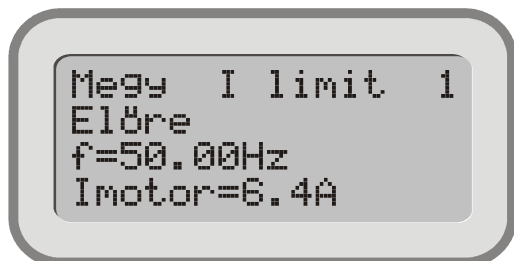

Az 1. sorban a három részből álló **státusz** látható:

- a motor **Megy / Áll**,
- dinamikus státuszvisszajelzés (pl. **I limit**),
- frekvenciaváltó azonosítója (pl. **1**).

A 2. sorban: irány **Előre / Hátra**

A 3. sorban: frekvencia (pl. **f=50.00Hz**),

A 4. sorban: motor áram (pl. **Imotor=6.4A**)

Ha több frekvenciaváltó van a terminál soros vonalon felfűzve, kijelzés üzemmódban a ◀ ▶ nyomógombokkal lehet közülük választani. Az azonosító mindig az aktuális frekvenciaváltót mutatja!


A ▲ ▼ nyomógombok kijelzés alatti funkciói választhatók (pl. motoros potenciométer működtetés, a 4. sorban kijelzett mennyiség váltása, stb.)

Hiba esetén a státuszban a ! **Hiba** ! státuszvisszajelzés jelenik meg. A „Kilép” nyomógomb megnyomásával a hibák menüre lehet ugrani, ahol a hiba megtekinthető!

• Programozás üzemmód

Bekapcsolás után a frekvenciaváltóhoz csatlakoztatott programozó terminálon a KIJELZÉS üzemmód az aktív. A „Kilép” nyomógomb megnyomásával PROGRAMOZÁS üzemmódra lehet átváltani. Vissza a „Kijelző” nyomógombról lehet jutni.

Példák a kijelzési képre, programozás üzemmódban:

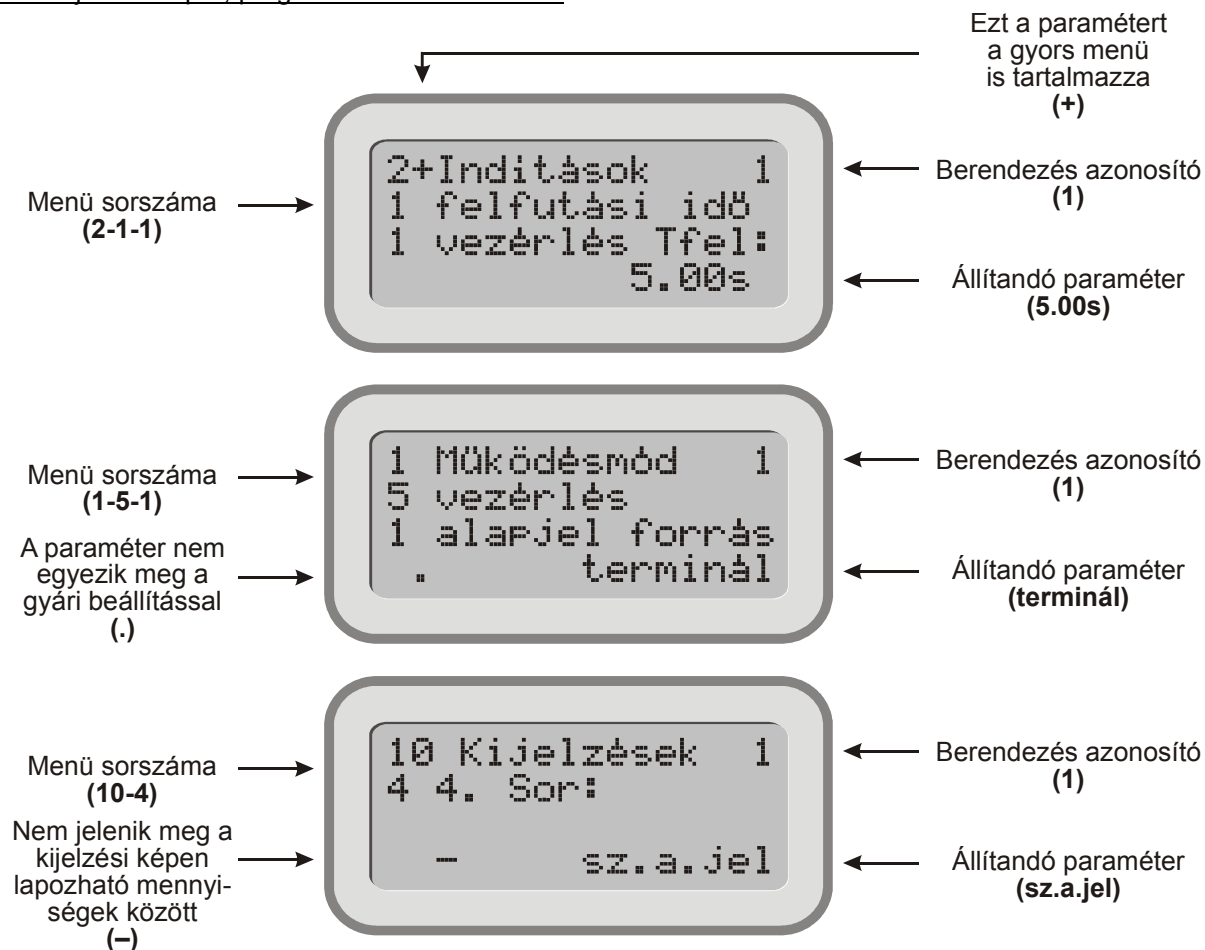

• Kezelés számítógépről


A frekvenciaváltó az RS485-T vonalon RS 232 / 485 vagy USB / RS 485 illesztő segítségével csatlakoztatható a számítógéphez.

A TermOnly program a programozó terminállal megegyező kezelőfelületet biztosít a frekvenciaváltó beállításához.

A ProContact program segítségével - a frekvenciaváltó kezelésén túl - lehetséges a frekvenciaváltó paraméterkészletének kiolvasása, módosítása, archiválása, továbbá az esemény- és hibanapló kiolvasása, archiválása.


Mindkét program az illesztőegység tartozéka CD lemezen, valamint letölthető a www.procon.hu oldalról is.

• Kezelői terminál ismertetése

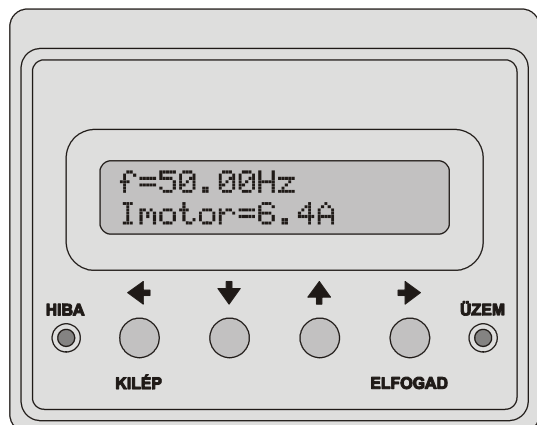

- **A gyors menüben található paraméterek programozására, 2 mennyiség kijelzésére, valamint alapjel állítására alkalmas.**
- 2x16 karakteres kijelzőt, 4 nyomógombot, hiba és üzemállapot visszajelzést tartalmaz.
- Kijelzés üzemmódban, az első sorban a frekvenciát, a második sorban egyéb kijelzendő mennyiséget mutathat (pl. feszültség, áram), melyek a $\uparrow \downarrow$ nyilakkal lapozhatók.
- Programozási üzemmódban, az első sorban a paraméter megnevezése, a főmenü sorszámaival (pl. **2 vezérlés Tfel**), a második sorban az aktuális paraméter almenü sorszáma, valamint értéke látható (pl. **1-1 5.00s**), ami a nyomógombokkal módosítható.
- Hiba esetén az első sor végén a hiba sorszáma, a második sorban a hiba megnevezése látható. A hibák listája a $\uparrow \downarrow$ nyilakkal lapozható.
- Beépítve, önálló dobozolt egységként vagy kihelyezve (pl. vezérlőszekrény ajtajára) használható.

• Beállító terminál ismertetése

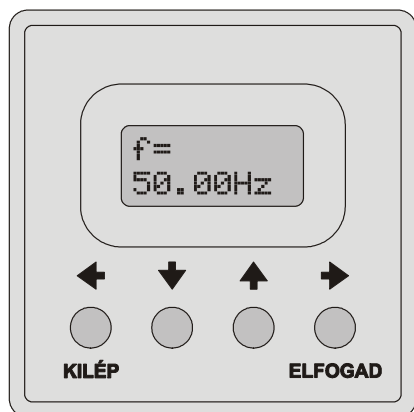

- **Programozásra, 1 mennyiség kijelzésére, valamint alapjel állítására alkalmas.**
- 2x8 karakteres kijelzőt és 4 db nyomógombot tartalmaz.
- Kijelzés üzemmódban, az első sorban egy kijelezhető paraméter megnevezése (pl. **f=**), a második sorban az értéke (pl. **50,00Hz**) jelenik meg, melyek a $\uparrow \downarrow$ nyilakkal lapozhatók.
- Programozási üzemmódban, az első sorban a paraméter menüsorszáma (pl. **3-1-1**), a második sorban (állítható paraméter esetén) az aktuális paraméter értéke látható (pl. **5,00s**), ami a nyomógombokkal módosítható.
- Csak a frekvenciaváltó előlapjába beépítve használható!

• **Nyomógombok funkciói (kezelői terminál és beállító terminál esetén)**

- ← (Kilép)

↓

↑

→ (Elfogad)

 - Kijelzés és programozás üzemmód közötti váltás
 - Paraméter állítás esetén helyiérték léptetés balra
 - Ismételt megnyomásával mentés nélküli kilépés paraméter állításból (amíg villog a kurzor)
 - Hibajelzés esetén a hiba okának megtekintése
- ↓

 - Kijelzés üzemmódban mennyiségek közötti lapozás lefelé
 - Programozás üzemmódban a menüpontok közötti lapozás lefelé
 - Paraméter állítás esetén érték csökkentése, vagy választókapcsolók közötti lapozás lefelé
 - Kezelés üzemmódban motoros potenciométer értékcsökkentés
 - Motoros potenciométer start / stop engedélyezés esetén stop
- ↑

 - Kijelzés üzemmódban mennyiségek közötti lapozás felfelé
 - Programozás üzemmódban a menüpontok közötti lapozás felfelé
 - Paraméter állítás esetén érték növelése, vagy választókapcsolók közötti lapozás felfelé
 - Kezelés üzemmódban motoros potenciométer értéknövelés
 - Motoros potenciométer start / stop engedélyezés esetén start
- (Elfogad)

 - Programozás üzemmódban paraméter állítás megkezdése
 - Paraméter állítás esetén helyiérték léptetés jobbra
 - Ismételt megnyomásával paraméter mentés (amíg villog a kurzor)
 - Hiba esetén nyugtázás

• **A programozás menete (kezelői terminál és beállító terminál esetén)**

- ← (Kilép)

 - Kilépés kijelzés üzemmódból programozás üzemmódba
 - ↓ ↑

 - Menüpontok közötti lapozás
 - (Elfogad)

 - Paraméter állítás megkezdése
 - ← ↓ ↑ →

 - Paraméter állítás
 - (Elfogad)

 - Ismételt megnyomásával paraméter mentés (amíg villog a kurzor)
- vagy
- ← (Kilép)

 - Ismételt megnyomásával mentés nélküli kilépés paraméter állításból (amíg villog a kurzor)

• Amit a berendezés, és a program szolgáltatásairól tudni kell

A paraméterek változtatása esetén szükséges a programozó, vagy kezelői terminál (frekvenciaváltóba beépített, vagy különálló egység), vagy a beállító terminál (frekvenciaváltóba beépített)

Valamely mennyiség folyamatos figyelemmel kísérése miatt kijelző használata lehet szükséges.

Néhány beépíthető opció (V3D, VLD és VHD típusok szerint változó!):

- PID bővítés, vagy egyéb visszajelzések miatt további relé beépítés,
- digitális bemenetek további beépítése,
- analóg kimenet,
- fordulatszám ellenőrzésre vagy pozíció szabályozásra IFA fogadás beépítése,
- CAN busz kapcsolat (pl. mester / szolga),
- második RS 485 soros vonal távvezérléshez (MOD busz).

A szolgáltatásoknak az a célja, hogy a lehető legszélesebb körben lehessen a berendezést alkalmazni. Az analóg és digitális be- és kimenetek, relék a bonyolultabb vezérlési, szabályozási feladatokat segítik.

• Néhány programozási lehetőség (V3D, VLD és VHD típusok szerint változó!):

- maximum 15 lépcsős folyamat beprogramozhatósága (akár minden paramétertáblázatban más),
- tetszőleges fel és lefutási idők, frekvenciák, szabályozási paraméterek, időtartamok, stb.,
- maximum 3 féle digitális visszajelzés a frekvenciaváltó belső állapotairól (optocsatolókon vagy reléken),
- kettő szabadon programozható analóg kimeneti visszajelzés,
- kettő (opcionálisan maximum négy) szabadon programozható analóg bemeneti jel, vezérlési, vagy szabályozási feladatokra (potenciométer, feszültség, vagy áram),
- „S” görbe szerinti lágy indítás, leállítás (anyagmozgatási, személyszállítási feladatokhoz),
- időzítési funkciók, késleltethető indítások, leállítások, működtetési időtartam állíthatóság,
- számlálási funkciók (digitális bemenetekkel aktiválhatók, vagy program csoport ciklusszámláló), darabszámlálás, vagy értékétől függő működtetés (lefelé számlálás, és „0” esetén stop)
- többfunkciós kijelzés (szabadon választható kijelzett mennyiségek)
- főbb paraméterek módosíthatósága analóg bemenetről (pl.: felfutási idő, maximális frekvencia, stb.),
- több motoros (egy szabályozott, és maximum három fixen kapcsolható) szabályozási feladatok,
- a hajtott tengely (nem feltétlenül a motor tengely) fordulatszám ellenőrző jelének fogadása (IFA),
- fordulatszám szabályozási feladatok,
- pozíció szabályozási feladatok,
- nyomaték szabályozási feladatok,
- mester/szolga feladatok,
- szinkron rendszerek, IFA alapjel fogadásával is,
- korrekt motorvédelem a beállított motorparaméterek alapján,
- automatikus hibanyugtázás (felügyelet nélküli berendezéseknél előnyös, mert újra tud indulni!),
- kitiltható rezonanciafrekvenciák,
- igényekhez alakítható feszültség / frekvencia karakterisztikák (pl. speciális motorok miatt),
- időponthoz kötött, sorszámozott hibaplózás (256 hiba tárolható, megtekinthető),
- számítógépes csatlakozási lehetőség (lekérdezés, programok szerkesztése, adatfeldolgozás), stb.

• Amit a programváltozatokról tudni kell

A folyamatos programbővítés, valamint a felhasználók igényeinek kielégítése miatt a

programváltoztatás jogát fenntartjuk!

A programverziók a programozási kézikönyvben és a **11 Rendszer** menüben jelezve vannak. (pl. 8.68.11)

A kompatibilitás megőrzése miatt a verziószám jelentéséről a következőket kell tudni:

- Az első két szám a rendszerprocesszorra vonatkozik.
- Az első szám megegyezése esetén a berendezések teljesen kompatibilisek. (hasonlóan működnek, egymással felcserélhetők, igény esetén összeköthetők).
- A második szám minél nagyobb, annál bővebbek a lehetőségei az adott programnak.
- A harmadik szám a periféria processzorra vonatkozik.



FIGYELEM

Segédletnek olyan leírást kell használni, melynek verziószáma megegyezik a berendezés verziószámával!

Tisztázatlan kérdésekben ki kell kérni a gyártó véleményét!


• Tudnivalók a programfrissítésről

- A gyártó minden felhasználónak térítésmentesen biztosítja a legújabb programváltozatot, de a berendezést a gyártó telephelyére be kell szállítani! A program lecserélése megvárható!
- A felhasználó kérheti, hogy a berendezés programja a működés helyszínén legyen frissítve, mert termelés kiesés (vagy egyéb okok) miatt nem lehet azt elszállítani.















A programfrissítés ebben az esetben is térítésmentes, de a kiszállási költség a felhasználót terheli!

• Programozás menete

A feladat meghatározása után a programozást az alábbi séma szerint kell elkezdeni.

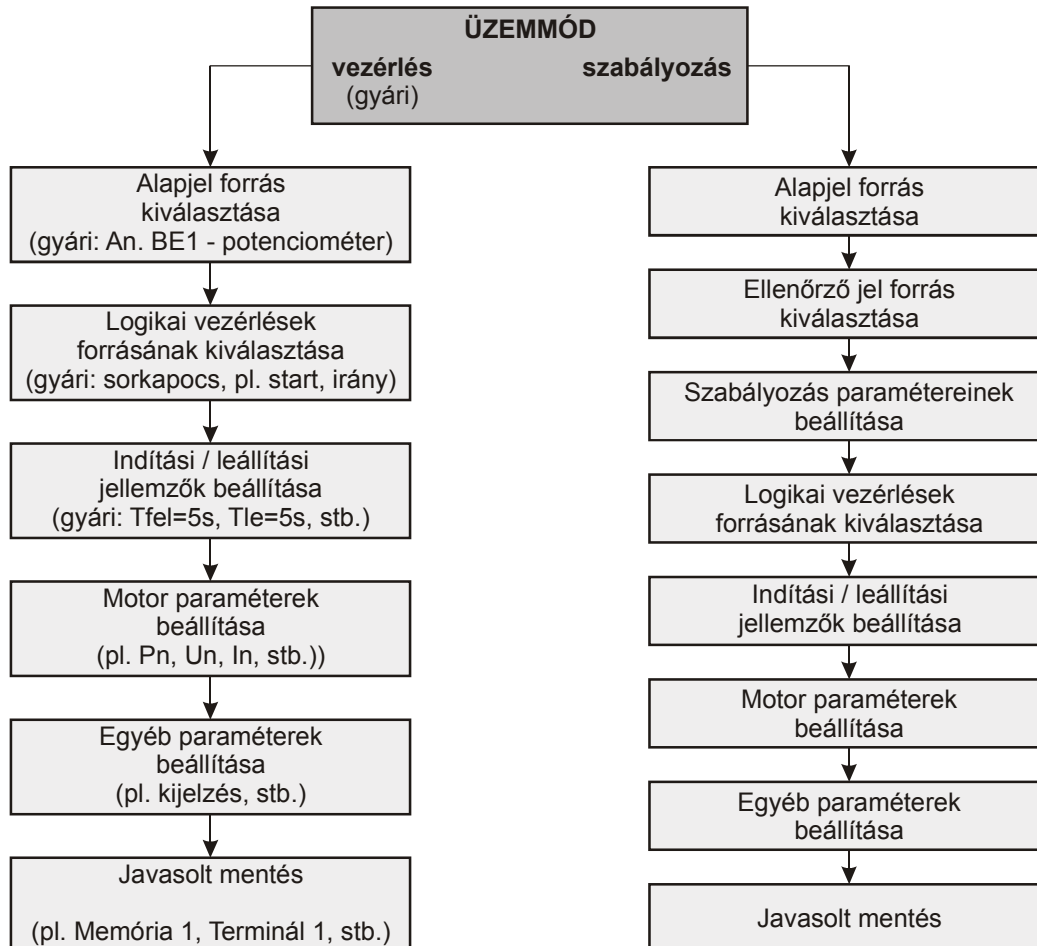

► TÖMÖRÍTETT MENÜRENDSZER

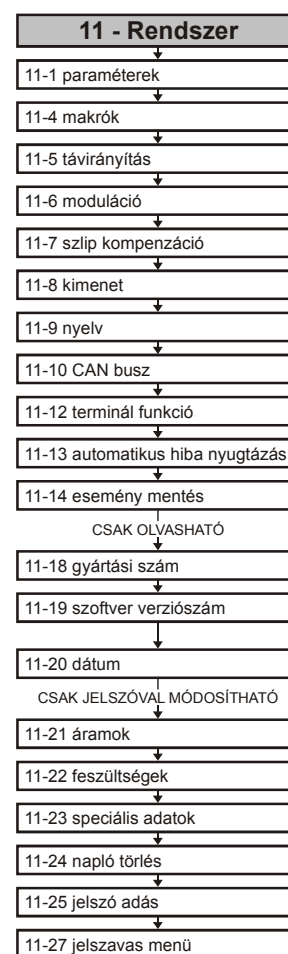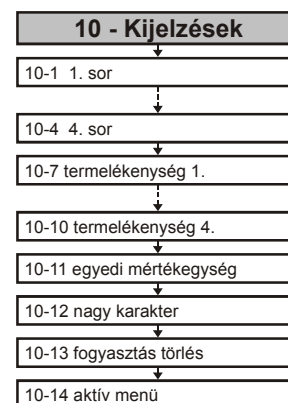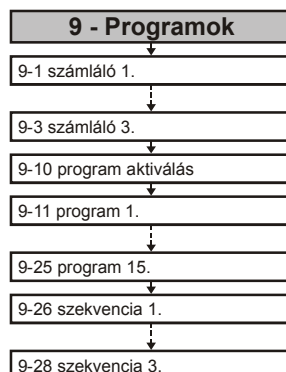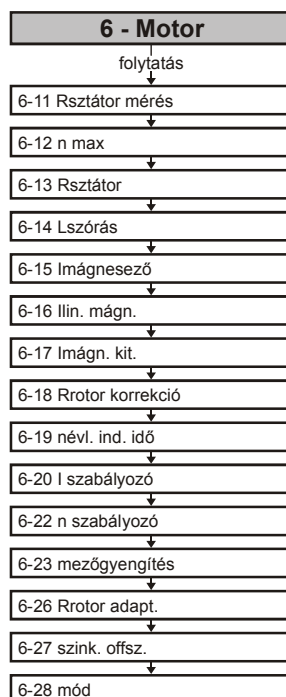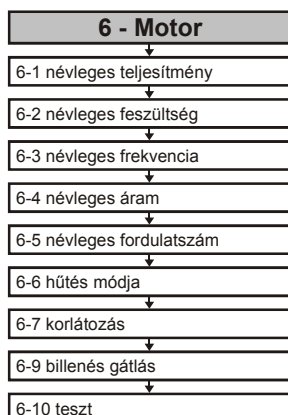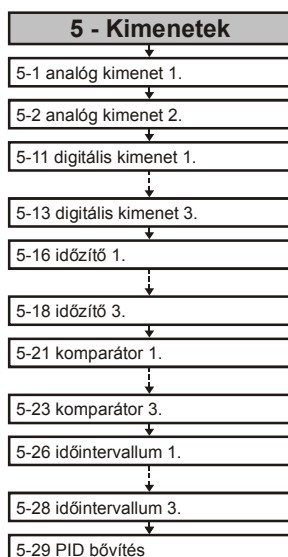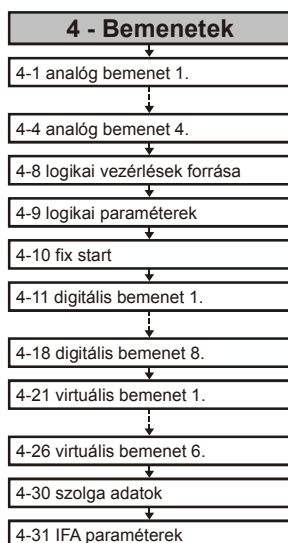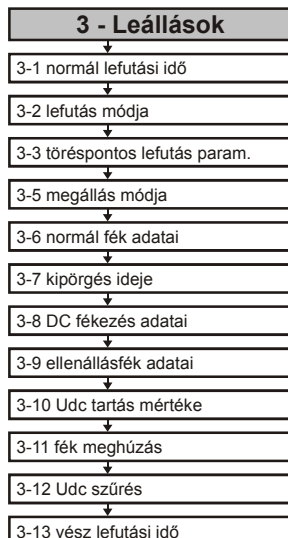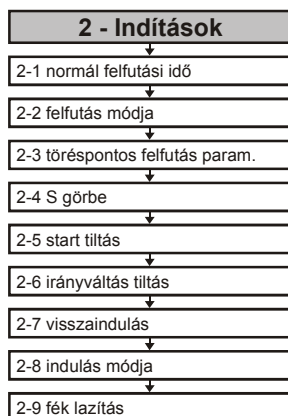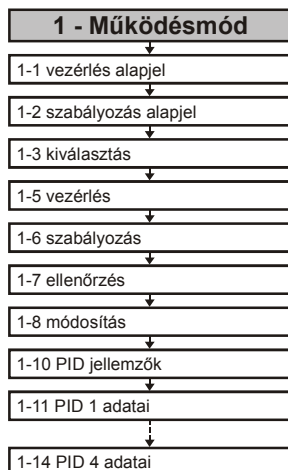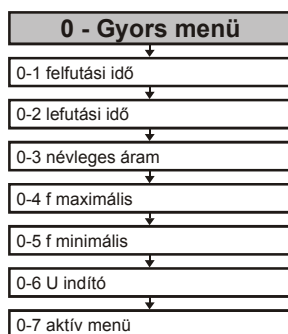

► 0. GYORS MENÜ

Ezzel a menüvel lehetőség van a felhasználó által gyakran módosított paraméterek egy helyen történő beállítására. Az itt szereplő paraméterek a saját menűjünkben is állíthatók!

Itt adható meg (alapbeállításban):

- vezérlés felfutási idő
- vezérlés lefutási idő
- névleges motoráram
- maximális frekvencia
- minimális frekvencia
- indító feszültség
- aktív menü kiválasztás

A paraméterek száma maximum 15 lehet! Ennek két oka van:

- A gyors menüben ne lehessen sok paraméter, mert gátolja a valóban gyors beállítást.
- A kezelői terminál (2x16 karakteres kijelző + 4 nyomógomb) nem helyettesítheti a programozó terminált (4x16 karakteres kijelző + 11 nyomógomb), de ennyi paramétert még kényelmesen lehet vele programozni.



Ezzel a kijelzési képpel a gyors menü paraméterei beazonosíthatóak, mert a saját számukkal kerülnek kijelzésre:

2-1-1 vezérlés Tfel: 2 Indítások
 1 felfutási idő
 1 vezérlés Tfel: 5.0 s

• Paraméterek hozzáadása a gyors menühöz

Programozás üzemmódban minden paraméter a ► nyomógomb segítségével hozzáadható a gyors menühöz. Ezt a főmenü sorszáma utáni „+” jelzi. Azok a paraméterek, amelyek már a gyors menü részei, így jelölődnek. Egy paraméter csak egyszer szerepelhet a gyors menüben! Ha nem jelenik meg a „+” jel akkor betelt a gyors menü.



A paraméterek hozzáadása és törlése akkor vonatkozik a gyors menüre, ha a **11-4-2 változtatás** menüben a gyors menü van beállítva (ez az alap állapot).

• Paraméterek törlése a gyors menüből

Programozás üzemmódban minden paraméter, amelyik a gyors menü része, azaz a főmenü sorszáma után „+” jel található, a ◀ nyomógomb segítségével kivehető a gyors menüből.

Ez megvalósítható az aktuális paraméter menüben, de a gyors menüben is. A gyors menüben történő paraméter kivételhez a ◀ nyomógomb nyomva tartása mellett az „Elfogad” gomb megnyomása is szükséges.

Paraméter kivétel után a gyors menü automatikusan újraszámozódik.

• A gyors menü gyári beállítása

Almenü	Magyarázat	Értékek	Alapbeállítás	Egység
- 1 - paraméter 2-1-1 vezérlés Tfel	Lineáris felfutás ideje vezérlés üzemmódban. (fmax vagy fnévl. elérési ideje 0 Hz-ről indulva)	0,05 - 3276,7	5,00	s
- 2 - paraméter 3-1-1 vezérlés Tle	Lineáris lefutás ideje vezérlés üzemmódban. (0 Hz elérési ideje fmax-ról, vagy fnévl-ről indulva)	0,05 - 3276,7	5,00	s
- 3 - paraméter 6-4 motor In	A tartósan megengedhető motor áram. Ennek az áramnak az áramkorláttal korrigált értéke tud maximum kialakulni.	0,5 - típusfüggő	típusfüggő	A
- 4 - paraméter 8-1 f maximális	fmax maximális frekvencia. Ha a frekvencia alapjel magasabbra van állítva, akkor is az fmax fog érvényesülni!	0,1 - 1050,0	50,0	Hz
- 5 - paraméter 8-2 f minimális	fmin minimális frekvencia. Ha a frekvencia alapjel alacsonyabbra van állítva, akkor is az fmin fog érvényesülni!	0,1 - 1000,0	1,0	Hz
- 6 - paraméter 7-2-1 U indító	A kezdeti fluxus biztosításához, start után az álló motorra kiadandó indító feszültség.	0,0 - típusfüggő	típusfüggő	V
- 7 - paraméter 10-14 aktív menü	A beállító terminállal melyik menüt lehessen elérni. „gyors” esetén csak a gyors menü érhető el, míg „teljes” kiválasztása esetén az egész menürendszer.	gyors teljes	gyors	

► 1. MŰKÖDÉSMÓD MENÜ


A frekvenciaváltó működési üzemmódjának legfontosabb paraméterei állíthatók be ebben a menüben.

Itt adhatók meg:

- terminál vezérlés alapjel,
- terminál szabályozás alapjel,
- üzemmód kiválasztás,
- vezérlés adatai,
- szabályozás adatai,
- ellenőrző jel adatai,
- módosító jel adatai,
- PID kiválasztás,
- PID adatok

Almenü	Magyarázat, további almenük	Értékek	Alapbeállítás	Egység
1-1 vezérlés alapjel	Ha az alapjel forrása a terminál, akkor a kimenő frekvencia előírt értékét jelenti vezérlés esetén.	0,01 - 1000,0	1,00	Hz
1-2 szabályozás alapjel	Ha az alapjel forrása a terminál, akkor az alapjel értékét jelenti szabályozás esetén.	0,00 - 100,00	0,00	%
1-3 kiválasztás	A működésmód kiválasztására szolgál.	vezérlés szabályozás	vezérlés	

1-5 vezérlés	A vezérlési feladatokhoz használt jellemzőket lehet beállítani.			
1-5-1 vezérlés alapjel forrása				
A vezérlés alapjel forrásának kiválasztására szolgál.				
(A vezérlés alapjel bemenet jellemzőit a 4. Bemenetek menüben <u>kell</u> beállítani!)				
* IFA 2 csak VLD és VHD készülékek esetén				
1-5-3 vezérlés alapjel határok				
Ha a vezérlés alapjel forrása analóg bemenet, akkor ezek a határok jutnak érvényre, amennyiben a 8-1 f maximális és 8-2 f minimális határokon belül vannak.				
1-5-3-1 maximum		0,01 - 1000,0	1000,0	Hz
1-5-3-2 minimum		0,01 - 1000,0	0,01	Hz

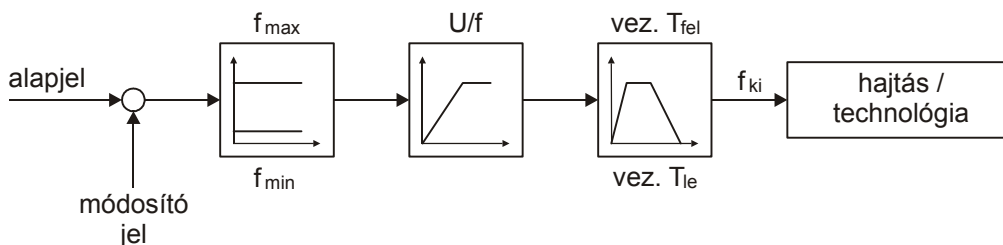

Almenü	Magyarázat, további almenük	Értékek	Alapbeállítás	Egység
	1-5-6 megfeleltetés	0,1 - 6000,0	100,0	
	1-5-7 dimenzió Az alapjelnek a termelési folyamathoz köthető megadására és kijelzésére szolgál. A megfeleltetést 100 Hz-re kell vonatkoztatni. Ha a termék például zacskó, darabszáma lineárisan változik az alapjellel, és 30 Hz-es alapjel esetén 6 zacskó készül, akkor az arány $30 / 6 = 5$, azaz a megfeleltetést $100 / 5 = 20$ -ra, a dimenziót db-ra állítva az 1-1 menüben a vezérlés alapjel nem Hz-ben lesz kijelevve, hanem db-ban. Így a gyártott zacskók számának változtatása könnyebben megtehető, mert a kezelőnek nem kell azt frekvencia alapjellel átszámolnia.	- százalék % darab db tömeg kg tömeg t hossz mm hossz m sebesség m/s sebesség m/p sebesség km/ó térfogat l térfogat m3 fordulat f/perc nyomás bar nyomás Pa hőmérs. °C frekvencia Hz egyedi 1 egyedi 2	frekvencia Hz	

1-6 szabályozás	A szabályozási feladatokhoz használt jellemzőket lehet beállítani.			
	1-6-1 szabályozás alapjel forrása A szabályozás alapjel forrásának kiválasztására szolgál. (A szabályozás alapjel bemenet jellemzőit a 4. Bemenetek menüben <u>kell</u> beállítani!)	analóg BE 1. analóg BE 2. analóg BE 3. analóg BE 4. IFA IFA 2 * terminál motoros potm. MOD busz CAN busz	analóg BE 1.	
	* IFA 2 csak VLD és VHD készülékek esetén			
	1-6-2 szabályozás jellege <u>normál</u> : Növekvő hibajelhez növekvő frekvencia tartozik. <u>inverz</u> : Növekvő hibajelhez csökkenő frekvencia tartozik. <u>előjeles</u> : Normál szabályozás forgásirány váltással.	normál inverz előjeles	normál	
	1-6-3 szabályozás alapjel határok			
	1-6-3-1 maximum	0,00 - 100,00	100,00	%
	1-6-3-2 minimum	-100,00 - 100,00	0,00	%
	1-6-4 szabályozás alapjel beállási idők			
	1-6-4-1 felfutás	0,00 - 500,00	0,00	s
	1-6-4-2 lefutás	0,00 - 500,00	0,00	s

Almenü	Magyarázat, további almenük	Értékek	Alapbeállítás	Egység
	1-6-5 szabályozás start / stop			
	Szabályozás üzemben, ha a frekvenciaváltó tartósan fmin frekvencia közelében egy megadott <u>hiszterézisen</u> belül üzemel, mekkora <u>időkorlátozás</u> után okozzon ez „várakozó” állapotot, és mekkora <u>hibajel</u> esetén induljon újra a szabályozás. (pl. szivattyú tartósan nem szállít, felesleges az üzemeltetése)			
	1-6-5-1 időkorlátozás	N	N	s
	„N” beállítása esetén nincs korlátozva az fmin-en üzemelés ideje.	0,1 - 3000,0		
	1-6-5-2 start hibajel	0,00 - 100,00	1,00	%
	Ekkora hibajelnél megszűnik a „várakozó” üzemmód.			
	1-6-5-3 hiszterézis	0,0 - 100,0	1,0	Hz
	Ha ebben a sávban van a frekvencia a minimális frekvencia fölött, beindul az időkorlátozás, ha aktív.			
	1-6-6 megfeleltetés	0,1 - 6000,0	100,0	
	1-6-7 dimenzió	-	százalék %	
	Az alapjel termelési folyamathoz könnyebben köthető megadására és kijelzésére szolgál. A megfeleltetést 100%-ra kell vonatkoztatni. Például egy nyomdában sűrített levegőt állítanak elő a gépek számára kompresszorral. A sűrített levegő nyomását egy távadóval méri és erre a nyomásra szabályoznak. Ha a 100%-os alapjel megfelel 20 bar nyomásnak, akkor a megfeleltetést 20-ra és a dimenziót bar-ra állítva az 1-2 menüben a szabályozás alapjel nem %-ban, hanem bar-ban lesz kifejezve.	százalék % darab db tömeg kg tömeg t hossz mm hossz m sebesség m/s sebesség m/p sebesség km/ó térfogat l térfogat m3 fordulat f/perc nyomás bar nyomás Pa hőmérs. °C frekvencia Hz egyedi 1 egyedi 2		
	1-7 ellenőrzés			
	A szabályozási feladatokhoz használt ellenőrzőjel bemenet forrását lehet kijelölni. (A bemenet jellemzőit a 4. Bemenetek menüben <u>kell</u> beállítani!)			
	1-7-1 ellenőrző jel forrása	analóg BE 1. analóg BE 2. analóg BE 3. analóg BE 4. analóg BE 1-2. analóg BE 3-4. IFA fordulat IFA pozíció nyomaték	analóg BE 2.	
	Egyszerű nyomaték szabályozás esetén (6-28 Működési üzemmód : „U/f”) a motor-paraméterek az irányadók. (6. Motor menü) Jeladós nyomaték szabályozás esetén (6-28 Működési üzemmód : „jeladós”) a mért fordulatszám és a kiadott frekvencia az irányadó. A motor névleges nyomatékához tartozó névleges fordulatszám megadása fontos! (6. Motor menü). A kimeneti frekvencia „0” és fmax között úgy áll be, hogy a motor a nyomatékának a szabályozás alapjellel beállított százalékát fejtse ki maximum!			

Almenü	Magyarázat, további almenük	Értékek	Alapbeállítás	Egység
1-8 módosítás	A vezérléshez, vagy szabályozási feladatokhoz használt, alapjelet módosító jel jellemzőit lehet beállítani.			
	1-8-1 módosító jel forrása A „N” esetén nincs módosítás	N dig. + virt. BE PID bővítő an. BE 1, 2, 3, 4 motoros potm.	N	
	1-8-2 módosítás jellege <u>normál</u> : Növekvő vagy aktív módosító jel alapjel növekedést okoz <u>inverz</u> : Növekvő vagy aktív módosító jel alapjel csökkentést okoz	normál inverz	normál	
	1-8-3 alsó A változtatható nagyságú módosító jel (analóg BE, vagy motoros potm.) minimumánál ilyen mértékű abszolút alapjel változtatást hajt végre. A módosítás jellegétől függően alapjel növelést, vagy csökkentést.	0,00 - 300,00	5,00	%
	1-8-4 felső A változtatható nagyságú módosító jel (analóg BE, vagy motoros potm.) maximumánál ilyen mértékű abszolút alapjel változtatást hajt végre. A módosítás jellegétől függően alapjel növelést, vagy csökkentést.	0,00 - 300,00	5,00	%
	1-8-5 diszkrét érték Aktív digitális BE1. - BE8., virtuális BE1. - BE6. vagy PID bővítő esetén használható. Egy aktív bemenet mekkora abszolút változtatást jelentsen.	0,00 - 300,00	0,00	%
	1-8-6 meredekség <u>normál</u> : A módosítás mértéke 100Hz-hez vagy 100%-hoz képest értendő. <u>alapjel</u> : A módosítás mértéke az alapjelhez képest értendő.	normál alapjel	normál	

• A módosító jel feladata

Vezérlésnél a módosító jel feladata, hogy külső analóg jel, digitális bemenet segítségével korrigálható legyen az alapjel, ha szükséges (pl. nappali és éjszakai üzem váltása.)

A módosított vezérlés alapjel elméletileg f_{min} . és f_{max} . között változhat. Ha az értéke ezeken kívül esik, a korlátok érvényesülnek! 1%-os módosítás azt jelenti, hogy az alapjel értéke 1 Hz-el módosul.

Szabályozásnál a módosító jel feladata, hogy kétkörös szabályozást is meg lehessen valósítani, vagy a digitális bemenetéről, vagy PID bővítésnél korrigálható legyen a szabályozás alapjel, ha szükséges.

(pl. páratartalom függő hőmérsékletszabályozás, vagy hőmérsékletfüggő nyomásszabályozás, ID bővítéses eset, ha változik a szivattyúk száma, változtatni kell az alapjelet, stb.)

A módosított szabályozás alapjel elméletileg 0 és 100% között változhat. Ha az értéke a beállított minimális és maximális szabályozás alapjel korlátokon kívül esik, a korlátok érvényesülnek!

Digitális bemenet esetén a módosítási % az **1-8-5** pontban megadott érték, minden egyes aktív bemenetnél!

PID bővítés esetén a módosítás csak szabályozás üzemben értelmezhető, a módosítási % az **1-8-5** pontban megadott érték, minden egyes bekapcsolt egységnél.

A változtatható nagyságú módosító jelek (analóg BE, vagy motoros potenciométer) a következő összefüggés szerint tudják változtatni az alapjelet:

$$K = \frac{\text{alsó [\%]} + \text{felső [\%]}}{100\%}$$

Normál módosítás: módosított alapjel [%] = alapjel [%] - alsó [%] + módosítójel [%] x K

Inverz módosítás: módosított alapjel [%] = alapjel [%] + alsó [%] - módosítójel [%] x K


Diszkrét módosítás (digitális bemenet, virtuális bemenet, vagy PID bővítő):

$$n = \text{aktív egységek száma}$$

Normál módosítás: módosított alapjel [%] = alapjel [%] + n x diszkrét érték [%]

Inverz módosítás: módosított alapjel [%] = alapjel [%] - n x diszkrét érték [%]

Almenü	Magyarázat, további almenük	Értékek	Alapbeállítás	Egység
1-10 PID jellemzők	A használni kívánt PID paraméter készlet kiválasztására szolgál.			
	1-10-1 kiválasztás Szabályozás üzemmódban ez a PID paraméter beállítás lesz érvényes.	PID1 PID2 PID3 PID4 frekv. függő	PID1	
	1-10-2 átkapcsolási pontok Frekvenciafüggő kiválasztás esetén a PID szabályozók átkapcsolási frekvenciái. Az átkapcsolás hiszterézissel valósul meg az esetleges lengések elkerülésére.			
	1-10-2-1 PID 2-re átkapcsolás	0,1 - 1000,0	20,0	Hz
	1-10-2-2 PID 3-re átkapcsolás	0,1 - 1000,0	30,0	Hz
	1-10-2-3 PID 4-re átkapcsolás	0,1 - 1000,0	40,0	Hz
	1-10-2-4 hiszterézis	0,0 - 10,0	1,0	Hz
1-11 PID 1 adatai	A szabályozási paraméterek beállítására szolgál. (Arányos szabályozást lehet megvalósítani, ha Ti -re „N” van programozva!)			
	1-11-1 Ap arányos erősítés	0,00 - 120,00	0,50	
	1-11-2 Ti integrálási idő	N 0,01 - 2000,0	1,00	s
	1-11-3 Td differenciálási idő	10 - 20000	10	ms
	1-11-4 Ad diff. tag túlvezérlési tényező	0,00 - 9,99	0,00	
1-12 PID 2 adatai	Megegyezik az 1-11 PID 1 adatai beállítási lehetőségeivel.			
1-13 PID 3 adatai				
1-14 PID 4 adatai				

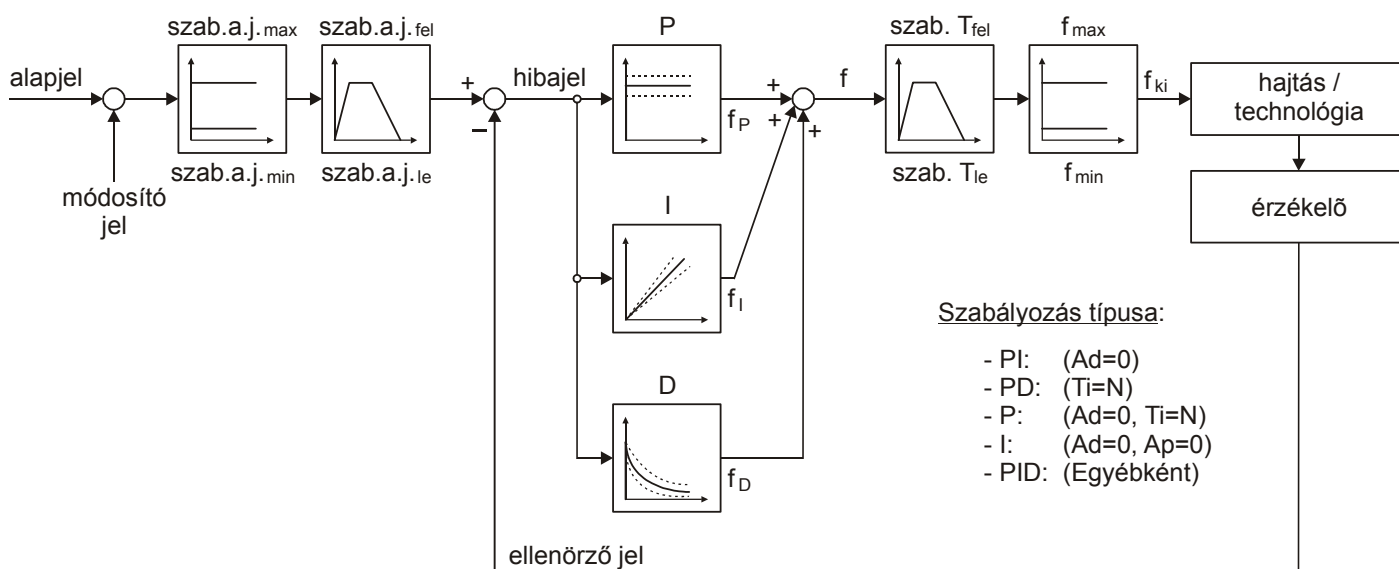

• A paraméterek értelmezése

P:
$$f_P = f_{\min} + (f_{\max} - f_{\min}) \cdot \frac{\text{Hibajel} [\%]}{100} \cdot A_P$$

I:
$$f \text{ megváltoztatása } T_I \text{ idő alatt: } \Delta f_I = (f_{\max} - f_{\min}) \cdot \frac{\text{Hibajel} [\%]}{100}$$

D:
$$\text{A hiba keletkezésének pillanatában: } f_D = (f_{\max} - f_{\min}) \cdot \frac{\text{Hibajel} [\%]}{100} \cdot A_D$$

Amely a hiba fennmaradása mellett T_D időállandóval tart a nullához.

• Magyarázatok a PID szabályozásokhoz

A frekvenciaváltó PID paramétereinek használatával lehetővé válik értéktartó és követő szabályozások igényes, de egyszerű megvalósítása.

A szabályozási folyamatban bekövetkezett hibajel hatására a **P**, **I** és **D** tagok módosítják a kimeneti frekvenciát, hogy csökkenjen a hibajel.

Szabályozástechnikai közelítés:
$$f = \left(A_P + \frac{1}{ST_i} + A_D \cdot \frac{ST_d}{1 + ST_d} \right) \cdot \frac{\text{Hibajel} [\%]}{100} \cdot (f_{\max} - f_{\min}) + f_{\min}$$

Hibajel = szabályozás alapjel - ellenőrző jel

A paraméterek hatása a hibajel nagyságától, és előjelétől függ. Természetesen minden hatás előjelesen értendő. A hatás (frekvencia növelés, csökkentés), mindig a hibajel abszolút értékének csökkentése irányába kell, hogy mutasson! Ezt a szabályozás jellegének (normál, inverz) kiválasztásakor (**1-6-2** menü) kell eldönteni!

Fordulatszám szabályozás, és pozíció szabályozás esetén az IFA helyes beállítása fontos! Ez vonatkozik az IFA jellemzőkre, és a bekötésre is! Ha az IFA nem a motor tengelyfordulatát méri, hanem valamilyen csökkentett, (vagy növelt) fordulatot, akkor az IFA osztásba a motor tengelyének 1 fordulatra eső értéket kell beírni.

(pl.: 1:50 lassító áttételnél, ha az IFA osztása 2000, akkor a beírandó érték 40)


Pozíciószabályozás esetén a PID paraméterek közül az integráló tag (I) a feladat jellege miatt nincs használva! Speciális PD szabályozás van megvalósítva!

Nyomaték szabályozás esetén a normál kiválasztása motoros (hajtó), míg az inverz kiválasztása generátoros (fékező) nyomaték szabályozást jelent!

A frekvencia változását a szabályozás felfutási idő (**2-1-2** menü), szabályozás lefutási idő (**3-1-2** menü) frekvencia meredekség-korlátozás is befolyásolja! Ezek a működtetett rendszeren megengedhető leggyorsabb változási meredekségeket jelentik, a PID paraméterektől függetlenül!

A normál felfutási, és lefutási idők szabályozásban hatástalanok, de stop esetén a leállás a vezérlés lefutási idő szerint (**3-1-1** menü), és a leállás módja szerint történik!

• Szabályozási példa

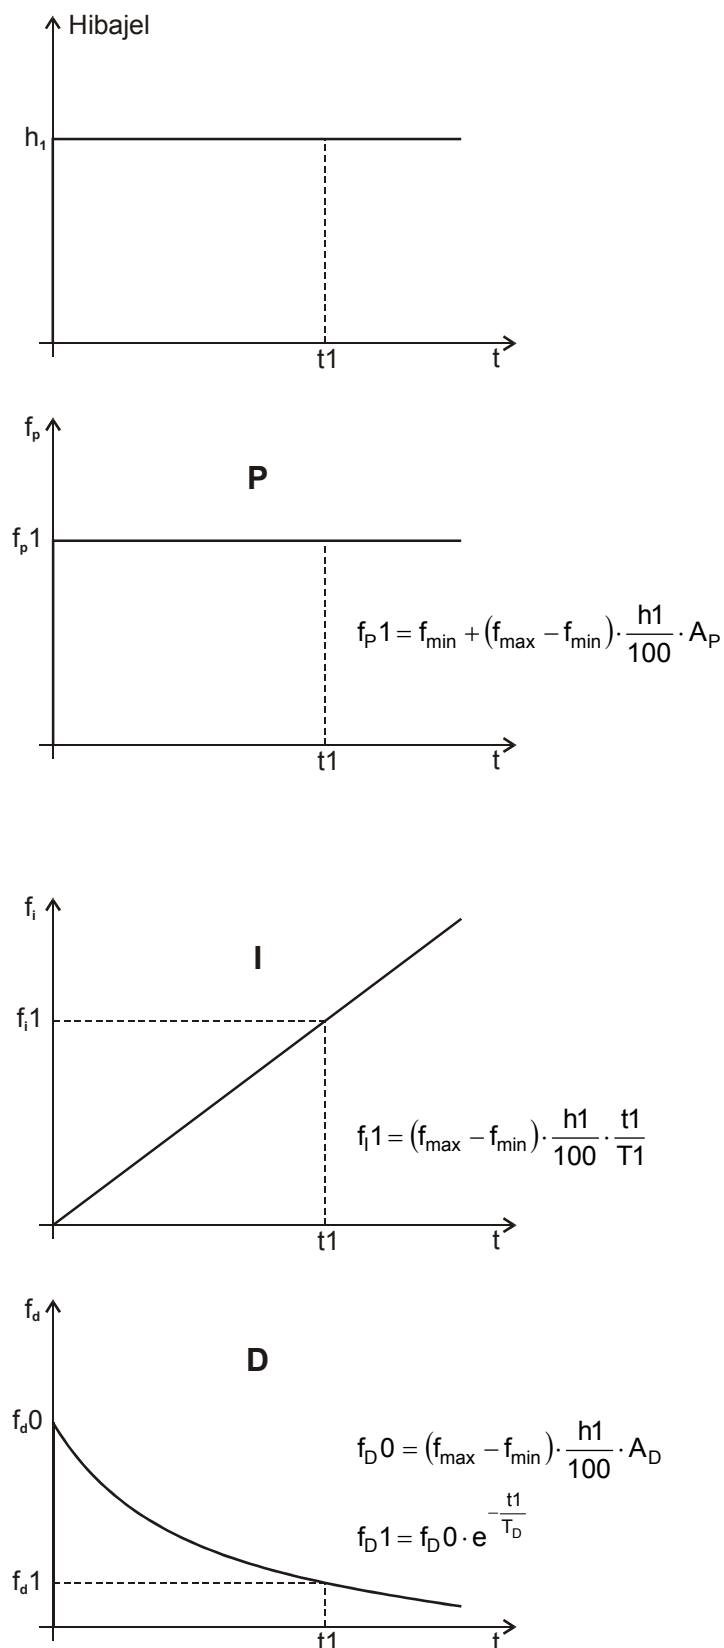

A PID paraméterek beállításánál fokozott figyelemmel kell eljárni, mert a szabályozás jósága a beállítástól függ!

A paraméterek beállítása előtt tisztázni kell, hogy a feladat arányos szabályozást, esetleg PI szabályozást, vagy ténylegesen PID szabályozást igényel-e?

A kimeneti frekvencia (f) abszolút korlátozása a szabályozóba van építve, így a korlát elérésekor nem kell az I tag elintegrálódásától tartani!

A kimeneti frekvencia (f) fel-lefutási meredekség korlátozása a szabályozótól független. Rosszul megválasztott paraméterek (pl. nagy lefutási idő és kis integrálási idő) a szabályozó elintegrálódását, így túllendülést okozhat.

• Néhány ajánlás

P (arányos) szabályozást egyszerű szabályozási feladatokhoz (pl. folyadék szint szabályozása) célszerű használni.

A beállítás így a leggyorsabb, és nincs lengéshajlam.

A szabályozás minimális hibával dolgozik (a hibajellel arányos szabályozás miatt), de ez ezeknél a felhasználásoknál nem lényeges. ($T_i=N$, $A_d=0$)

PI szabályozást lehet használni viszonylag nagy időállandójú szabályozási feladatoknál.

(pl. nyomásszabályozás szivattyúkkal, vagy hőmérsékletszabályozás ventilátorokkal stb.) ($A_d=0$)

PID szabályozást kell használni gyors szabályozások esetén

(pl. fordulatszám-szabályozás).

Az A_d és T_d beállításánál nagyon ügyelni kell, hogy elkerülhetők legyenek a lengések, de a szabályozás gyors maradjon!

► 2. INDÍTÁSOK MENÜ

Ez a főmenü a frekvenciaváltóval működtetett motor indításával kapcsolatos paramétereket tartalmazza.

Itt adhatók meg:

- normál felfutási idő,
- felfutás módja,
- töréspontos felfutás adatai,
- S görbe,
- start tiltás,
- irányváltás tiltás,
- visszaindulás,
- indulás módja,
- fék lazítás


• Felfutási idő értelmezése

Almenü	Magyarázat, további almenük	Értékek	Alapbeállítás	Egység
2-1 normál felfutási idő	Vezérlésben is és szabályozásban is a frekvencia felfutásának meredekség korlátozását jelenti.			
	2-1-1 vezérlés T_{fel}	0,05 - 3276,7	5,00	s
	2-1-2 szabályozás T_{fel}	0,05 - 3276,7	5,00	s
	2-1-3 vonatkoztatás A fel- és lefutási idő mire vonatkozzon. (fnévl. kiválasztása esetén, f _{max} . változtatásakor a fel- és lefutási meredekség nem változik.)	f max. f névl.	f max.	

Ha a felfutási idő f_{max}-hoz van rendelve (gyári beállítás), a beállított idő 0 Hz és f_{max}. között értendő.


Lehetőség van a felfutási időt a motor névleges frekvenciájához is rendelni (2-1-3 menüben).

Egy adott frekvenciához tartozó tényleges felfutási idő (**t_{fel}**) kiszámítható.

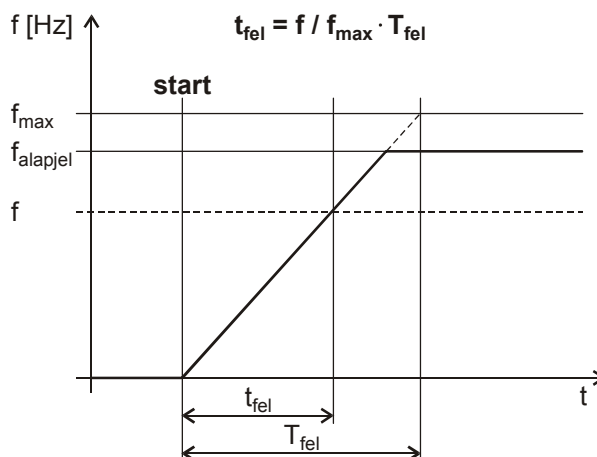

• Töréspontos felfutás értelmezése



Almenü	Magyarázat, további almenük	Értékek	Alapbeállítás	Egység
2-2 felfutás módja	Töréspont nélküli (normál), vagy töréspontos felfutást lehet választani.	normál töréspontos	normál	
2-3 töréspontos felfutás paraméterei	Az időtartam a megelőző frekvenciáról a megadott frekvenciára történő felfutás ideje. A karakterisztika induló pontja 0 Hz. Ha az utolsó frekvencia (f4) kisebb, mint fmax, akkor az f4 és fmax között a normál felfutási meredekség érvényesül. A felfutás lineáris szakaszokból áll. Ha a megadott frekvencia kisebb, mint az előző, a program nem veszi figyelembe!			
	2-3-1 első töréspont (0 Hz → f1)			
	2-3-1-1 időtartam	0,01 - 300,00	1,00	s
	2-3-1-2 frekvencia	0,1 - 1000,0	1,0	Hz
	2-3-2 második töréspont (f1 → f2)			
	Megegyezik a 2-3-1 első töréspont beállítási lehetőségeivel.			
	2-3-3 harmadik töréspont (f2 → f3)			
	Megegyezik a 2-3-1 első töréspont beállítási lehetőségeivel.			
	2-3-4 negyedik töréspont (f3 → f4)			
	Megegyezik a 2-3-1 első töréspont beállítási lehetőségeivel.			

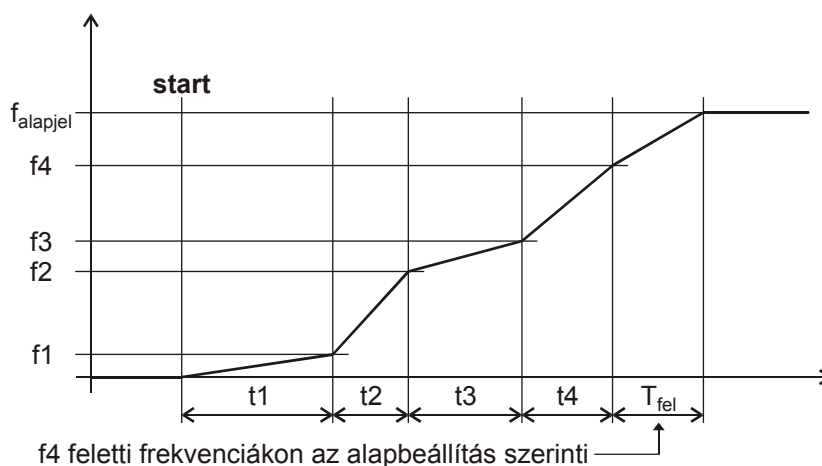

• „S” görbe hatása (fel- és lefutásnál azonos)

Almenü	Magyarázat, további almenük	Értékek	Alapbeállítás	Egység
2-4 S görbe	A felfutás töréspontjaiban az átmenetek „lágú” megvalósítását jelenti, időtartamban kifejezve. Az „S” görbe a normál felfutás kezdő és végpontjában, töréspontos fel- és lefutás esetén az összes töréspontban kifejti hatását. Ha nincs „S” görbe programozva akkor az átmenetek jelalakja „sarkos”			
	2-4-2 átállási idő	N 0,01 - 10,00	N	s
	Ennyi idő telik el az egyik meredekségről a másikra való átállásig. N: Nincs átállási idő, az átmenetek jellege „sarkos”			

A fel- és lefutás ideje - amennyiben a fel- lefutási meredekség (egyenes szakasz) ki tud alakulni, - az átállási idővel meghosszabbodik. Az átállás egyik meredekségről a másikra törések nélkül, fokozatosan valósul meg. A fel- és lefutás meredeksége az egyenes szakaszokon nem változik!

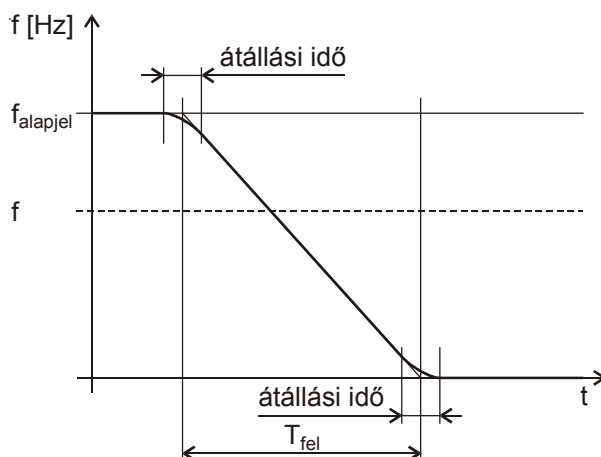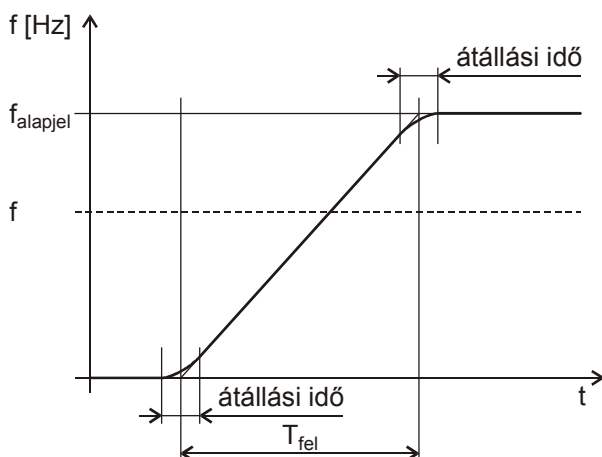

2-5 start tiltás	Feszültség alá helyezés, vagy stop, kipörgés parancs után a készülék start kapcsoló bemenet használata (sorkapocs) esetén csak akkor indul, ha előtte a bemenet stopban volt!	nem igen	nem	
2-6 irányváltás tiltás	<u>mindig</u> : Az irányváltás funkció hatástalan, függetlenül a forrásától (terminál, sorkapocs stb.). Csak az „előre” irány érvényesül. Ha hátra irányban állítjuk be az irányváltás tiltást „mindig”-re, a készülék az aktuális le- és felfutási időknek megfelelően áttér az „előre” irányra. <u>startban</u> : Az irányváltás csak stop állapotban lehetséges. Start állapotban az irányváltás funkció hatástalan, függetlenül a forrásától (terminál, sorkapocs stb.).	nem mindig startban	nem	
2-7 visszaindulás	Rövid idejű feszültség kimaradáskor van jelentősége start nyomógomb, vagy terminál start használata esetén: Ha a készülék impulzus startban volt és hálózat kimaradás következett be, majd az újraindulási időn belül ismételt bekapcsolás történik, akkor a készülék automatikusan startot ad. „N” beállítása, vagy 2-5 start tiltás esetén a visszaindulás tiltott. ⚠ FIGYELEM Használatát balesetvédelmi szempontból is alaposan át kell gondolni!			
	2-7-2 idő	N 1 - 60	N	s
2-8 indulás módja	<u>normál</u> : Start után 0 Hz-ről indul el <u>repülő</u> : Megkeresi a forgó motor működéséhez szükséges frekvenciát. Rövid feszültség kimaradás esetén, főleg nagy lendítő-tömeg forgatásakor előnyös a „repülő”, mert a terhelést nem kell megállítani és álló állapotból újraindítani.	normál repülő	normál	
2-9 fék lazítás	Motor indításkor az itt beállított ideig álló nyomatékot ad a motorra, időt adva az esetleges mechanikus fék oldására.	0,00 - 30,00	0,00	s

► 3. LEÁLLÁSOK MENÜ

Ez a főmenü a frekvenciaváltóval működtetett motor leállítással kapcsolatos paramétereket tartalmazza.

Itt adhatók meg:

- normál lefutási idő,
- lefutás módja,
- töréspontos lefutás paraméterei,
- megállás módja,
- normál fék adatai,
- kipörgés ideje,
- DC fékezés adatai,
- ellenállásfék adatai,
- Udc tartás mértéke,
- fék meghúzás,
- Udc szűrés


Almenü	Magyarázat, további almenük	Értékek	Alapbeállítás	Egység
3-1 normál lefutási idő	Vezérlésben is és szabályozásban is a frekvencia lefutásának meredekség korlátozását jelenti. (Stop esetén szabályozás üzemben is a vezérlés lefutási ideje érvényesül. (0 Hz elérési ideje f _{max} -ról ill. fnévl-ről indulva)			
	3-1-1 vezérlés T_{le}	0,05 - 3276,7	5,00	s
	3-1-2 szabályozás T_{le}	0,05 - 3276,7	5,00	s

• Lefutási idő értelmezése

Ha a lefutási idő f_{max}-hoz van rendelve (gyári beállítás), a beállított idő 0 Hz és f_{max}. között értendő.


Lehetőség van a lefutási időt a motor névleges frekvenciájához is rendelni (2-1-3 menüben).

Egy adott frekvenciához tartozó tényleges lefutási idő (t_{le}) kiszámítható.

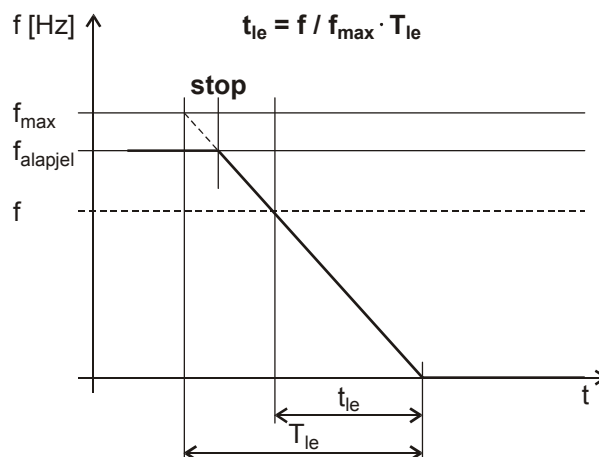

Almenü	Magyarázat, további almenük	Értékek	Alapbeállítás	Egység
3-2 lefutás módja	Töréspont nélküli (normál), és töréspontos lefutás lehet.	normál töréspontos	normál	
3-3 töréspontos lefutás paraméterei	Az időtartam a megadott frekvenciáról a megelőző frekvenciára történő lefutás ideje. A karakterisztika induló pontja 0 Hz. Ha az utolsó frekvencia (f4) kisebb, mint fmax, akkor az fmax és f4 között a normál lefutási meredekség érvényesül. A lefutás lineáris szakaszokból áll. Ha a megadott frekvencia kisebb, mint az előző, a program nem veszi figyelembe!			
3-3-1 első töréspont (0 Hz ← f1)				
3-3-1-1 időtartam		0,01 - 300,00	1,00	s
3-3-1-2 frekvencia		0,1 - 1000,0	1,0	Hz
3-3-2 második töréspont (f1 ← f2)				
Megegyezik a 3-3-1 első töréspont beállítási lehetőségeivel.				
3-3-3 harmadik töréspont (f2 ← f3)				
Megegyezik a 3-3-1 első töréspont beállítási lehetőségeivel.				
3-3-4 negyedik töréspont (f3 ← f4)				
Megegyezik a 3-3-1 első töréspont beállítási lehetőségeivel.				

• Töréspontos lefutás értelmezése

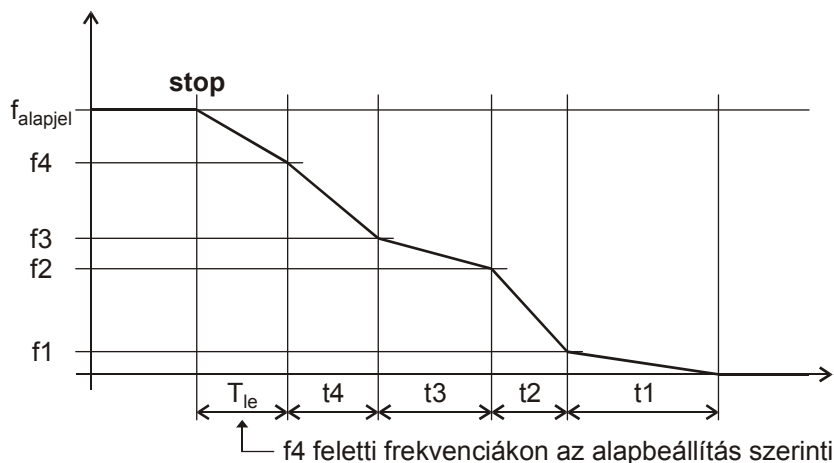


3-5 megállás módja	<u>normál fék</u> : A frekvencia lefuttatását jelenti. <u>DC fék</u> : A motorra álló mezőt kapcsolunk. <u>vegyes</u> : A normál- és a DC fék ötvözését jelenti. <u>kipörgés</u> : A készülék magára hagyja a motort.	normál fék DC fék vegyes kipörgés	normál fék	
3-6 normál fék adatai	Az aktuális motor kapocsfeszültség növelésének mértéke generátoros üzem alatt. A motor vesztesége nő, de a fékezési dinamika javul. Ha ez sem elegendő az igény szerinti fékezéshez, akkor kiegészítő ellenállásféket kell alkalmazni!			
3-6-1 túlgerjesztés		0 - 50	0	%
Növelésével nő a fékezés dinamikája, de szélső esetben túláramot is okozhat és hibajelzéssel leáll a készülék.				
3-6-2 felgerjesztési idő		N 0,01 - 5,00	0,01	s
N: A túlgerjesztési feszültséget ugrásszerűen kapcsolja a motorra. A felgerjesztési idő növelésével a túláram kialakulása csökkenthető.				

Almenü	Magyarázat, további almenük	Értékek	Alapbeállítás	Egység
3-7 kipörgés ideje	Kipörgéssel történő leállás esetén ez idő alatt az újabb start parancs hatástalan, a ráindítás megakadályozása céljából. 2-8 indulás módja: <i>normál</i> esetén a forgó egységre nem lehet ráindítani.	0,1 - 1000,0	4,0	s
3-8 DC fékezés adatai	A 6-4 motor névleges áram (In) paramétere a fékáramot felülbírálja. Nagyobb áram beállítása esetén is maximum a motor névleges áramát engedi a frekvenciaváltó! Működése a státuszkijelzésben jelezve van. („DC fék”) i Digitális bemenetről történő aktiválás esetén lehetőség van ettől eltérő áram érték megadására is (4-9-3 folyamatos DC fék áram).			
	3-8-1 maximális DC fékáram	0,0 - típusfüggő	típusfüggő	A
	3-8-2 átkapcsolási frekvencia Vegyes megállás esetén (3-5 megállás módja) az átkapcsolási frekvencia felett normál fék, alatta a DC fék érvényesül. Nagyobb frekvencián a DC fék nem olyan hatásos.	0,1 - 25,0	1,0	Hz
	3-8-3 működési idő	0,0 - 1000,0	2,0	s
	3-8-4 legerjesztési idő (tisztán DC féknél)	0,10 - 2,00	0,20	s
3-9 ellenállásfék adatai	Ha nincs ellenállásfék, a frekvenciaváltó generátoros üzem esetén (pl. gyors lefutási idő) meredekség korlátozást alkalmaz, ha szükséges! Ha engedélyezett az ellenállásfék, akkor a működése a státuszkijelzésben („R fék”) jelezve van!			
	3-9-1 engedélyezés <u>igenVent</u> : Start esetén a frekvenciaváltó a ventilátort is bekapcsolja. A start állapot megszűnése után a ventilátor még 2 percig üzemel. Ventilátoros fékmodul csatlakoztatása esetén a fékellenállás ventilátorai együtt működhetnek a készülék ventilátoraival.	nem igen igenVent	nem	
	3-9-2 R értéke	típusfüggő	típusfüggő	Ω
	3-9-3 terhelhetősége	típusfüggő	típusfüggő	W
	3-9-4 U fék A fék bekapcsolási feszültségszintje	600 - 720	660	V
3-10 Udc tartás mértéke	A tápfeszültség megszűnésekor a berendezés próbálja tartani a működéshez szükséges DC feszültség minimális értékét! (f csökkentéssel)	N 1 - 100	N	%
3-11 fék meghúzás	A motor megállása után az itt beállított ideig álló nyomatékot ad a motorra, időt adva az esetleges mechanikus fék meghúzására.	0,00 - 30,00	0,00	s
3-12 Udc szűrés	A DC feszültség mérésénél használt szűrő időállandója adható meg itt. A hajtott tömeg által okozott feszültséglengések elkerülését szolgálja!	0 - 200	200	ms
3-13 vész lefutási idő	Vészstop bemenet aktiválása esetén a készülék az itt beállított lefutási meredekséggel áll le.	0,05 - 3276,7	2,50	s


• Start parancs impulzus vezérléssel, sorkapocsról

(terminál használata esetén a start és stop nyomógombok működéséhez hasonlóan)

A minimális impulzus szélességet a prellmentesítés mértéke határozza meg, 2ms-os lépésekben (4-9-5 menü).

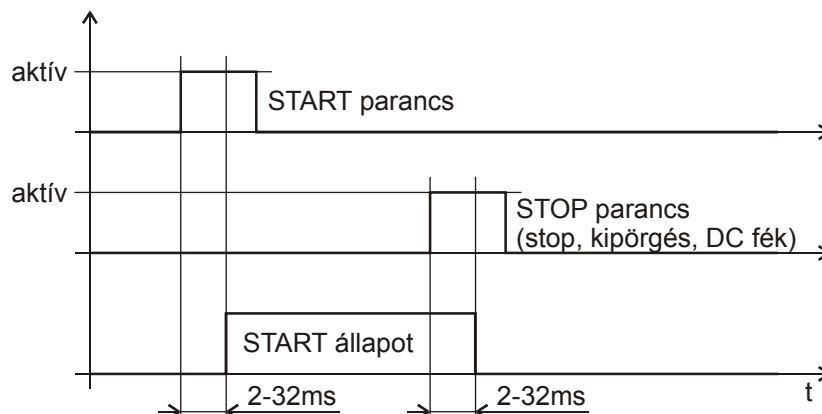


• Irányváltás menet közben

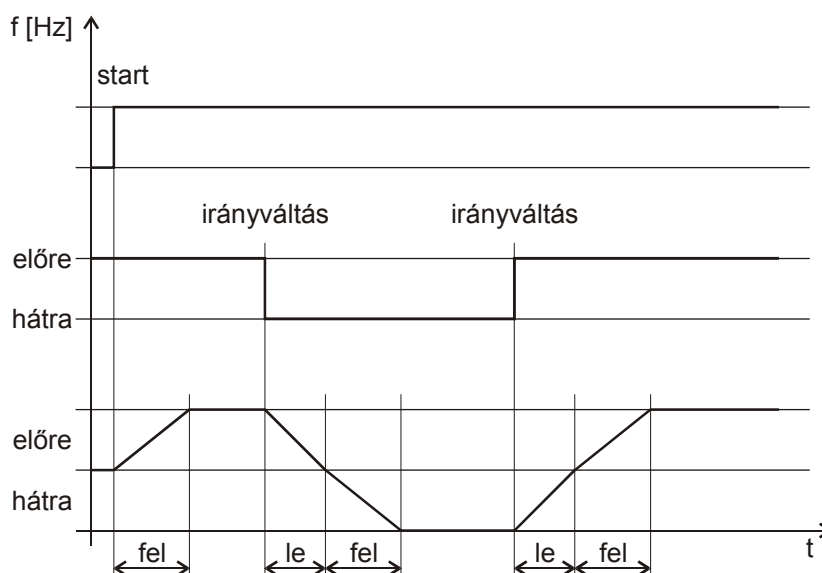

• Fékellenállás méretezési segédlet (tipikus görbe)

Fékellenállásnak csak huzallellenállás használható! Ha a felhasználó biztosítja a fékellenállást, akkor a teljesítmény, típus és elhelyezés kérdésében a gyártóval egyeztetni kell!

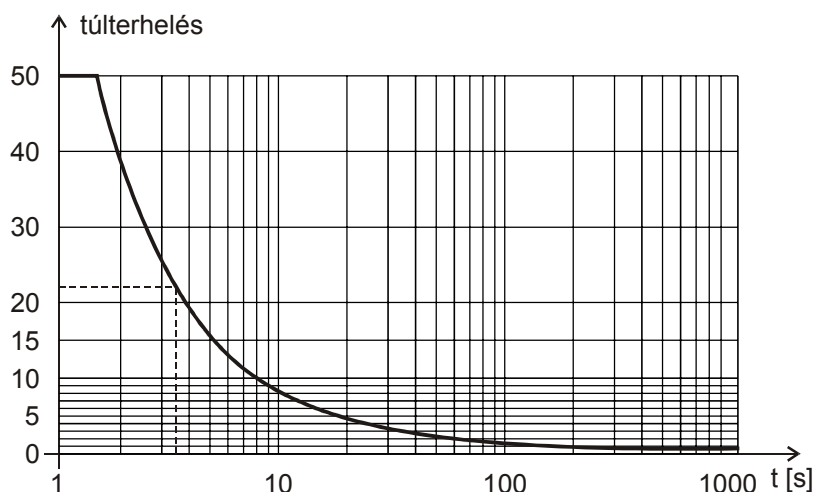

Példa:

$R_{fék} = 100\Omega$
 $P(R_{fék}) = 200W$
 $U_{fék} = 660V$

$$P = 660V^2 / 100\Omega = 4356W$$

$$\text{Túlterhelés} = 4356 / 200 = 21,78 \text{ (~22)}$$

A túlterhelés alapján a görbéről leolvasható, hogy a fékezési idő maximális értéke 3,5s.

A fékezések közötti szünet legalább 22 x fékidő!

► 4. BEMENETEK MENÜ

Ebben a menüben a készülék SA és SD gyengeáramú sorkapcsain található analóg és digitális bemenetek, virtuális bemenetek, valamint a terminállal, CAN vezérléssel, illetve az inkrementális fordulatszám jeladókkal kapcsolatos bemenet jellegű paraméterek beállításait lehet elvégezni.

Itt adhatók meg:

- analóg bemenetek,
- logikai vezérlések forrása,
- logikai paraméterek,
- fix start,
- digitális bemenetek,
- virtuális bemenetek,
- szolga berendezés adatai,
- IFA paraméterek

• Analóg bemenetek

Potenciométer beállítás esetén a készülék a saját referencia feszültségére kötött potenciométer jelét várja, feszültségbemenet esetén külső jelforrás 0-10V-os jelét, árambemenet esetén pedig a külső jelforrásnak 0-20mA-es tartományba eső jelét. Mindhárom esetben alkalmazható a mód, és a stop sáv.

A mód előjeles beállítás esetén a középpállás az analóg bemenet tartományának felére szimmetrikusan értendő, alatta és felette a motor ellenkező irányokban forog.

Igény esetén (VLD, VHD készülékekben) $\pm 10V$ alapjel fogadása is kiépíthető. Ebben az esetben a pozitív feszültség az egyik irányt, a negatív feszültség a másik irányt jelenti. Az alapjel a feszültség abszolút értéke.

A stop sáv normál esetben 0V (0mA) felett, előjeles esetben az analóg bemenet tartományának felére szimmetrikusan értendő a teljes tartomány százalékában. Ebben a feszültség- (áram-) sávban a start parancs esetén várakozó üzemben van a készülék. A start a stop sávától hiszterézisnyi távolság után lesz újra aktív.

• Az analóg bemenetek alsó, és felső szintjeinek értelmezése

- **vezérlés** üzemben a felső $\rightarrow f$ maximálisnak, az alsó $\rightarrow f$ minimálisnak felel meg, amennyiben ez a vezérlés alapjel határokkal nincs beszűkítve! (**1-5-3 vezérlés alapjel határok**)
- **szabályozás** üzemben a felső $\rightarrow$ maximális %-nak, az alsó $\rightarrow$ minimális %-nak, felel meg.

• Kontrol funkció

A vezérlési, vagy szabályozási üzemmódokhoz szükséges analóg jeleket jelenti.
(vezérlés, vagy szabályozás alapjel, ellenőrző jel, módosító jel)

• Speciális funkciók (felfutási idő, lefutási idő, U indító, nyomaték, f max, f min)

A speciális funkciók segítségével lehetőség van működés közben analóg bemenetről állítani a legfontosabb paramétereket.

A paraméter beállított értéke az analóg bemenet felső értékéhez tartozik, tehát csak csökkenteni lehet.

• Digitális bemenetek

Minden digitális bemenet szabadon programozható.

- Digitális BE 1.: alapbeállítás: Start / Stop
- Digitális BE 2.: alapbeállítás: Irány
- Digitális BE 3.: alapbeállítás: Kúszás
- Digitális BE 4.: alapbeállítás: Nyugtázás
- Digitális BE 5.: VLD és VHD típusoknál alapbeállítás: Külső hiba (vagy IFA2 bemenet opció)
V3D típusoknál digitális vagy IFA bemenet opció
- Digitális BE 6.: VLD és VHD típusoknál alapbeállítás: Stop (vagy IFA2 bemenet opció)
V3D típusoknál digitális vagy IFA bemenet opció
- Digitális BE 7.: VLD és VHD típusoknál digitális vagy IFA bemenet opció
V3D típusoknál nincs
- Digitális BE 8.: VLD és VHD típusoknál digitális vagy IFA bemenet opció
V3D típusoknál nincs

⚠ FIGYELEM

Impulzussal kiadott start parancs esetén, gondoskodni kell a motor megállíthatóságáról, pl. valamely bemenet stopra, kipörgésre, DC fékre, külső hibára stb. való programozásával.

Az impulzusokkal szemben követelmény, hogy csak akkor kerülnek elfogadásra, ha mindkét logikai állapotban minimum a prellmentesítés idejéig (2-32 ms, beállítástól függően) fennállnak!

Almenü	Magyarázat, további almenük	Értékek	Alapbeállítás	Egység
4-1 analóg bemenet 1.	A paraméterek beállításával csak a bemenet jellege lesz eldöntve! Azt, hogy a bemenet mire lesz használva (vezérlés alapjel, szabályozás alapjel, ellenőrző jel, módosító jel), az 1. Működésmód menüben kell kiválasztani!			
	4-1-1 típusa A bemenethez tartozó átkötést a típusnak megfelelően kell beállítani (lásd: gépkönyv) (V3D esetén: A1, VLD - VHD esetén: A1P, A1N)	potenciométer feszültség áram	potenciométer	
	4-1-2 jellege			
	4-1-2-1 mód előjeles: A középpálláshoz képest értendő.	normál előjeles	normál	
	4-1-2-2 stop sáv „N” esetén nincs stop sáv	N 0,1 - 50,0	N	%
	4-1-2-3 hiszterézis	N 0,1 - 10,0	1,0	%
	4-1-3 feszültség Felső és alsó szint beállítása			
	4-1-3-1 felső	0,0 - 10,0	10,0	V
	4-1-3-2 alsó	0,0 - 10,0	0,0	V
	4-1-4 áram Felső és alsó szint beállítása			
	4-1-4-1 felső	0,0 - 20,0	20,0	mA
	4-1-4-2 alsó	0,0 - 20,0	0,0	mA
	4-1-5 funkció Analóg BE1 bemenet funkciói <u>kontrol</u> : a vezérlő, alap, ellenőrző, módosító jelek beadására szolgál. A többi funkcióval a legfontosabb paraméterek állíthatók működés közben. Az analóg bemenet felső szintjénél a beállított érték érvényesül, alsó szintjénél pedig: felfutási idő: beállított érték 50-ed része lefutási idő: beállított érték 50-ed része U indító: 0V nyomaték korlát: beállított érték 10-ed része f max.: 5 Hz f min.: 0,01 Hz U motor: beállított érték 10-ed része	kontrol felfutási idő lefutási idő U indító nyomaték f max. f min. U motor	kontrol	
	4-1-6 szűrés zajos környezet hatásának kiküszöbölésére használható.	0 - 60000	20	ms
4-2 analóg bemenet 2.	Megegyezik a 4-1 analóg bemenet 1. beállítási lehetőségeivel. A bemenethez tartozó átkötést a típusnak megfelelően kell beállítani (lásd: gépkönyv) (V3D esetén: A2, VLD - VHD esetén: A2P, A2N)			
4-3 analóg bem. 3.	Megegyezik a 4-1 analóg bemenet 1. beállítási lehetőségeivel. (Opcionális) Csak feszültség bemenet. Áramjelet külső 500Ω-os lezáró ellenállással tud fogadni.			
4-4 analóg bem. 4.	Megegyezik a 4-1 analóg bemenet 1. beállítási lehetőségeivel. (Opcionális) Csak feszültség bemenet. Áramjelet külső 500Ω-os lezáró ellenállással tud fogadni.			

Almenü	Magyarázat, további almenük	Értékek	Alapbeállítás	Egység
4-8 logikai vezérlések forrása	A „start/stop”, „irány”, „kúszás” bemenetek forrásának kiválasztása. i A fenti jelek alapbeállításban sorkapocsról aktívak. Megszüntetésükhöz a bemenet(ek)et át kell állítani más funkcióra, vagy „N”-re!			
	4-8-1 terminál vezérlés A terminál alsó négy (kúszás, irány, start, stop) gombjáról adható-e logikai vezérlő jel.	nem igen	nem	
	4-8-2 CAN vezérlés CAN buszon keresztül érkezhets-e logikai vezérlő jel. Ha a buszon start állapotban megszűnik a jel, a készülék hibával leáll!	nem igen	nem	
4-9 logikai paraméterek	A digitális bemenetek egyéb jellemzőinek beállítása.			
	4-9-2 motoros potenciométer			
	4-9-2-1 mot. potm. felfutási idő Vezérlés esetén az alapjel felfutási ideje 0-ról fmax-ra (vagy fnévl-re). Szabályozás esetén az alapjel felfutási ideje 0%-ról 100%-ra. Módosítás esetén a módosító jel felfutási ideje 0%-ról 100%-ra.	0,0 - 1000,0	10,0	s
	4-9-2-2 mot. potm. lefutási idő Vezérlés esetén az alapjel lefutási ideje fmax-ról (vagy fnévl-ről) 0-ra. Szabályozás esetén az alapjel lefutási ideje 100%-ról 0%-ra. Módosítás esetén a módosító jel lefutási ideje 100%-ról 0%-ra.	0,0 - 1000,0	10,0	s
	4-9-2-3 nullázás Motoros potenciométer értékének nullázása. IFA0par: Valamely digitális bemenetre kiválasztott IFAp0z0 bemenet aktiválásakor nullázza a motoros potenciométer értékét	nincs bekapcsoláskor startra irányváltáskor IFA0par.	nincs	
	4-9-2-4 stop Motoros potenciométerrel lehessen-e vezérlésben stopot adni. Igen esetén, ha a motoros potenciométerrel állított vezérlés alapjel minimális állásban van és újból le parancs következik be, akkor ez stopot okoz, a motor leáll. Ebben az állapotban motoros potenciométer fel parancs hatására a készülék start állapotba kerül és a motor a minimális frekvenciával elindul.	nem igen	nem	
	4-9-3 folyamatos DC fék áram Ha digitális bemenet aktiválásával van működtetve a DC fék.	0 - lnévl.	0,0	A
	4-9-5 prell szűrés Digitális bemenetek szűrésének ideje. A bemenet értéke csak akkor kerül elfogadásra, ha nem változott a beállított időn belül.	2 - 32	32	ms
4-10 fix start	A készülék üzemkész állapota egyben startot is jelentsen-e?	nem igen	nem	

Almenü	Magyarázat, további almenük	Értékek	Alapbeállítás	Egység
4-11 digitális bemenet 1.	Logikai funkció parancsok kiválasztását, program, vagy számláló funkció aktiválását lehet elvégezni!			
	4-11-1 jelleg kiválasztás N: inaktív bemenetet jelent, kivéve, ha IFA bemenet. (lásd: 39. oldal)	N logikai funkciók program funkciók számláló funkciók	logikai funkciók	
	4-11-2 logikai funkciók kiválasztása	logikai funkciók (lásd: 36. oldal)		
	4-11-3 program funkciók kiválasztása	program funkciók (lásd: 37. oldal)		
	4-11-4 egyéb funkciók kiválasztása	egyéb funkciók (lásd: 38. oldal)		
	4-11-5 aktív állapot Záró vagy nyitó kontaktus esetén	záró nyitó	záró	
	4-11-6 elnevezés	xxxxxxx	dig.be 1	
4-12 digitális bemenet 2.	Megegyezik a 4-11 digitális bemenet 1. beállítási lehetőségeivel.			
•				
•				
4-18 digitális bemenet 8. *	* digitális bemenet 7-8 csak VLD és VHD készülékek esetén			
4-21 virtuális bemenet 1.	A kiépített digitális bemenetekhez hasonlóan logikai funkció parancsok kiválasztását, program, vagy számláló funkció aktiválását lehet elvégezni a „forrása” menüpontban kiválasztott belső jellel.			
	4-21-1 jelleg kiválasztás N: inaktív bemenetet jelent.	N logikai funkciók program funkciók számláló funkciók	N	
	4-21-2 logikai funkciók kiválasztása	logikai funkciók (lásd: 36. oldal)		
	4-21-3 program funkciók kiválasztása	program funkciók (lásd: 37. oldal)		
	4-21-4 egyéb funkciók kiválasztása	egyéb funkciók (lásd: 38. oldal)		
	4-21-5 forrása Minek az állapotával egyezzen meg a bemenet.	komparátor 1 komparátor 2 komparátor 3 időint. 1,2,3 időint. 1 időint. 2 időint. 3 MOD busz	komparátor 1	
	4-21-6 elnevezés	xxxxxxx	vir.be 1	
4-22 virtuális bemenet 2.	Megegyezik a 4-21 virtuális bemenet 1. beállítási lehetőségeivel.			
•				
•				
4-26 virtuális bemenet 6.				

• **Logikai funkciók magyarázata**

start kapcsoló: folyamatos indító parancs. Ha több bemenet van start kapcsolónak programozva, akkor azok logikai „ÉS” kapcsolatban vannak egymással.

start kapcsoló inverz: jelentése ugyanaz, mint a start kapcsolónak, de a kijelölt iránnyal ellentétesen indítja a motort.

start nyomógomb: impulzusos indító parancs. Ha több bemenet van start nyomógombnak programozva, akkor azok logikai „VAGY” kapcsolatban vannak egymással. Bármelyik teljesül, a start parancs bekövetkezik!



FIGYELEM

Ha egyidejűleg több bemenetre start van kiválasztva, akkor a gép indítását és leállítását életvédelmi szempontból alaposan át kell gondolni!

i

Vegyesen is lehetnek start kapcsolók, és nyomógombok. Ekkor minden start kapcsolónak aktívnak kell lenni ahhoz, hogy valamelyik start nyomógomb segítségével kiadható legyen a start parancs! Amennyiben a **4-8-1** menüben engedélyezve van a terminál vezérlés, úgy a terminál start gombja is start nyomógombnak számít, így csak terminálról való indításhoz, a bemenetek egyikére sem szabad start kapcsolót kiválasztani.

Ha a **4-8-2** menüben aktiválva van a CAN buszon keresztül történő vezérlés, a bemenetekre kiválasztott start kapcsolóknak ez esetben is engedélyező szerepük lesz, („ÉS” kapcsolatban lesznek a CAN buszon érkező start parancssal).

start nyomógomb inverz: jelentése ugyan az, mint a start nyomógombnak, de a kijelölt iránnyal ellentétesen indítja a motort.

irányváltás kapcsoló: a bemenet aktiválása irányváltó parancsot jelent. Ha több bemenet van irányváltó kapcsolónak programozva, akkor minden újabb bemenet aktiválása irányváltást jelent.

például: két digitális bemenetet irányváltó kapcsolóra programozva: ha mind a két bemenetet aktiváljuk, akkor az két irányváltás parancsot jelent, vagyis az eredeti irány lesz az érvényes.

irányváltás nyomógomb: impulzus irányváltó parancs. Ha több bemenet van irányváltás nyomógombnak programozva, akkor azok logikai „VAGY” kapcsolatban vannak egymással. Bármelyik teljesül, az irányváltás bekövetkezik. Ha irányváltás kapcsoló is ki van választva, akkor a nyomógombok hatástalanok.

kúszás normál: általában gépbeállításához használatos, a **8-4** menüben beállított paraméterekkel indítja a motort. Csak stop állapotból aktív, a kijelölt irányban. Amennyiben a **4-8-1** menüben engedélyezzük a terminál vezérlést, úgy a terminál kúszás gombja is aktiválja a funkciót függetlenül a kúszás bemenet állapotától.

kúszás inverz: általában gépbeállításához használatos, a **8-5** menüben beállított paraméterekkel indítja a motort. Csak stop állapotból aktív, a kijelölt iránnyal ellentétesen.

külső hiba: a berendezés hibaüzenettel történő kipörgéses leállítását okozza (pl. motor hőkapcsoló, vészki, stb.)

külső esemény: aktiválása az eseménynaplóba történő „külső esemény” beírását okozza az aktuális időponttal.

nyugtázás: a hibaüzenetek elfogadását jelenti, megszünteti a tiltás állapotot.

stop: a motor beállítás szerinti leállítását okozza.

vészstop: a motor vészleállítására szolgál. A frekvenciaváltó a **3-13** menüben beállított lefutási meredekséggel állítja le a motort.

kipörgés: a motor kipörgéses leállítását okozza. Aktiválásakor a frekvenciaváltó a motort szabadon hagyja megállni.

DC fék: a motor DC fékezéses leállítását okozza. Stop állapotban történő aktiválásakor a létrejövő álló nyomatékkal tartó funkciót lehet megvalósítani.

f tartás: frekvencia változás tiltása. Aktiválása esetén a frekvencia változás fel és lefutás közben is megáll!

motoros potenciométer fel: ha az aktuális alapjel, vagy módosító jel forrása motoros potenciométer, akkor annak növelésére szolgáló bemenet.

motoros potenciométer le: ha az aktuális alapjel, vagy módosító jel forrása motoros potenciométer, akkor annak csökkentésére szolgáló bemenet.

i

A motoros potenciométer egyéb paramétereit a **4-9-2** menüben lehet beállítani.
A motoros potenciométer nullázás attól függően vonatkozik a vezérlés, vagy a szabályozás alapjelre, hogy éppen melyik üzemállapotban van a készülék. Kikapcsoláskor a berendezés a **4-9-2-3** menü beállításától függően tárolhatja az aktuális üzemállapotnak megfelelő motoros potenciométer alapjelet.

vezérlés / szabályozás: az üzemmód dinamikus átkapcsolására szolgál.

analóg BE csere: aktiválása az analóg BE 1 és analóg BE 2 bemeneteket felcseréli egymással. Például:

- analóg BE 1: kézi vezérlés potenciométerrel, analóg BE 2: PLC vezérlés áramjellel.
- nyomás-szabályozás esetén, ha az ellenőrző nyomásjel két helyen is mérve van és váltani kell, hogy melyik legyen az aktív.

RS485 csere: A berendezés RS485/T és RS485/R csatlakozók funkcióinak felcserélésére szolgál.

Lehetőség van a készüléket RS485/R vonalon keresztül számítógépről (PLC-ről) távvezérelni. Megfelelő protokoll használatával kiolvashatók a kijelzhető mennyiségek, beállíthatók a különféle alapjel értékek, és a digitális bemenetre kiválasztható bármelyik funkciót is elvégeztethetjük a készülékkel. Ezzel egy időben az RS485/T csatlakozóba kötött kijelzőn, vagy terminálon figyelemmel kísérhetjük a készülék működését, illetve beállításokat végezhetünk. Amennyiben az adott készülékben nincs kiépítve az RS485/R csatlakozás, az RS485 csere aktiválásával RS485/T csatlakozásról végezhetjük el a távvezérlést. Az RS485 csere aktiválása alatt a készülék RS485/T csatlakozójába kötött terminál működésképtelen.

CAN csere: a berendezés két CAN vonalának funkcionális felcserélésére szolgál.

módosítás: a beállított alapjel külső feltételtől függő diszkrét változtatására. (**1-8-5 diszkrét érték**)

IFA pozíció nullázás: pozíciószabályozási, és mester / szolga feladatoknál az alaphelyzet rögzítésére szolgál.

várakozó: aktiválása várakozó üzemet okoz

fék vezérlés: a fék vezérlés digitális kimenetet aktiválására szolgál

terhelés megosztás: olyan közös hajtás esetén, amikor több frekvenciaváltó több motort hajt és a terhelés egyenletes elosztása a cél, a frekvenciaváltókat CAN buszon keresztül fel kell fűzni. A bemenet aktiválása esetén a szolga készülékek a start, irány parancsokat és az alapjelet nem a sorkapocsról fogadják, hanem a mester készüléktől, CAN buszon keresztül.

szabályozás normál/inverz: kiválasztása esetén az **1-6-2 szabályozás jellege** beállítását a frekvenciaváltó figyelmen kívül hagyja. A szabályozás jellege a bemenet állapotától függ. Az aktív bemenet inverz szabályozást jelent.

• Program funkciók magyarázata

program tiltás: a programok futását tiltja. Logikai „ÉS” kapcsolatban van a **9-10-1** menüponttal.

program felfüggesztés: az éppen aktív program időtartam korlátozása (**9-x-3-6**) megnyúlik a bemenet aktív állapotának idejével.

program léptetés: a futó programból átlépés a következő aktivált programba, az időkorlát figyelmen kívül hagyásával.

program 1 - 15: a belső programok aktiválására szolgál.

program bináris aktiválás: a belső programok aktiválása bináris kóddal.

Bináris program indítás esetén annyi bemenetet kell „bináris”-ra kiválasztani amennyit a legmagasabb sorszámú, aktiválni kívánt program indokol:

- program 1 esetén 1-et,
- program 2-3 esetén 2-t,
- program 4-7 esetén 3-at,
- program 8-15 esetén 4-et.

A bináris kódok növekvő helyiértékeinek a digitális bemenetek csökkenő sorszám szerint felelnek meg.

például: „bináris”-ra kiválasztva: digitális bemenet 2, 3, 5

6-os program (**110**) aktiválása: digitális bemenet 2: **1**, digitális bemenet 3: **1**, digitális bemenet 5: **0**

szekvencia 1-3: programcsoportok aktiválására szolgál. (**9-26** menü)

• **Egyéb funkciók magyarázata**

számláló1 F: az első számlálót felfelé léptető bemenet.

számláló1 L: az első számlálót lefelé léptető bemenet.

számláló1 B: az első számlálót beíró bemenet. (nulla induló érték esetén nullázó bemenet)

számláló2 F: a második számlálót felfelé léptető bemenet.

számláló2 L: a második számlálót lefelé léptető bemenet.

számláló2 B: a második számlálót beíró bemenet. (nulla induló érték esetén nullázó bemenet)

számláló3 F: a harmadik számlálót felfelé léptető bemenet.

számláló3 L: a harmadik számlálót lefelé léptető bemenet.

számláló3 B: a harmadik számlálót beíró bemenet. (nulla induló érték esetén nullázó bemenet)

i

A számlálókat függetlenül lehet programozni (irány, nullázás). Használható leállításra, és kijelzésre.

memória 1-3: impulzusos betöltő parancs. A bemenet aktiválása a paraméterkészlet betöltését eredményezi, ha a készülék nem üzemel, vagy kipörgéssel történő leállítás közben.

i

A beállításoknál a paraméterkészlet elnevezése nem jelenik meg, mint a **11-1-1-1** menüpontban. (Paraméter betöltés memóriából)

Az elnevezéstől függetlenül mindig memória 1-et, 2-öt, vagy 3-at lehet kiválasztani!

• **Virtuális bemenetek**

A virtuális bemenetekkel ugyan azok a hatások válthatóak ki, mint sorkapcson található digitális bemenetekkel, csak itt a bemenet forrása (**4-2x-5**) egy belső diszkrét jel (komparátor kimeneti jele, vagy időintervallum) vagy távvezérlés. Így összetettebb feladatok is megvalósíthatóak, további eszközök felhasználása nélkül.

• **Szolga berendezés paraméterek**

Almenü	Magyarázat, további almenük	Értékek	Alapbeállítás	Egység
4-30 szolga adatok	A rendszer (CAN busz) vonalon kapott jeleket egészítik ki a „szolga” berendezések számára! (vezérlés és szabályozás üzemmódban is megvalósítható mester/szolga kapcsolat!) A frekvencia arány, ill. fordulatszám arány átállítása lehetővé teszi, hogy a szolga motor a mester motortól eltérő, de azzal teljesen arányos fordulattal forogjon. A szöghelyzet csak pozitív értéket vehet fel. (Pl. 10° szolga „késés” esetén 10-et, míg 10° szolga „sietés” esetén 350-et kell beállítani.)			
	4-30-1 frekvencia arány (szolga szorzó)	0,01 - 10,00	1,00	
	4-30-2 fordulatszám arány			
	A szolga fordulatszáma a mesterhez képest. A pontos beállítás miatt szorzó és osztó is megadható! (pl. 14,5-es arányt lehet beállítani 145-ös szorzással és 10-es osztással.) Ezzel a módszerrel lehetőség van pl. 1/3-os arány beállítására is! (1-es szorzó és 3-as osztó)			
	i	Menet közben a fordulatszám arány csak a szorzó és az osztó együttes beállításával módosítható! Valamelyik érték változtatlanul hagyásához módosítás nélkül jóvá kell hagyni azt, az „Elfogad” gomb használatával.		
	4-30-2-1 szorzó	1 - 1100	1	
	4-30-2-2 osztó	1 - 1100	1	
	4-30-3 módosítás mód	fordulat pozíció	fordulat	
	A módosítás pozícióra vagy fordulatra vonatkozzon. fordulat: A 4-30-2-1 fordulatszám arány szorzó értékét módosítja. pozíció: A 4-31-3 pozíció 100%-ot módosítja.			
	4-30-4 szöghelyzet (szolga késés)	0,0 - 360,0	0,0	°

• Inkrementális fordulatszám jeladó (IFA) paraméterek

• Inkrementális fordulatszám jeladó bemenetek

A digitális bemeneteknél „N” kiválasztása inaktív bemenetet jelent, kivéve, ha IFA bemenet!

Abban az esetben, ha mindkét IFA bemenet „N”-re van kiválasztva akkor ezek inkrementális fordulatszám jeladó (A, ill. B) bemenetként használhatók. Ha valamelyik IFA bemenet funkció bemenetnek van használva, IFA bemenetnek a másik sem használható!

IFA bemeneteknek V3D típusoknál csak az 5-ös és 6-os bemeneteket, a VLD és VHD típusoknál elsődlegesen a 7-es és a 8-as bemeneteket, második IFA bemenetnek az 5-ös és a 6-os bemeneteket lehet használni megfelelő kiépítés esetén.

Ha IFA bemenetre nincs szükség, akkor ezek ugyanúgy használhatók digitális bemenetnek, mint a többi bemenet.

Almenü	Magyarázat, további almenük	Értékek	Alapbeállítás	Egység
4-31 IFA adatok	Fordulatszám, és pozíciószabályozási feladatokhoz szükséges paraméterek.			
	4-31-1 osztás Beállítása az IFA egy fordulatra eső impulzusainak számát jelenti.	0 - 10000	1000	imp/ford
	4-31-2 fordulatszám 100% Fordulatszám szabályozás esetén	0 - 6000	1500	f/perc
	4-31-3 pozíció 100% Pozíció szabályozás esetén	0 - 50000	1000	ford.
	4-31-4 pozíció=0 Az inkrementális jeladó 4-31-5 menüben megadott alap pozíciójának beállítása.	most startra prg. ciklus startra	most	
	4-31-5 pozíció 0 érték Az alap pozíció az alapjel hány százalékánál értendő.	0,00 - 100,00	0,00	%

Az elsődleges IFA paramétereit a **4-31-es** menüpont alatt lehet beállítani.

Az elsődleges IFA ellenőrző jelként használható:

- fordulatszám szabályozás,
- nyomaték szabályozás
- pozíció szabályozás,
- jeladós mezőorientált szabályozás esetén,

valamint igény esetén alapjel forrásaként

- vezérlés,
- szabályozás esetén

A VLD és VHD készülékekben kiépíthető másodlagos IFA (IFA 2) csak alapjel forrásaként használható.

Az elsődleges IFA paramétereit vonatkoznak a másodlagos IFA-ra is.

Vezérlés esetén a **4-30-1 frekvencia arány**, szabályozás esetén a **4-30-2 fordulatszám arány** beállításával van lehetőség korrekcióra, amennyiben szükséges.

Ha IFA az alapjel forrása, a frekvenciaváltót szolgának kell beállítani!

► 5. KIMENETEK MENÜ

Ebben a menüben a készülék SA és SR sorkapcsain található analóg és digitális kimenetek, valamint a kimenetekhez kapcsolódó funkciók beállításait lehet elvégezni.

Itt adhatók meg:

- analóg kimenetek,
- digitális kimenetek,
- időzítők,
- komparátorok,
- időszakok,
- PID bővítés

• Analóg kimenetek

Az analóg kimenetek VLD, VHD típusú berendezésekbe be vannak építve!

Szükség esetén V3D berendezésekbe opcionálisan beépíthetők.

Az analóg kimenetek minden frekvenciaváltónál azonosan, a névleges motorparaméterekre vonatkoztatott százalékos értékeket (**fn, Un, In, Pn, n, n/IFA**), vagy egyéb belső jellemzőket (Analóg BE1-2, ellenőrzőjel, vezérlés alapjel, Tborda) jeleznek vissza. Alapértelmezésben $0 \div 10V$, vagy $0 \div 20mA \rightarrow 0 \div 100\%$ ($100\text{ }^{\circ}C$)

i	Fordulatszám kiválasztása esetén névleges értéknek a motor elméleti „szinkron” fordulatszáma számít. Ehhez képest, a terheltség függvényében csökken a tényleges fordulatszám (a motor névleges fordulatszáma a névleges terheléshez tartozik). Így van lehetőség a terheltséggel arányos korrekt visszajelzésre.
	Fordulatszám IFA kiválasztása esetén a névleges érték az IFA beállításánál (4-31-2 menü) megadott 100%-nak megfelelő fordulatszámhoz tartozik! Ez azért lényeges, mert nem biztos, hogy az IFA segítségével, a motor fordulatszáma van mérve. Ez lehet egy áttételek után mért csökkentett, vagy növelt fordulat is!

• Digitális kimenetek

V3D típusoknál 2db, VLD és VHD típusoknál 3db digitális kimenet lehetséges.

Beépített relé (vagy optocsatoló) kimenetekkel lehetőség van üzemállapotok jelzésére, belső mennyiségekhez kapcsolt komparátorok állapotának jelzésére és egyéb programozható lehetőségekre (PID bővítő, időszak).

PID bővítéssel lehetőség nyílik arra, hogy 1 db szabályozott egységet akár további 3 db fixen kapcsolható egységgel is ki lehessen egészíteni (pl. több szivattyús nyomásszabályozás).

Az IDŐZÍTŐK hatással lehetnek a digitális kimenetek, a komparátorok, az időintervallumok működésére az **5-16-2 hatása** menüpont beállításától függően. Megadható a késleltetés és az időtartam is. Ha az időtartam korlátozásra „N” van beállítva, akkor a működés folyamatos, amíg az esemény fennáll. Késleltetés és időtartam együtt is programozható. Ha az esemény kevesebb ideig áll fenn, mint a késleltetési idő, akkor az esemény nem okoz működtetést.

Almenü	Magyarázat, további almenük	Értékek	Alapbeállítás	Egység
5-1 analóg kimenet 1.	Motor paraméter kiválasztása esetén ügyelni kell annak helyes beállítására! Ellenőrzőjel esetén a 100%-hoz viszonyított mért mennyiséget jelzi a kimenet.			
5-1-1 forrása	Melyik mennyiséggel arányos feszültség vagy áram jel kerüljön kiadásra az analóg KI 1. kimeneten.	frekvencia	frekvencia	
	100%-os értékek értelmezése:	Imotor		
	frekvencia 100Hz	Umotor		
	Imotor In	Udc		
	Umotor Un	Uhálózat		
	Udc 1000V	Pfelvett		
	Uhálózat 1000V	vezérlés alapjel		
	Pfelvett Pn	mód. vez. alapj.		
	vezérlés alapjel 100Hz	szab. alapjel		
	mód. vez. alapjel 100Hz	mód. szab. alapj.		
	szab. alapjel 100%	ellenőrző jel		
	mód. szab. alapjel 100%	hibajel		
	ellenőrző jel 100%	an. BE1		
	hibajel 100%	an. BE2		
	analóg BE 1,2,3,4 10V / 20mA	an. BE3		
analóg BE 1-2,3-4 10V / 20mA	an. BE4			
számláló 1,2,3 10000	an. BE1-2			
üzemóra 1,2 1000h	an. BE3-4			
Tborda 100°C	számláló 1			
n n szinkron	számláló 2			
n IFA n 100% (4-31-2)	számláló 3			
nyomaték Mn	üzemóra 1			
Pfék átlag 100%	üzemóra 2			
Pfék pillanatnyi 100%	Tborda			
	n			
	n IFA			
	nyomaték			
	Pfék átlag			
	Pfék pillanatnyi			
5-1-2 tartomány				
A forrásnak kiválasztott mennyiség jelzésre felhasznált intervallumának beállítására szolgál.				
5-1-2-1 maximum		0,0 - 1000,0	100,0	%
5-1-2-2 minimum		0,0 - 1000,0	0,0	%
5-1-3 jellege		feszültség áram	feszültség	
5-1-4 feszültség				
5-1-4-1 felső		0,0 - 10,0	10,0	V
Az 5-1-2-1 maximum-hoz tartozó kimeneti feszültség értéke				
5-1-4-2 alsó		0,0 - 10,0	0,0	V
Az 5-1-2-2 minimum-hoz tartozó kimeneti feszültség értéke				
5-1-5 áram				
5-1-5-1 felső		0,0 - 20,0	20,0	mA
Az 5-1-2-1 maximum-hoz tartozó kimeneti áram értéke				
5-1-5-2 alsó		0,0 - 20,0	0,0	mA
Az 5-1-2-2 minimum-hoz tartozó kimeneti áram értéke				
5-2 analóg kimenet 2.	Megegyezik az 5-1 analóg kimenet 1. beállítási lehetőségeivel.			

frekvencia

Imotor

Umotor

Udc

Uhálózat

Pfelvett

vezérlés alapjel

mód. vez. alapj.

szab. alapjel

mód. szab. alapj.

ellenőrző jel

hibajel

an. BE1

an. BE2

an. BE3

an. BE4

an. BE1-2

an. BE3-4

számláló 1

számláló 2

számláló 3

üzemóra 1

üzemóra 2

Tborda

n

n IFA

nyomaték

Pfék átlag

Pfék pillanatnyi

Almenü	Magyarázat, további almenük	Értékek	Alapbeállítás	Egység
5-11 digitális kimenet 1.	Üzemállapotok vagy komparátorok állapotának jelzése, időzítő funkció, PID bővítés megvalósítása, vagy inaktív állapot („N”).			
	5-11-1 forrása A komparátorok paraméterei az 5-21 , 5-22 és 5-23 -as menükben, PID bővítő paraméterei 5-29 menüben, Időintervallumok paraméterei az 5-26 , 5-27 és 5-28 -as menükben állíthatók <i>* PID bővítés 3 csak VLD és VHD készülékek esetén</i>	N üzemkész üzem stop előre fék. vez. komparátor 1 komparátor 2 komparátor 3 hiba kód MOD busz PID bővítés 1 PID bővítés 2 PID bővítés 3 * időint. 1,2,3 időint. 1 időint. 2 időint. 3 üzem előre üzem hátra start előre start hátra külső hiba	üzemkész	
	5-11-2 aktív állapot Záró / nyitó érintkező	záró nyitó	záró	
5-12 digitális kimenet 2.	Megegyezik az 5-11 digitális kimenet 1. beállítási lehetőségeivel. <i>* digitális kimenet 3 csak VLD és VHD készülékek esetén</i>			
5-13 digitális kimenet 3. *				


• **Időzítők**

Az időzítő egy belső jel aktív állapotának késleltetésére, illetve az aktív állapot korlátozására szolgál. Ez a belső jel lehet digitális kimenet, komparátor kimenet, időintervallum, vagy digitális bemenet.

Almenü	Magyarázat, további almenük	Értékek	Alapbeállítás	Egység
5-16 időzítő 1.	Egy jel szűrésére vagy időtartamának korlátozására szolgál.			
	5-16-1 típusa <u>szint</u> : Akkor lesz aktív az időzítő kimenet, ha a késleltetési idő letelte után is még aktív a bemenete. <u>impulzus</u> : Ha az időzítő bemenete akár rövid időre is aktív volt, akkor a késleltetési idő letelte után a kimenete aktív lesz. <u>nyújtott</u> : Az időkorlát a lefutó él után indul el, és a letelte után lesz csak a kimenete inaktív.	szint impulzus nyújtott	szint	
	5-16-2 hatása Az időzítő mire fejtsse ki a hatását. Digitális kimenet kiválasztása esetén például egy relé meghúzását késleltethetjük és a működési idejét is korlátozhatjuk. Digitális bemenet kiválasztása esetén például késleltetett indítás, vagy adott idejű üzemelés valósítható meg, időrelé használata nélkül. * digitális KI 3 csak VLD és VHD készülékek esetén ** digitális BE 7-8 csak VLD és VHD készülékek esetén	digitális KI 1 digitális KI 2 digitális KI 3 * komparátor 1 komparátor 2 komparátor 3 időint. 1,2,3 időint. 1 időint. 2 időint. 3 digitális BE 1-8 **	digitális KI 1	
	5-16-3 időkorlát Időtartam korlátozás	N 0,01 - 3600,0	N	s
	5-16-4 késés Aktiválás után	N 0,01 - 3600,0	N	s
5-17 időzítő 2.	Megegyezik az 5-16 időzítő 1. beállítási lehetőségeivel.			
5-18 időzítő 3.				

• **Időzítő működési példa**

K: késés, I: időkorlát

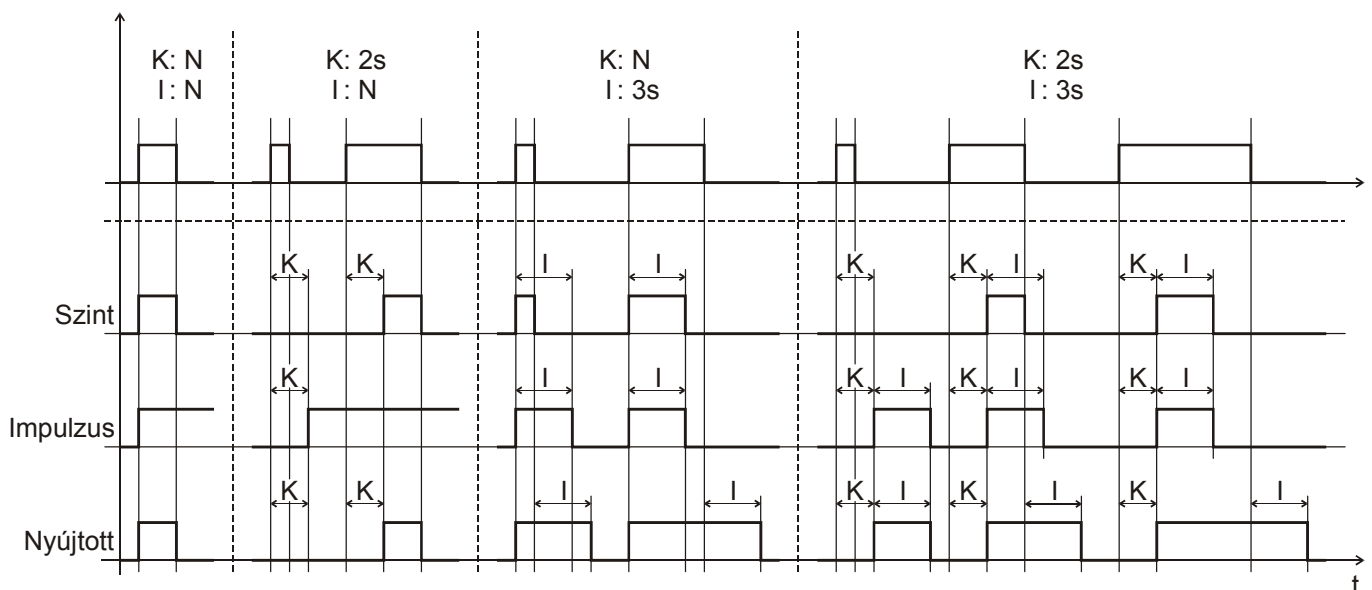

• **Komparátorok**

A komparátorokkal különböző változók, például a motor áram aktuális értéke hasonlítható össze egy beállított értékkel és ennek megfelelően digitális kimenetet vagy virtuális bemenetet lehet működtetni.

Almenü	Magyarázat, további almenük	Értékek	Alapbeállítás	Egység
5-21 komparátor 1.	Minden mennyiséget egységesen százalékosan kezel a komparátor! Motorparaméterek esetén a névleges érték jelenti a 100%-ot.			
	5-21-1 mód	egyszeri ablak	egyszeri	
	5-21-2 forrása	frekvencia	frekvencia	
	100%-os értékek értelmezése:			
	frekvencia	100Hz	Imotor	
	Imotor	In	Umotor	
	Umotor	Un	Udc	
	Udc	1000V	Uhálózat	
	Uhálózat	1000V	Pfelvett	
	Pfelvett	Pn	vezérlés alapjel	
	vezérlés alapjel	100Hz	mód. vez. alapj.	
mód. vez. alapjel	100Hz	szab. alapjel		
szab. alapjel	100%	mód. szab. alapj.		
mód. szab. alapjel	100%	ellenőrző jel		
ellenőrző jel	100%	hibajel		
hibajel	100%	an. BE1		
analóg BE 1,2,3,4	10V / 20mA	an. BE2		
analóg BE 1-2,3-4	10V / 20mA	an. BE3		
számláló 1,2,3	10000	an. BE4		
üzemóra 1,2	1000h	an. BE1-2		
Tborda	100°C	an. BE3-4		
n	n szinkron	számláló 1		
n IFA	n 100% (4-31-2)	számláló 2		
nyomaték	Mn	számláló 3		
Pfék átlag	100%	üzemóra 1		
Pfék pillanatnyi	100%	üzemóra 2		
		Tborda		
		n		
		n IFA		
		nyomaték		
		Pfék átlag		
		Pfék pillanatnyi		
	5-21-3 érték 1.	0,00 - 300,00	90,00	%
	5-21-4 érték 2. (csak ablak komparátornál)	0,00 - 300,00	95,00	%
	5-21-5 hiszterézis	0,00 - 300,00	1,00	%
	5-21-6 típus	normál	normál	
	normál: A komparálási érték felett jelez. inverz: A komparálási érték alatt jelez.	inverz		
	5-21-7 üzemelés	mindig	mindig	
	startban: a komparátor kimenet csak startban változik az 5-21-1 - 5-21-6-ig beállítá- soknak megfelelően. Stopban a kimenete inaktív.	startban		
5-22 komparátor 2.	Megegyezik az 5-21 komparátor 1. beállítási lehetőségeivel.			
5-23 komparátor 3.				

• **Időintervallumok**

Az időintervallumok segítségével naptár szerinti működtetést lehet beállítani. Minden nap, minden hétköznapi, vagy hetente ismétlődő működési időtartamokra van lehetőség!

Az „időintervallum 1,2,3” akkor aktív, ha bármelyik időintervallum bekapcsolt állapotban van



A **11 Rendszer** menüben a naptár helyes beállítására ügyelni kell!

Almenü	Magyarázat, további almenük	Értékek	Alapbeállítás	Egység
5-26 időintervallum 1.	Az első időintervallum be- és kikapcsolási időpontjait lehet beállítani.			
	5-26-1 bekapcsolás			
	5-26-1-1 nap	nincs minden nap hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap hétköznapi	nincs	
	5-26-1-2 óra	0 - 23	0	
	5-26-1-3 perc	0 - 59	0	
	5-26-1-4 másodperc	0 - 59	0	
	5-26-2 kikapcsolás			
	5-26-2-1 nap	nincs minden nap hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap hétköznapi	nincs	
	5-26-2-2 óra	0 - 23	0	
	5-26-2-3 perc	0 - 59	0	
	5-26-2-4 másodperc	0 - 59	0	
5-27 időintervallum 2.	Megegyezik az 5-26 időintervallum 1. beállítási lehetőségeivel.			
5-28 időintervallum 3.				


5-29 PID bővítés	PID bővítéssel lehetőség nyílik arra, hogy 1 db szabályozott egységet akár további 3 db fixen kapcsolható egységgel is ki lehessen egészíteni. (pl. több szivattyús nyomásszabályozás)			
	5-29-1 bekapcsolási késleltetés	0,0 - 5000,0	10,0	s
	Ennyi idő telik el fmax elérése után a következő egység bekapcsolásáig.			
	5-29-2 kikapcsolási késleltetés	0,0 - 5000,0	10,0	s
	Ennyi idő telik el fmin elérése után a következő egység kikapcsolásáig.			
	5-29-3 hiszterézis	0,0 - 100,0	1,0	Hz
	fmax-tól és fmin-től ekkora távolságra indul a be-, ill. kikapcsolási késleltetés.			

• **Digitális kimenet, időzítő és komparátor működési példa**

Ezekkel a beállításokkal lehetőség nyílik egy kiválasztott mennyiség tetszőleges értékéhez rendelt késleltetett jelzésre, melyet digitális kimeneten meg is lehet jeleníteni.

Ehhez hasonló beállítások minden komparátorra és digitális kimenetre alkalmazhatók.

- komparátor 1 mód: ablak
- komparátor 1 forrása: frekvencia
(a komparátor 1-nél az érték 1, az érték 2 és a hiszterézis igény szerint beállítva)
- digitális kimenet 1 forrása: komparátor 1
- időzítő1 hatása: digitális kimenet 1
(az időzítő1-nél az időtartam és a késleltetés igény szerint beállítva)

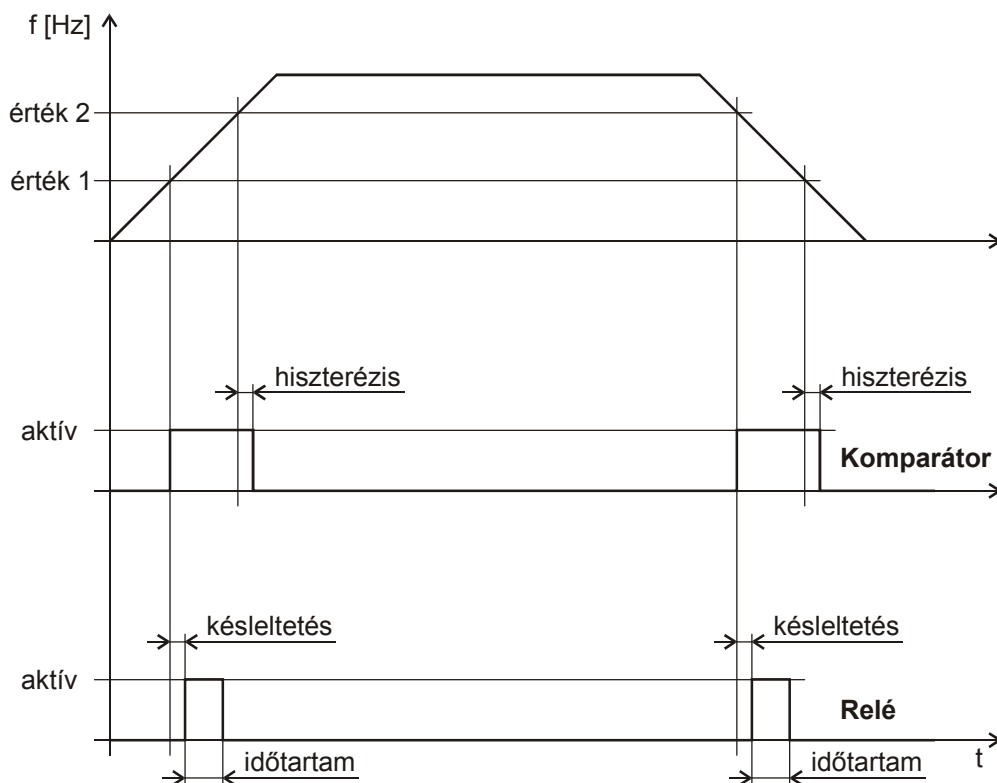

► 6. MOTOR MENÜ

Ebben a menüben a frekvenciaváltóhoz kapcsolt motor, valamint a motor működtetéséhez szükséges speciális paraméterek beállításait lehet elvégezni.

Itt adhatók meg:

- névleges motor adatok,
- hűtés módja,
- nyomaték és motoráram korlátok,
- billenés gátlás,
- motor teszt,
- vektoros üzemmód paraméterei,
- szabályozási üzemmódok

Almenü	Magyarázat, további almenük	Értékek	Alapbeállítás	Egység
6-1 névleges teljesítmény	Pn A motor névleges kimenő teljesítménye. A nyomatékkorlátozáshoz pontosan beállítandó.	típusfüggő	típusfüggő	kW
6-2 névleges feszültség	Un A motor névleges vonali feszültsége. Ha $f_{motor} \geq f_n$, ekkora feszültség jut a motorra. Ez az adat állítja be az U/f karakterisztika felső feszültség sarokpontját.	90,0 - 440,0V	400,0V	V
6-3 névleges frekvencia	fn A névleges feszültséghez tartozó frekvencia. Ez az adat állítja be az U/f karakterisztika felső frekvencia sarokpontját.	25,0 - 1000,0	50	Hz
6-4 névleges áram	In A névleges motor áram. Ehhez tartozik a 100%-os hőmodell! Ennek az áramnak az áram korláttal módosított értéke alakulhat ki maximum, ha az kisebb, mint az I inverter limit!	típusfüggő	típusfüggő	A
6-5 névleges fordulatszám	nn Névleges fordulatszám a névleges terhelés esetén. A kijelzéseknél tájékoztató adatként használható a terhelés függvényében.	100 - 30000	1450	f/perc
6-6 hűtés módja	A motor termikus modellezéséhez szükséges. Kényszerhűtés esetén, kis frekvencián is (10 Hz alatt), tartósan a névleges nyomatékgig terhelhető a motor. A motor termikus időállandója ezen felül a motor méretétől, azaz Pn-től is függ.	saját kényszer	saját	
6-7 korlátozás				
	6-7-1 áram Ennél nagyobb áramot a frekvenciaváltó nem enged meg. Módosítja a frekvenciát, hogy csökkenjen a terhelés, vagy leáll hibajelzéssel, ha a terhelés nem csökken, vagy tiltott a billenés gátlás. Az 500% nem mindig használható ki, mert ez függ a motor adataitól, és a frekvenciaváltó maximális teljesítőképességétől is! 100% a névleges motoráramot jelenti.	10 - 500	110	%
	6-7-2 nyomaték Ennél nagyobb nyomatéket a frekvenciaváltó nem enged meg. Módosítja a frekvenciát, hogy csökkenjen a terhelés, vagy leáll hibajelzéssel, ha a terhelés nem csökken, vagy tiltott a billenés gátlás. Az 500% nem mindig használható ki, mert ez függ a motor adataitól, és a frekvenciaváltó maximális teljesítőképességétől is! 100% a névleges nyomatékképző áramot jelenti.	10 - 500	250	%

Almenü	Magyarázat, további almenük	Értékek	Alapbeállítás	Egység
	6-7-3 hőmérséklet Számított hőmodell korrekció. (a felhasználó módosíthatja, attól függően, hogy a motor környezeti hőterhelése mekkora) Hidegebb környezetben a motor jobban terhelhető!	50 - 200	120	%
6-9 billenés gátlás	Motoros túlterhelés esetén a frekvenciaváltó csökkenti a frekvenciát, generátoros túlterhelés esetén növeli a frekvenciát a billenés gátlás mértékének megfelelően (6-9-2 menü). A „nem” beállítása esetén a túlterhelés nem csökkenthető, ezért a túláram elérésekor hibajelzéssel leáll.			
	6-9-1 engedélyezés	motoros mot./generátoros nem	motoros	
	6-9-2 mértéke 100 %-os áram túllépésre ennyi idő alatt húzza vissza a frekvenciát 0-ra fmax-ról.	4-10000	100	ms
6-10 teszt	 FIGYELEM Teszt előtt a motor névleges paramétereit be kell állítani! Forgó motorteszt esetén ügyelni kell arra, hogy a motor tengelyén ne legyen terhelés és mechanikai károsodás ne történhessen! Aktiválásakor a frekvenciaváltó motor tesztet végez. Álló motorteszt mindig végezhető.	nincs álló forgó	nincs	
6-11 Rszátór mérés	Vektoros módban (6-28 mód) start adás után egyenárammal sztátor ellenállás mérést végezzen-e a készülék vagy ne. A mérés a motor forgását rövid időre korlátozza, később fog elindulni, de egy pontosabb sztátor ellenállás értékkel fog működni a készülék.	nem igen	nem	

i	A motor menü alapbeállításai a frekvenciaváltó névleges áramától illetve feszültségétől is függenek. A megbízható motorvédelemhez elengedhetetlenül szükséges a névleges motorparaméterek beállítása. (Pn, In, Un, fn, hűtés módja, hőkorlát).
	A motorparaméterek megadása befolyásolja az analóg kimenetek skálázását is. (lásd. 5 Kimenetek menü)

• Vektoros (IFA-s) frekvenciaváltók programozása

• Vektoros üzem esetén beállítandó paraméterek

- 6.1 névleges teljesítmény (Pn)** motor adattábláról
- 6.2 névleges feszültség (Un)** motor adattábláról
- 6.4 névleges áram (In)** motor adattábláról
- 6.5 névleges fordulatszám (nn)** motor adattábláról
- 6.9.1. billenés gátlás engedélyezés** motoros/generátoros

A többi paraméter beállítása a megszokott módon történik. (szabályozás alapjel, vezérlés alapjel forrása, IFA, stb.)

6.10 teszt menüben előbb álló, majd forgó motor tesztet kell végezni!


Almenü	Magyarázat, további almenük	Értékek	Alapbeállítás	Egység
6-12 n max	Az adott alkalmazásnál előforduló maximális fordulatszám. A motor teszt a mágnesezési görbe meghatározásánál a mezőgyengített szakaszt a névleges pont és e pont közé illeszti.	1 - 30000	3000	fp
6-13 Rszátór	Sztátor ellenállása %-osan megadva a motor névleges paramétereiből. Az álló motor tesztrel méri meg a frekvenciaváltó. Az áramszabályozó paramétereire hat.	0,00 - 100,00	5,00	%
6-14 Lszórás	Sztátor (állórész) szórási induktivitás %-osan megadva. Az álló motor tesztrel méri meg a frekvenciaváltó. Az áramszabályozó paramétereire hat.	0,00 - 100,00	10,00	%
6-15 mágnesező áram	A névleges fuxushoz tartozó mágnesező áram In %-ában. A forgó motor tesztrel méri meg a frekvenciaváltó. Ha a motort csökkentett fluxussal kívánják használni, akkor a forgó teszt lefuttatása előtt a motor névleges feszültségét és teljesítményét a kapcsoladat 80-90%-ra le kell csökkenteni. Csökkentve csendesebb lesz a motor, 50Hz környékén nyugodtabban jár a motor, de a létrehozható nyomaték kis mértékben csökken.	0,0 - 100,0	50,0	%
6-16 mágnesező áram linearitása	A mágnesezési görbe megadása: 100% → teljesen lineáris közelítés. 60% → a névleges pontban a görbe 60%-át a lineáris összetevő adja, 40%-át a nemlineáris összetevő. A forgó motor tesztrel méri meg a frekvenciaváltó.	0,0 - 100,0	100,0	%
6-17 mágnesező áram kitevő	A mágnesezési áram <u>nemlineáris összetevőjének</u> kitevője. 6-16 mágnesező áram linearitása = 100% esetén nincs értelme. Ha mezőgyengítés és nagy dinamika is szükséges, akkor pontosan meg kell állapítani a motor mágnesezési görbéjét. Amelyik jobban megfelel, azt kell választani.	0 - 31	7	
6-18 Rrotor korrekció	A motor kapcsoladataiból számított Rotor ellenállás korrekciója. Ha nincs jól megadva, akkor csak nagyobb árammal lehet ugyanazt a nyomatékot elérni. Ha hideg motornál szeretnénk jó dinamikát, akkor ezt tipikusan lejjebb kell állítani néhány százalékkal. A névleges motor adatok meleg motorra vonatkoznak.	0,0 - 200,0	100,0	%
6-19 névleges indulási idő	A névleges árammal a névleges fordulatot ennyi idő alatt éri el. Beállítása a fordulatszám szabályozót befolyásolja.	10 - 6500	40	ms
6-20 I szabályozó	A motoradatokból számított szabályozó paraméterek korrekciója. Nagyobb értékek gyorsabb reagálást, kisebb értékek nyugodtabb, csendesebb üzemet tesznek lehetővé.			
	6-20-1 arányos hatás	0 - 500	100	%
	6-20-2 integráló hatás	0 - 500	100	%
6-22 n szabályozó	A motoradatokból és a névleges indítási időből számított szabályozó paraméterek korrekciója. Nagyobb értékek gyorsabb reagálást, kisebb értékek nyugodtabb, csendesebb üzemet tesznek lehetővé. Tipikusan a fordulatszám jeladó excentrikus felfogása miatt lehet szükség a szabályozó lassítására. Ilyenkor a túllendülés megakadályozására az integráló hatást az arányos hatásnál erősebb mértékben kell visszavenni.			
	6-22-1 arányos hatás	0 - 600,00	100,00	%
	6-22-2 integráló hatás	0 - 600,00	100,00	%

Almenü	Magyarázat, további almenük	Értékek	Alapbeállítás	Egység
6-23 mezőgyengítés	Mezőgyengítéses tartományban mennyire közelítse meg a motor feszültség az aktuális DC feszültség alapján kiadható szinuszos feszültséget. Ehhez tartozik az U tartalék. Ha U tartalék 100%-nál nagyobb, akkor megpróbál nagyobb feszültséget kiadni, mint az U szinuszos, de ez csak abban az esetben sikerülhet, ha a 11-8-2 Umotor szinuszos nem-re van állítva.			
	6-23-1 U tartalék A kivezérléshez tartozó alapjel.	80 - 120	90	%
	6-23-2 kivezérlés szabályozó			
	6-23-2-1 arányos hatás	0 - 30000	100	%
	6-23-2-2 integráló hatás	0 - 3000	100	%
	6-23-2-3 szűrés	0 - 3000	100	%
	6-23-3 fluxus szabályozó arányos hatás Fluxus-szabályozó arányos paramétere.	30 - 500	100	%
	6-23-4 minimum Mezőgyengítés minimális értéke.	10 - 100	40	%
6-25 blokkolás	Jeladós működési üzemmódban ellenőrizni lehet, hogy az inkrementális fordulatszám jeladótól érkezik-e fordulatszám ellenőrző jel.			
	6-25-1 minimális fordulatszám	N 1 - 1500	150	fp
	6-25-2 blokkolási idő A készülék blokkolás hibát jelez, ha a beállított időn túl az érzékelt fordulat a minimum alatt van és nyomatékkorláttal jár a készülék. A hibajelzés letiltható, ha a 6-25-1 Minimális fordulatszám N-re van állítva.	0,01 - 60,00	1,00	s
6-26 Rrotor adaptáció	A melegedés hatását figyelembe vegye-e a rotor ellenállásnál. Ha melegszik a motor változik a rotor ellenállása.	nem igen	nem	
6-27 szinkron ofsztet	Szinkron motornál van jelentősége. Az abszolút pozíció érzékelő és a forgórész közötti szöghelyzetet lehet beállítani.	0 - 360	0	°
6-28 mód	Működési üzemmódok: <u>U/f</u> : Feszültség/frekvencia vezérlés. <u>jeladós</u> : Inkrementális fordulatszám jeladóval működő mezőorientált hajtás. <u>vektor</u> : Jeladó nélküli mezőorientált hajtás.	U/f jeladós vektor	U/f	

Vektoros üzemmódban a fordulatszám szabályozó paraméterek tapasztalati beállításának menete:

- **6-22-2 integráló hatás** = 0 esetén a **6-22-1 arányos hatást** addig kell növelni, amíg nem jelentkeznek nagyfrekvenciás lengések (ez hallható is). Ezt célszerű kisebb, ill. nagyobb fordulatszámokon is tesztelni.
- A **6-22-1 arányos hatás** értéket felére, kétharmadára csökkenteni.
- A **6-22-2 integráló hatást** növelni addig, amíg a fordulatszám alapjelet a motor túllendülés nélkül követi.

• Motoráramok alakulása az idő függvényében

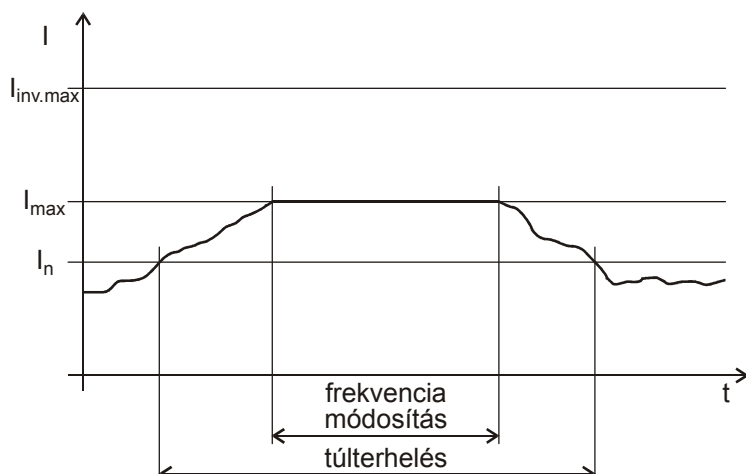

$I_{\max} = I_n \times \text{áram korlát}$

Pl.: $I_n = 4A$

áram korlát = 120%


$I_{\text{inv.max}} = 9A$

$I_{\max} = 4A \times 1,2 = 4,8A$

$\hat{I}_{\max} = 4,8 \times \sqrt{2} = 6,79A$

Mivel $I_{\text{inv.max}} > \hat{I}_{\max}$, ezért szükség esetén ez az áram ki is tud alakulni.

• Megengedett tartós motoráram a frekvencia függvényében

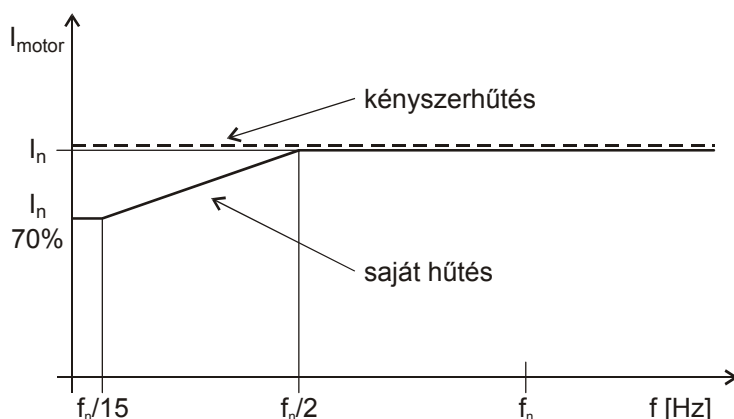


A motor saját hűtés esetén, a frekvencia függvényében csak a névleges áramának a grafikonon jelölt részével terhelhető folyamatosan, túlmelegedés nélkül!

Kényszerhűtés esetén a motor a teljes frekvenciatartományban terhelhető a névleges áramával.

A környezeti hőmérséklet hatását a hőkorlát segítségével lehet figyelembe venni.

Pl. 120%-os hőkorlát a görbe minden pontját 20%-al felfelé tolja.

• Megengedett motor túláram az idő függvényében

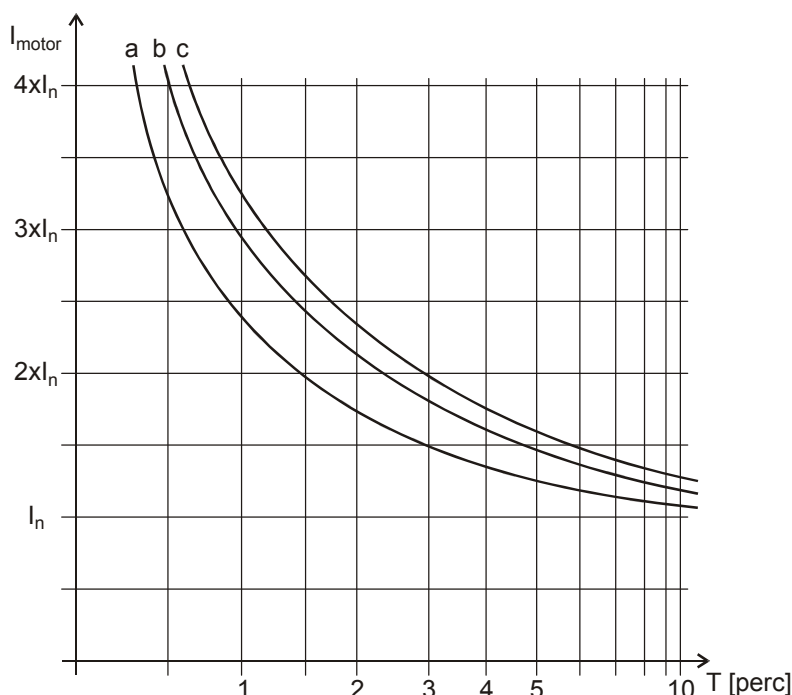

a 3kW alatti motorteljesítmény

b 3-20kW közötti motorteljesítmény

c 20kW feletti motorteljesítmény

A motor kényszer hűtés esetén, a névleges áramánál nagyobb árammal a grafikonon jelölt ideig terhelhető, túlmelegedés nélkül!

A környezeti hőmérséklet hatását a hőkorlát segítségével lehet figyelembe venni.

Pl. 120%-os hőkorlát a görbe minden pontját 20%-al felfelé tolja.

Saját hűtés esetén ez a görbe a frekvencia függvényében az előző ábra alapján módosul.

► 7. U/f VISZONY MENÜ

Ebben a menüben a feszültség frekvencia jelleggörbét lehet megadni, vagy változtatni.

Itt adhatók meg:


- típuskarakterisztikák,
- U/f módosítások,
- tetszőleges frekvencia/feszültség jelleggörbe pontjai

Almenü	Magyarázat, további almenük	Értékek	Alapbeállítás	Egység
7-1 típus karakterisztikák	A hajtott gép nyomatékigényének megfelelően kell beállítani. Általános esetben normál (lineáris), szivattyú vagy ventilátor esetében négyzetesre módosított karakterisztika kívánatos. (nyomaték-frekvencia jelleggörbében az első állandó nyomatékú, a második lineárisan növekvő nyomatékú jelleggörbét jelent)	normál tetszőleges	normál	
7-2 U/f módosítás	A kezdeti fluxus biztosításához szükséges feszültségérték beállítására és a normál karakterisztika korrigálására szolgál. (Rajzos melléklet: U/f karakterisztikák) <u>U indító</u> : Start után az álló motorra kiadandó induló feszültség. <u>Négyzetes karakterisztika módosítás</u> : A lineáris és a négyzetes karakterisztika közötti állapot igény szerinti beállítására szolgál. 0% esetén lineáris, míg 100% esetén teljesen négyzetes.			
	7-2-1 U indító	0 - típusfüggő	típusfüggő	V
	Indító feszültség			
	7-2-2 négyzetes	0 - 100	0	%
7-3 tetszőleges frekvencia, feszültség jelleggörbe pontjai	Tetszőleges feszültség-frekvencia jelleggörbe létrehozása, összetartozó pontok megadásával. (két megadott pont között a feszültség lineárisan fog változni). Megjegyzés: (A pontokat értelemszerűen növekvő frekvencia sorrendben kell felvenni!) A karakterisztika első pontja mindig az „f1” frekvencia - „U1” feszültség, a karakterisztika felső sarokpontja az „f6” frekvencia - „U6” névleges feszültség. „f1” frekvencia alatt - „U1”, „f6” frekvencia fölött - „U6” a kimenő feszültség.			
	7-3-1 első pont			
	7-3-1-1 frekvencia	0,1 - 1000,0	1,0	Hz
	7-3-1-2 feszültség	0,0 - 440,0	8,0	V
	7-3-2 második pont • • •	Megegyezik a 7-3-1 első pont beállítási lehetőségeivel.		
	7-3-6 hatodik pont			

- Az f1-et kis értékre célszerű választani.
- Az f6-ot célszerű f névlegesre választani. (Ez helyettesítheti az Un beállítását)
- Alacsonyabb frekvenciákon célszerű a pontokat sűrűbben felvenni.
- Az U indító feszültség minden karakterisztikánál kifejti a hatását.
- A kimeneti motorfeszültségben négyzetesen összegződik az U indító feszültség a kiválasztott karakterisztikával, azaz:

$$U_{\text{motor}} = \sqrt{U_{\text{indító}}^2 + U_{\text{karakterisztika}}^2}$$

• U/f karakterisztikák

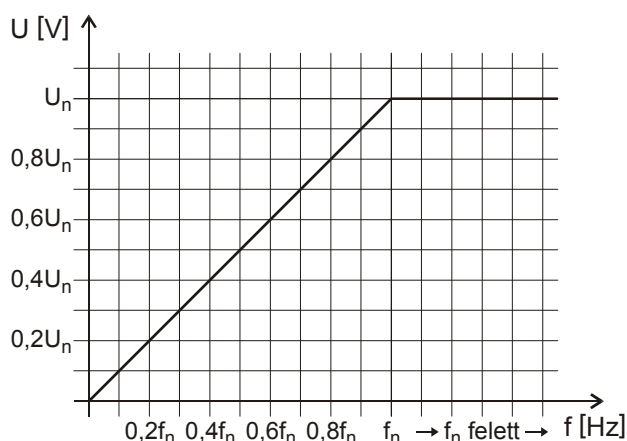


Lineáris U/f alap-karakterisztika

Típus-karakterisztika: normál

Négyzetes módosítás: 0%

U indító: 0V

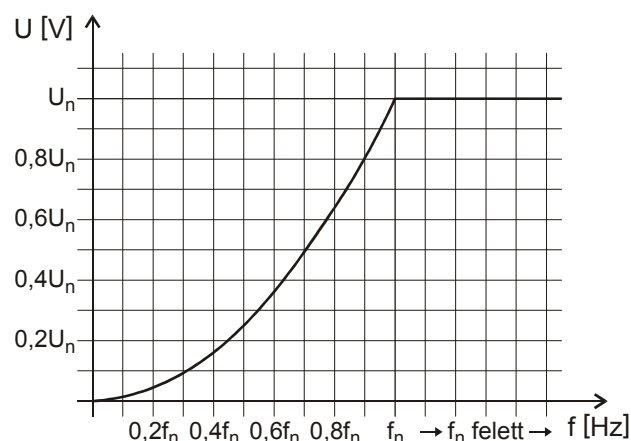


Négyzetes U/f alap-karakterisztika

Típus-karakterisztika: normál

Négyzetes módosítás: 100%

U indító: 0V

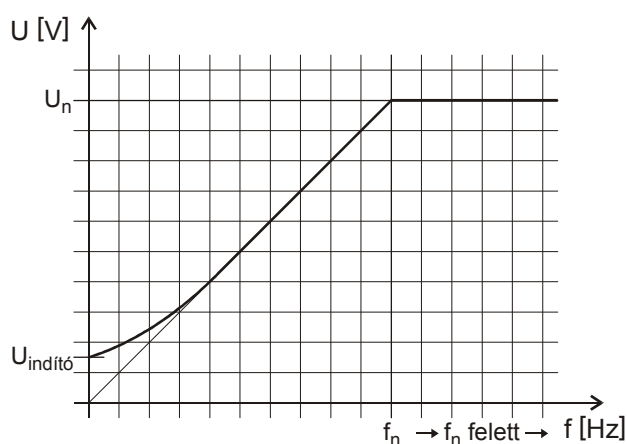


Lineáris U/f felhasználói-karakterisztika

Típus-karakterisztika: normál

Négyzetes módosítás: 0%

U indító: beállítva

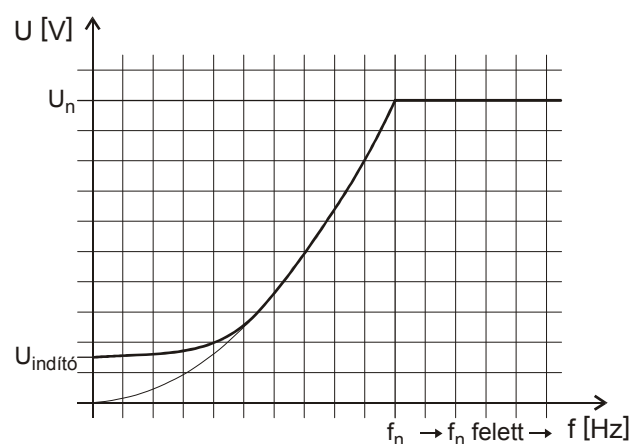


Négyzetes U/f felhasználói-karakterisztika

Típus-karakterisztika: normál

Négyzetes módosítás: 100%

U indító: beállítva

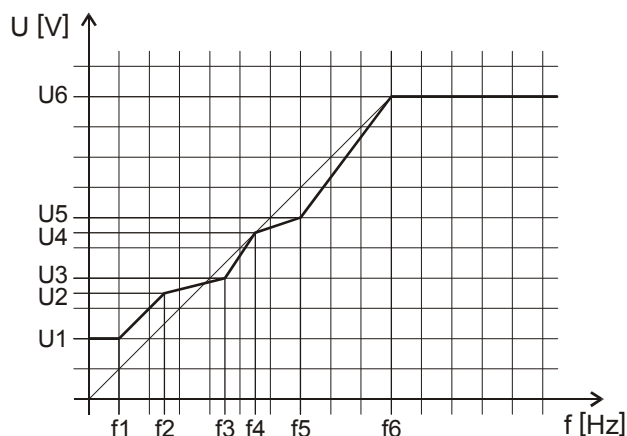

Tetszőleges U/f felhasználói-karakterisztika

Tetszőleges U/f karakterisztikánál a $0 \div f_{max}$ frekvenciahatárok között $0 \div U_{max}$ feszültségértékek állíthatók be.

A frekvenciák: $f_1 < f_2 < f_3 < f_4 < f_5 < f_6$

A feszültségek: $U_1, U_2, U_3, U_4, U_5, U_6$

Az „ f_n ” felett a feszültség „ U_6 ” értéket vesz fel!

Azt a frekvenciát, amelyik nem teljesíti a monoton növekedési feltételt, a program nem veszi figyelembe!

A négyzetes módosítás a tetszőleges U/f karakterisztikánál hatástalan.

Az U indító feszültség ebben a karakterisztikában is kifejti a hatását.

► 8. FREKVENCIÁK MENÜ

Ebben a menüben a komplett hajtással kapcsolatos frekvenciákat lehet beállítani.

Itt adhatók meg:

- maximális frekvencia,
- minimális frekvencia,
- frekvencia tiltási határ,
- kúszási frekvenciák,
- tiltott frekvenciák

Almenü	Magyarázat, további almenük	Értékek	Alapbeállítás	Egység
8-1 f maximális	A motorra kiadható legnagyobb frekvencia. Prioritása van a minimális frekvenciával szemben! Ha a frekvencia alapjel magasabbra van állítva, akkor is az f maximális fog érvényesülni!	0,01 - 1050,0	50,00	Hz
8-2 f minimális	A motorra kiadható legkisebb frekvencia, az indulási és megállási folyamat kivételével. Ha a frekvencia alapjel alacsonyabbra van állítva, akkor is az f minimális fog érvényesülni!	0,01 - 1000,0	1,00	Hz
8-3 frekvencia tiltási határ	A hajtott mechanika túlpörgetés elleni védelmét szolgálja. (fmax fölé kell megadni, olyan értékre, amit a hajtott egység még károsodás nélkül el tud viselni!). Ha a frekvenciaváltó által működtetett motort a hajtott oldalról túlpörgetik, a frekvenciaváltó a generátoros üzem elkerülése miatt eddig emeli a frekvenciát, ezután túlfrekvencia hibával leáll!	0,1 - 1100,0	105,0	Hz
8-4 kúszás normál	Általában gépbeállításhoz használt kisfrekvenciás szakaszos üzemmód, az aktuális irányba. A működésmód (vezérlés vagy szabályozás) kiválasztásától függetlenül, csak stop állapotból működtethető. Aktiválása digitális (virtuális) bemenetről, illetve a 4-8-1 menü beállításától függően terminálról történhet. A beállási idő a felfutás idejét jelenti a kúszási frekvenciára. A leállás módja és a lefutás ideje az alapbeállítás szerint történik (3. menü)!			
	8-4-1 frekvencia	0,1 - 100,0	5,0	Hz
	8-4-2 beállási idő	0,1 - 300,0	5,0	s
8-5 kúszás inverz	A működése hasonló a kúszás normál működéséhez, az aktuálissal ellentétes irányba. (A beállítása megegyezik a 8-4 kúszás normál beállításával)			
8-6 tiltott sávok	Általában a hajtott egység mechanikai rezonancia elleni védelmét szolgálja. A tiltott sáv az adott frekvenciától növekvő irányban terjed Δf sáv szélességben. A tiltott sávban lévő frekvenciát a készülék a fel- és lefutási állapot kivételével tartósan nem adja ki. Ha a kiadandó frekvencia ebbe a sávba esne, a legközelebbi kiadható frekvencia kerül a motorra.			
	8-6-1 f1 helyzete			
	1. tiltott frekvencia			
	8-6-1-1 frekvencia	0,1 - 1000,0	0,1	Hz
	8-6-1-2 sáv	0,0 - 10,0	0,0	Hz
	Δf tiltott sáv szélesség			
	8-6-2 f2 helyzete			
	Megegyezik a 8-6-1 f1 helyzete beállítási lehetőségeivel.			
	8-6-2 f3 helyzete			
	Megegyezik a 8-6-1 f1 helyzete beállítási lehetőségeivel.			

► 9. PROGRAMOK MENÜ

Ebben a menüben speciális folyamatirányítási szolgáltatásokkal kapcsolatos paramétereket lehet beállítani.

Itt adhatók meg:

- számlálók,
- program aktiválások,
- programok,
- program szekvenciák

A programok menüben kaptak helyet a számlálók, amelyekkel bemenetre adott impulzusokat lehet számolni és ennek megfelelően szükség esetén komparátort működtetni vagy leállítani a készüléket stoppal.

A programokkal az alapjelet, a fel- és lefutási meredekséget és a PID szabályozó adatait lehet változtatni azzal a céllal, hogy egy vagy több technológiai lépés beállítható legyen.

A programok bemenetről aktiválhatóak. Ha letelt a program ideje, akkor visszatérhet az eredeti működéshez vagy ki is kapcsolhatja a gépet.

A szekvenciák segítségével a programok csoportokba fűzhetőek, így több program egymás után működtethető.

Almenü	Magyarázat, további almenük	Értékek	Alapbeállítás	Egység
9-1 számláló 1.	i Ha valamelyik program szekvencia ciklikusnak van kiválasztva, a vele azonos sorszámú számláló lesz a ciklusszámlálója.			
	9-1-1 típus A számláló aktuális értéke a digitális vagy virtuális bemenetekre kiválasztott „fel”, „le” és „beíró” bemenetek utasításainak megfelelő. <u>normál</u> : Csak megtekinthető az aktuális érték, beavatkozást nem okoz. <u>start 0</u> : Startra felveszi az „érték” állapotát. <u>stop 0</u> : A 0 értéket elérve stopot okoz, de start esetén felveszi az „érték” állapotát.	normál start 0 stop 0	normál	
	9-1-2 érték	0 - 10000	0	
9-2 számláló 2.	Megegyezik a 9-1 számláló 1. beállítási lehetőségeivel.			
9-3 számláló 3.				
9-10 program aktiválás	A programok egyedi aktiválásának beállítása			
	9-10-1 kiválasztás <u>tiltott</u> : Beállításával a programok egyedi aktiválása egyszerre tiltható, a kiválasztásuktól függetlenül.	tiltott sorkapocsról direkt start esetén	tiltott	
	9-10-3 hibajel Program futtatás esetén, az időtartam korlátozást a hibajel abszolút értékének beállított érték alá történő csökkenése indítja.	N 0,01 - 100,00	N	%

Almenü	Magyarázat, további almenük	Értékek	Alapbeállítás	Egység
	9-10-4 típusa A programot aktiváló bemenetre vonatkozik! <u>szint</u> : A program addig fut, ameddig a bemenet aktív. <u>impulzus</u> : A program impulzusra indul, leállítását az időtartam korlátozás vége, vagy egy bemenetről adott stop, program tiltás stb. okozhatja. Az impulzus idejének nagyobbnak kell lennie, mint a 4-9-5 menüben beállított prell szűrési idő.	szint impulzus	szint	
	9-10-5 szűrés Bináris program aktiváláskor ennyi idő telik el a bemenetek beállítása és a program aktiválása között. A szűrés akkor hasznos, ha a bináris program kiválasztás kézzel, kapcsolókkal vagy bináris kódot adó forgató gombbal történik. A szűrés értékének megfelelő beállításával elkerülhető a véletlen programindítás. A digitális bemenetek prell szűrése még ez előtt fejt ki hatását.	0 - 60000	500	ms
	9-10-6 vége A program befejezése után mi történjen. <u>normál</u> : A programok befejezése nem okoz stop parancsot. <u>stop</u> : A programok befejezése stopot is okoz.	normál stop	normál	
	9-11 program 1. Program 1. engedélyezése, program paramétereinek beállítása. Minél kisebb számú a program, annál magasabb prioritású. A programok magasabb prioritásúak a szekvenciáknál.			
	9-11-1 kiválasztás A működtetni kívánt programokat át kell állítani „tiltott”-ról. Vezérlés vagy szabályozás kiválasztása az alapbeállítás üzemmódját felülbírálja, de a bemeneten kijelölt üzemmódot nem!	tiltott aktív vezérlés szabályozás	tiltott	
	9-11-2 üzemállapot <u>normál</u> : Kiválasztása az alapbeállításban beállított irány változatlanul hagyását jelenti. <u>inverz</u> : Kiválasztása irányváltást jelent az alapbeállításához képest. <u>várakozó</u> : Beállítása várakozó üzemet okoz.	normál inverz várakozó	normál	
	9-11-3 program paraméterek A nem „N”-re állított paraméterek az eredetileg érvényes értékeket a program futása alatt felülírják. A fel- és lefutási idők az üzemmódtól függően állítják a vezérlés, ill. szabályozás meredekség korlátját.			
	9-11-3-1 frekvencia Vezérlés alapjel	N 0,01 - 1000,0	N	Hz
	9-11-3-2 szabályozás alapjel	N 0,01 - 100,00	N	%
	9-11-3-3 felfutási idő	N 0,1 - 3000,0	N	s
	9-11-3-4 lefutási idő	N 0,1 - 3000,0	N	s
	9-11-3-5 PID kiválasztás	N 1 - 4	N	
	9-11-3-6 időtartam korlátozása	N 0,00 - 3276,7	N	s

Almenü	Magyarázat, további almenük	Értékek	Alapbeállítás	Egység
9-12 program 2.	Megegyezik a 9-11 program 1. beállítási lehetőségeivel.			
• • •				
9-25 program 15.				
9-26 szekvencia 1.	Program csoportot lehet létrehozni tetszőleges számú program kijelölésével (program 1.-15.) A szekvenciában lévő programok a szekvencia aktiválása esetén a prioritásuknak megfelelően egymás után futnak le. A szekvenciában éppen futó programot is megszakíthatja egy nála magasabb prioritású program, vagy egy az aktuális szekvenciánál magasabb prioritású szekvencia. A szekvenciák között is a kisebb számú a magasabb prioritású.			
	9-26-1 aktiválás A szekvencia aktiválásának módját lehet beállítani.	tiltott sorkapocsról direkt start esetén	tiltott	
	9-26-2 jelleg <u>egyszeri</u> : A szekvenciában lévő programok egyszer hajtódnak végre, utána a 9-26-5 menüpontban beállított módon folytatódik a működés. <u>ciklikus</u> : A szekvenciában lévő programok mindaddig ciklikusan ismétlődnek, amíg ezt valamely gátló körülmény meg nem akadályozza pl: - az aktiváló bemenet megváltozása - a ciklusszámláló lenullázódott - egyéb bemenet okoz megszakítást A ciklusszámláló mindig az adott szekvenciával megegyező sorszámú számláló, amennyiben a szekvencia jellege ciklikus. Ez esetben ügyelni kell a számláló helyes beállítására <u>végtelen</u> : A szekvenciában lévő programok állandóan ismétlődnek.	egyszeri ciklikus végtelen	egyszeri	
	9-26-3 hibajel Program futtatásnál, az időtartam korlátozást a hibajel beállított érték alá történő csökkenése indítja.	N 0,01 - 100,00	N	%
	9-26-4 típusa A szekvenciát aktiváló bemenetre vonatkozik! <u>szint</u> : A szekvencia addig fut, míg a bemenet aktív. <u>impulzus</u> : A szekvencia impulzusra indul, leállítását a ciklus vége, a ciklus-számláló vagy egy bemenetről adott stop, program tiltás, stb. okozhatja. Az impulzus idejének nagyobbnak kell lennie, mint a 4-9-5 menüben beállított prell szűrési idő.	szint impulzus	szint	
	9-26-5 vége A program, vagy programcsoport befejezése után mi történjen. <u>normál</u> : A programok befejezése nem okoz stop parancsot. <u>stop</u> : A programok befejezése egyben stopot is okoz.	normál stop	normál	

Almenü	Magyarázat, további almenük	Értékek	Alapbeállítás	Egység
	9-26-6 csoport			
	9-26-6-1 eleje A program csoport ennél a számú programnál kezdődik.	N 1 - 15	1	
	9-26-6-2 vége A program csoport ezzel a programmal fejeződik be. Ha a program csoport vége kisebb, mint az eleje akkor a szekvencia végrehajtása nem történik meg.	1 - 15	1	
9-27 szekvencia 2.	Megegyezik a 9-26 szekvencia 1. beállítási lehetőségeivel.			
9-28 szekvencia 3.				

• **A programok és szekvenciák aktiválása (program 1 - 15, szekvencia 1 - 3)**

Sorkapocsról történő aktiválás esetén az engedélyezett programok, szekvenciák (akár több is), digitális vagy virtuális bemenetekről aktiválhatók, tetszőleges időpontban. A működtetésük feltétele, hogy a frekvenciaváltó start állapotban legyen.

Direkt indítás esetén az aktiválás egyben startot is okoz, a start kapcsolóktól függetlenül.

A program, szekvencia végén, a **jelleg** és a **vége** menüpontoknak megfelelően visszatér az alapbeállításhoz, megáll, vagy ciklikusan ismételi.

Ciklikus kiválasztása esetén, ha az aktiválás megszűnik, a berendezés visszatér az alapbeállításhoz, vagy megáll a beállításoktól függően. Ismételt aktiválásnál újból kezdődik a ciklikus működés!

A programok, szekvenciák aktiválásuk esetén (prioritásuk sorrendjében) átveszik a működtetést az alapbeállítástól. Ha egy program, vagy szekvencia azért adja át a vezérlést, mert letelt az ideje, csak úgy indítható újra, ha egy inaktív állapot után lesz újra aktivizálva! (azaz, a bemenetet ki-, majd be kell kapcsolni!)

Start esetén történő aktiváláskor az engedélyezett programot, vagy szekvenciát a start parancs indítja. Ebben az esetben nem kellene digitális bemenetek a futtatáshoz.

A futtatás végén, a **vége** menüpontnak megfelelően visszatér az alapbeállításhoz, megáll, vagy ciklikusan ismételi. A stop, kipörgés, DC fék parancs a működtetést bármelyik ponton le tudja állítani!

• **Példa a sorkapocsról történő aktiválásra**

Ha valamely paraméter beállításánál az „N” érték van megadva, az azt jelenti, hogy az adott paraméter esetében a program az alapbeállítást veszi figyelembe!

Ha a Program 1.-ben az N, 32,0%, N, N, 5s van beállítva, az azt jelenti, hogy ha az aktuális digitális bemenetet aktiváljuk, akkor:

- vezérlés esetén, az alapbeállítás jut érvényre, mert a vezérlés alapjel nem aktív,
- szabályozás esetén, a használt szabályozó alapjele 32,0 %, függetlenül a kiválasztott alapjel forrás (potenciométer, terminál) értékétől,
- az alapjel fel- és lefutása az alapbeállítás szerint megy végbe,
- az időtartam korlátozva van 5s-ra.

Mivel az időtartamra 5s van megadva, ez az állapot a program futásának kezdetétől fogva 5s-ig áll fenn, és bármely szintig jutott is el a hajtás, 5s után az eredetileg kiválasztott alapjel forrás alapjele érvényesül.

Ha azonban a **program 2.** is aktivált, akkor az 1. idő letelte után a **program 2.** beállítása szerinti paraméterekkel folytatódik a működés.

Ennek megfelelően, ha pl. egy 4 lépcsős programot szeretnénk végrehajtani, akkor a **program 1. ÷ program 4.** aktiváló bemeneteket össze kell kötni, és start alatt egyszerre aktiválni, amikor a programokat indítani akarjuk. (Ha nincs start, akkor az aktivált bemenetekre írt programok lefutása a start parancs megjelenésekor kezdődik).

Egyszerűbb megoldása az előbbi feladatna, ha egy szekvencia végrehajtandó programjainak jelöljük ki az előbbi 4 programot, mivel ekkor csak a szekvenciát kell aktiválnunk egy bemenettel és a programok az előbb ismertetett módon lefutnak.

Ha működés közben egy nagyobb prioritású bemenet újra aktiválódik, akkor visszaveszi a működtetést az alacsonyabb prioritásútól!

► 10. KIJELEZÉSEK MENÜ

Ebben a menüben a kijelzési képpel kapcsolatos beállításokat lehet elvégezni.

Itt adhatók meg:

- kijelzendő mennyiségek soronként,
- termelékenységek megfeleltetései,
- egyedi dimenziók,
- nagy karakteres kijelzés,
- fogyasztásmérő,
- aktív menü beállítás

Almenü	Magyarázat	Mennyiségek	Mennyiségek magyarázata	Alapbeállítás	Egység
10-1 1. sor	Kiválasztható, hogy melyik mennyiség jelenjen meg a kijelzőn, KIJELEZÉS üzemmódban az 1. sorban.	státusz üzemmód termel.1,2,3,4 f Imotor Umotor Udc Uhálózat Pfelvett v. a. jel m. v. a. j. sz. a. jel m. sz. a. jel ell. jel hibajel an. BE1,2,3,4 an. BE1-2 an. BE3-4 száml. 1,2,3 üzemóra1 üzemóra2 Tborda n n IFA nyomaték Pfékátll. Pfékpil. dig. BE dig. KI mód.mpot óra Efogy.ő. Efogy. üres sor	termelékenység 1, 2, 3, 4 frekvencia (aktuális) motor áram motor kapocsfeszültség közbenő kör DC feszültség hálózati feszültség (számított) felvett teljesítmény vezérlés alapjel módosított vezérlés alapjel szabályozás alapjel módosított szabályozás alapjel szabályozás ellenőrző jel hibajel analóg BE1, 2, 3, 4 bemenet analóg BE1-2 különbsége analóg BE3-4 különbsége számláló 1, 2, 3 állapota összes üzemóra számláló „megy” üzemóra számláló hűtőborda hőmérséklet motor fordulatszám (számított) fordulatszám (mért) számított nyomaték átlag ellenállásfék terhelés pillanatnyi ellenállásfék terhelés digitális bemenetek állapota digitális kimenetek állapota módosítás motoros potenciométer dátum és idő összes energia fogyasztás energia fogyasztás (nullázható)	státusz	- - -egyedi- Hz A V V V kW Hz Hz % % % % -egyedi- -egyedi- -egyedi- - óra óra °C f/perc fordulat Nm % % - - % - kWó kWó -
10-2 2. sor	Megegyezik a 10-1 1. sor beállítási lehetőségeivel.			üzemmód	-
10-3 3. sor				f	A
10-4 4. sor				Imotor	Hz

• Lapozható mennyiségek szerkesztése

A 4. sorban lehetőség van a kijelzési képen ▲ ▼ gombokkal lapozható mennyiségek szerkesztésére.

Minden mennyiség a ◀ nyomógommbal kivethető a kijelzési képen lapozható mennyiségek közül. Ezt a 4. sor elején lévő „-” jelzi.

Ezek a mennyiségek a ▶ nyomógommbal visszatehetők a lapozható mennyiségek közé

• Dinamikus státuszvisszajelzések

A kijelzőn a státusz sor közepén jelennek meg. A megjelenítés az előfordulás pillanatában történik, és legalább a minimális észlelési ideig tart (kb. 0,4 mp), illetve ameddig a dinamikus üzemállapot fennáll.

Több kijelzendő státusz esetén a frekvenciaváltó sorrendben egymás után mindegyiket kijelzi (kb. 0,8 mp-es váltásokkal),

• Lehetséges dinamikus üzemállapotok

Kijelzett szöveg	Magyarázat
! Hiba !	Hiba történt. A „Kilép” gomb megnyomásával a hibák menüre lehet ugrani, ahol a hiba megtekinthető
U DC<	A közbenső körü DC feszültség a működéshez alacsony. A készülék nem tud start parancsot fogadni
Stop	A készülékre stop állapot van kényszerítve (pl. digitális bemenetről). A készülék nem tud start parancsot fogadni
DC fék	A DC fék működését jelzi (3-5 megállás módja vegyes vagy DC fék, vagy folyamatos DC fék parancs digitális bemenetről)
Kipörgés	A motor kipörgéses leállítását jelzi (3-5 megállás módja kipörgés, vagy folyamatos kipörgés parancs digitális bemenetről)
Leáll	Stop esetén a frekvencia lefutása alatt jelenik meg.
f tartás	A frekvencia változás tiltva van (pl. digitális bemenetről)
Kúszás	A kúszás parancs aktív (pl. digitális bemenetről, programozó terminálról)
Szám.stp	Valamelyik stop 0 -ra programozott számláló elérte a 0 értéket és stop-ot okozott.
Mpot.stp	Motoros potenciométerrel lett stop parancs adva
AnBE.stp	Analóg bemenettel lett stop parancs adva
Virt.stp	Stop-ra programozott virtuális bemenet aktív (pl. komparátor aktív)
Várákózó	A start állapot felfüggesztése (pl. szabályozás stop, vagy digitális bemenetről várákózó parancs)
R fék	Az ellenállás fék működését jelzi.
Prog.1-15.	Az adott számú program aktív.
Időint.	Valamelyik időintervallum aktív.
U DC lim	A közbenső körü DC feszültség az alsó vagy felső működési határban van.
M.limit	A frekvenciaváltó elérte a beállított nyomaték korlátot.
I.limit	A frekvenciaváltó elérte a beállított áram korlátot.
Gen.üzem	A motor visszatáplál a frekvenciaváltóba (pl. gyors leállítás)
Mot.pot.	A motoros potenciométer értéke változtatva van.
St.ütk.	Ellentmondó start bemenetek (start normál és start inverz) vannak kiválasztva.
Szab.stp	Alacsony hibajel miatt lett stop parancs adva.

• Termelőkenységek

A termelőkenység paraméterekkel lehetőség nyílik egy tetszőleges technológiai mennyiség kijelzésére, ami lineáris kapcsolatban van a **10-x-1 kiválasztás** menüben kiválasztható valamelyik mennyiséggel.

Ezt az arányosságot a névleges értékhez, vagy 100%-hoz rendelt megfeleltetés értékkel lehet meghatározni. A kijelzéshez egyedi dimenziót és elnevezést is be lehet állítani.


Négy különböző termelőkenység adható meg.

Almenü	Magyarázat, további almenük	Értékek	Alapbeállítás	Egység
10-7 termelőkenység 1.	10-7-1 kiválasztás	frekvencia	frekvencia	
	100%-os értékek értelmezése:	Imotor		
	frekvencia 100Hz	Umotor		
	Imotor In	Udc		
	Umotor Un	Uhálózat		
	Udc 1000V	Pfelvett		
	Uhálózat 1000V	vezérlés alapjel		
	Pfelvett Pn	mód. vez. alapjel		
	vezérlés alapjel 100Hz	szab. alapjel		
	mód. vez. alapjel 100Hz	mód. szab. alapj.		
	szab. alapjel 100%	ellenőrző jel		
	mód. szab. alapjel 100%	hibajel		
	ellenőrző jel 100%	an. BE1		
	hibajel 100%	an. BE2		
	analóg BE 1,2,3,4 10V / 20mA	an. BE3		
	analóg BE 1-2,3-4 10V / 20mA	an. BE4		
	számláló 1,2,3 10000	an. BE1-2		
	üzemóra 1,2 1000h	an. BE3-4		
	Tborda 100°C	számláló 1		
	n n szinkron	számláló 2		
	n IFA n 100% (4-31-2)	számláló 3		
	nyomaték Mn	üzemóra 1		
	Pfékátl. 100%	üzemóra 2		
	Pfékpil. 100%	Tborda		
		n		
		n IFA		
		nyomaték		
		Pfék átlag		
		Pfék pillanatnyi		
	10-7-4 megfeleltetés	0,1 - 6000,0	1,0	
	10-7-5 dimenzió	-	-	
	A 10-11-1 , illetve a 10-11-2 menüpontokban további két dimenziót lehet definiálni.	százalék %		%
		darab db		db
		tömeg kg		kg
		tömeg t		t
		hossz mm		mm
		hossz m		m
		sebesség m/s		m/s
		sebesség m/p		m/p
		sebesség km/óra		km/ó
		térfogat l		l
		térfogat m3		m3
		fordulat f/perc		f/p
		nyomás bar		bar
		nyomás Pa		Pa
		hőmérséklet °C		°C
		frekvencia Hz		Hz
		egyedi 1		
		egyedi 2		
	10-7-6 elnevezés	xxxxxxx	term1	

Almenü	Magyarázat, további almenük	Értékek	Alapbeállítás	Egység
10-8 termelékenység 2.	Megegyezik a 10-7 termelékenység 1. beállítási lehetőségeivel.			
10-9 termelékenység 3.				
10-10 termelékenység 4.				
10-11 egyedi	Az egyedi dimenziókat lehet beállítani max. 4 karakterig.			
	10-11-1 dimenzió 1	xxxx	lap	
	10-11-2 dimenzió 2	xxxx	léc	

• Nagy karakteres kijelzési kép

Almenü	Magyarázat, további almenük	Értékek	Alapbeállítás	Egység
10-12 nagy karakter	A kijelző 3. sorát jeleníti meg az első három sor méretében. A mennyiség után a dimenzió normál méretben kerül kiírásra. Abban az esetben, ha a kijelzendő sor nem írható át maximum 4 karakter + dimenzió alakba (pl. státusz, dig. BE stb.), a nagy karakteres kijelzés hatástalan!	nem igen	nem	

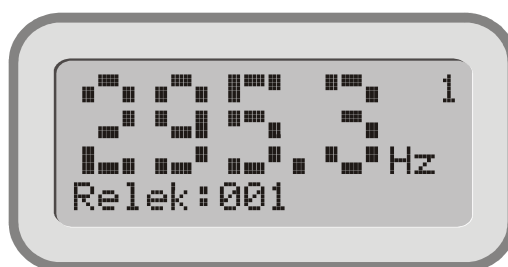

← Kijelzés 3. Sora
(295,3 Hz)



Nagy karakteres kijelzés esetén a negyedik sorban kijelzett mennyiségnél az ékezetes karaktereket normál karakterekkel jelzi ki a berendezés!

Almenü	Magyarázat, további almenük	Értékek	Alapbeállítás	Egység
10-13 fogyasztásmérő törlés	A fogyasztásmérőt nullázza. Például egy hónap alatt fogyasztott energia méréséhez. Az összes fogyasztásmérő számlálóját csak a napló törlés törli.	törlés		
10-14 aktív menü	A beállító terminállal melyik menüt lehessen elérni, „gyors” esetén csak a gyors menü érhető el, míg „teljes” kiválasztása esetén az egész menürendszer.	gyors teljes	gyors	

► 11. RENDSZER PARAMÉTEREK MENÜ

Ebben a menüben az adott frekvenciaváltóra vonatkozó gyári és egyedi rendszer paramétereket lehet megtekinteni, illetve állítani.

Itt található:

- paraméterekkel kapcsolatos műveletek,
- makrók,
- távirányítás,
- moduláció,
- szlip kompenzáció,
- kimenettel kapcsolatos adatok,
- menürendszer nyelve,
- CAN busz,
- terminál funkció,
- automatikus hibanyugtázás,
- esemény mentés,
- jelszó adás,
- jelszavas menük.
- csak olvasható paraméterek (gyártási szám, szoftver verziószám)
- csak a gyártó által állítható paraméterek (áramok, feszültségek, speciális adatok, napló törlés)

• Paraméterkészletek

Almenü	Magyarázat, további almenük	Értékek	Alapbeállítás	Egység
11-1 paraméterek	<u>memória</u>: a frekvenciaváltóban tárolt felhasználói paraméterkészletek, <u>terminál</u>: terminálban tárolt felhasználói paraméterkészletek, <u>gyári</u>: gyári paraméterkészlet (alapbeállítás)			
	11-1-1 betöltés Gyári paraméterek vagy korábban elmentett beállítások betöltését lehet elvégezni, például egy másik alkalmazás beállítását. Terminálból történő betöltés esetén egy másik készülékről akár a teljes paraméterkészlet, vagy annak egy része is áttölthető.			
	11-1-1-1 memória A készülékben tárolt paraméterkészletek itt tölthetők be a 11-1-1-3 és 11-1-1-4 menüpontoknak megfelelően.	gyári memória 1 memória 2 memória 3	memória 1	
	11-1-1-2 terminál A programozó terminálban tárolt paraméterkészletek itt tölthetők be a 11-1-1-3 és 11-1-1-4 menüpontoknak megfelelően.	terminál 1. terminál 2. terminál 3. terminál 4.	terminál 1.	
	11-1-1-3 menüpont Az adott menüpont alá tartozó paraméterek betöltéséhez a menüpont kijelölése. A menüpont kijelölésével a paraméterek még nem töltődnek be.	X-X-X-X	0-0-0-0	
	11-1-1-4 csoport Itt kell megadni a betöltendő paraméter csoportokat. <u>menüpont</u>: Csak a 11-1-1-3 menüben megadott menüpont alá tartozó paramétereket tölti be. <u>minden</u>: Minden paramétert betölt. A többi esetben csak az adott makrókhoz tartozó paraméterek kerülnek betöltésre a memóriából, vagy a terminálból. A betölteni kívánt paraméterek megadásával a paraméterkészlet még nem töltődik be.	menüpont minden vez.alap szab.an. szab.IFA mest/sz. felh.1 felh.2	minden	

Almenü	Magyarázat, további almenük	Értékek	Alapbeállítás	Egység
11-1-2 elmentés				
Az aktuális paraméter beállításokat lehet eltárolni memóriába, vagy terminálba. Egy alkalmazás sikeres beállítása után a paraméterkészletet érdemes elmenteni. Több készülék hasonló beállítása esetén programozói terminálba történő elmentés után a paraméterek betölthetők másik készülékbe is.				
11-1-2-1 memória		memória 1 memória 2 memória 3	memória 1	
Az aktuális paraméterkészlet itt tárolható el valamelyik memóriába. Ha az éppen tárolni kívánt paraméterkészlet elnevezése (11-1-4 elnevezés) a memóriában tárolt valamelyik paraméterkészlet elnevezésével megegyezik, akkor csak azt a beállítást írhatjuk felül. Több azonos elnevezésű paraméterkészlet nem tárolható egyidejűleg a memóriában.				
11-1-2-2 terminál		term.1. term.2. term.3. term.4.	term.1.	
Az aktuális paraméterkészlet itt tárolható el a terminál valamelyik memóriájába. Ha az éppen tárolni kívánt paraméterkészlet elnevezése (11-1-4 elnevezés) a programozói terminálban tárolt valamelyik paraméterkészlet elnevezésével megegyezik, akkor csak azt a beállítást írhatjuk felül. Több azonos elnevezésű paraméterkészlet nem tárolható egyidejűleg a programozói terminálban.				
11-1-3 változtatás engedélyezés		igen nem	igen	
Paraméterek változtatása megengedett-e				
11-1-4 elnevezés		xxxxxxxx	Param 1	
Itt adható meg 8 karakterben az aktuális paraméterkészlet neve. A megadott név utaljon a készülék beállításaira vagy az alkalmazásra, hogy könnyen azonosítható legyen. Például: keverő, emelő, daráló, stb...				

• Paraméterkészlet elmentése

A beállított frekvenciaváltó paraméterkészletének elmentéséhez először adjuk meg a **11-1-4 elnevezés** menüben a paraméterkészlet nevét. Ezután vagy a készülék valamelyik memóriájába (**11-1-2-1** menüpont), vagy a terminál valamelyik rekeszébe (**11-1-2-2** menüpont) menthetjük a paraméterkészletet.

• Paraméterkészlet betöltése

Paraméter készletet betölthetünk memóriából (**11-1-1-1** menüpont), vagy terminálból (**11-1-1-2** menüpont). A menüpontron belül a korábban elmentett paraméterkészletek nevei közül választhatunk. Az „Elfogad” gomb megnyomása után az előzőleg kijelölt paraméterek betöltése elkezdődik.



Bizonyos paraméterek nem minden esetben, vagy soha nem kerülnek betöltésre!

• **Kivételek a paraméterkészlet betöltésekor**

Az alábbi paraméterek és beállítások a betöltés forrásától, illetve a betöltendő paraméterkészlettől függően csak a következő esetekben töltődnek be (X):

Paraméterek, beállítások	Frekvenciaváltó memóriájából	Terminál memóriájából	
		Egyező típus esetén	Nem egyező típus esetén
3-8-1 maximális DC fékáram	X	X	-
3-8-4 DC fék legerjesztési idő	X	X	-
3-9-2 ellenállásfék értéke	X	X	-
3-9-3 ellenállásfék terhelhetősége	X	X	-
3-9-4 ellenállásfék feszültség	X	X	-
4-9-3 folyamatos DC fék áram	X	X	-
6 MOTOR MENÜ (teljes menüpont)	X	X	-
7-2-1 U indító	X	X	-
11-6-1 moduláció vivő frekvencia	X	X	-
11-6-3 moduláció átkapcsolási frekvencia	X	X	-
11-18 gyártási szám (teljes menüpont)	-	-	-
11-19 szoftver verziószám	-	-	-
11-20 dátum (teljes menüpont)	-	-	-
11-21 áramok (teljes menüpont)	X	-	-
11-22 feszültségek (teljes menüpont)	X	-	-
11-23 speciális adatok (teljes menüpont)	X	-	-
11-27 jelszavas menük (teljes menüpont)	-	-	-
Felhasználói jelszó	-	-	-
Telepítői jelszó	-	-	-

• **Paraméterek módosítása mentett paraméterkészlet alapján**

Nem csak teljes paraméter készlet betöltésére van lehetőség, hanem csak bizonyos paraméterek módosítására az elmentett paraméter készlet alapján. Hogy a paraméter készlet egészét vagy annak csak egy részét szeretnénk-e betölteni azt a **11-1-1-4 csoport** menüben adhatjuk meg. Itt makrók vannak felsorolva, az adott makróban szereplő paramétereket lehet kijelölni betöltésre. A **11-1-1-1 memória** vagy **11-1-1-2 terminál** valamelyik paraméterkészletének betöltésekor csak a **11-1-1-4 csoport** menüpontban kijelölt paraméterek kerülnek, majd betöltésre.

Lehetőség van továbbá csak egy adott menü (almenü) alá tartozó paraméterek betöltésére is. Például, ha azonos szabályozást használunk több készüléken, akkor elég azt egyszer beállítani, a paraméterkészletet elmenteni a terminálba, majd a többi készüléken csak az **1-es** (vagy **1-6-os**) menü alá tartozó paramétereket betölteni.

Ehhez a **11-1-1-4 csoport** menüben a menüpontot kell választani és a **11-1-1-3 pont** menüben be kell állítani a betöltendő menüt: **1-0-0-0** (vagy **1-6-0-0**)

Ezután következhet a paraméterek betöltése a terminálból **11-1-1-2 terminál** menüben a már ismert módon. A **11-1-1-3 pont 0-0-0-0** választásával a gyorsmenü szerkezetét jelölhetjük ki betöltésre.

A **11-1-1-3 pont 4-9-2-0** beállításával pl. a 3 db motoros potenciométer paramétert tölthetjük be.

• **Makrók**

Almenü	Magyarázat, további almenük	Értékek	Alapbeállítás	Egység
11-4 makrók	A menürendszerben megjelenített paraméterek korlátozására szolgál. Néhány paraméter mindig látható. Ilyen a 11-4-1 makró kiválasztás , a 11-25-1 jelszó kiválasztás , és a 11-25-2 jelszó megadás .			
	11-4-1 kiválasztás <u>minden</u> : A teljes menüszerkezet látszik. <u>vezérlés alap</u> : Alapbeállítási vezérlés paraméterei látszanak. <u>szabályozás analóg</u> : Analóg ellenőrző jelre végzett szabályozás (pl. nyomás-szabályozás) paraméterei látszanak. <u>szabályozás IFA</u> : IFA ellenőrző jelre történő szabályozás paraméterei látszanak. (pl. pozíció szabályozás) <u>mester/szolga</u> : Rendszerbe kötött készülékek paraméterei látszanak. <u>felhasználói 1 és 2</u> : Felhasználó által kiválasztott menüpontok látszanak.	minden vezérlés alap szab. analóg szab. IFA mester/szolga felh. makró 1. felh. makró 2.	minden	
	11-4-2 változtatás A gyorsmenü vagy a felhasználói makró szerkesztéséhez itt választhatjuk ki a szerkeszteni kívánt makró (gyorsmenüt). Programozó terminállal a menüben lépkedve a jobbra, balra nyilakkal hozzáadhatunk vagy kivehetünk paramétereket a gyorsmenüből vagy a felhasználói makróból. A készülék minden bekapcsoláskor gyorsmenü szerkesztés üzembe kerül!	gyors menü felh. makró 1. felh. makró 2.	gyors menü	
	11-4-3 másolás Egy makró másol át a 11-4-2 változtatás -ban beállított felhasználó makróba. Így ha egy beállítástól alig eltérő felhasználói makró szerelnénk létrehozni, az könnyen megtehető. <u>menüpont</u> : A 11-1-1-3 pont -ban megadott menüpont alá tartozó paramétereket másolja.	üres menüpont minden vez.alap szab.an. szab.IFA mest/sz. felh. makró 1. felh. makró 2.	minden	

• **Makrók használata**

A makró a menürendszerben szereplő rengeteg paraméter könnyebb átláthatóságára szolgál. Segítségével csak bizonyos paraméterek lesznek láthatóak, így azt könnyebb áttekinteni. Például vezérlési feladat esetén a **11-4-1 betöltés** menüben válasszuk a **vezérlés alap** beállítást, így csak a vezérléshez kapcsolódó paraméterek lesznek láthatóak.

Saját magunk is szerkeszthetünk makró a **11-4-2 változtatás** menüpontban a **felhasználói makró 1.** vagy **felhasználói makró 2.** választásával.

Azok a menüpontok fognak látszani a menürendszerben, amelyek fel vannak sorolva a makróban. A menüben lépkedve a jobbra, balra nyilakkal hozzáadhatunk vagy kivehetünk paramétereket a felhasználói makróból.

További lehetőségként a makrókban szereplő paraméterekhez jelszót is rendelhetünk a **11-27 Jelszavas menü**-ben, ezzel akadályozva meg az illetéktelen paraméterváltoztatás lehetőségét.

• Változtatható rendszerparaméterek

Almenü	Magyarázat, további almenük	Értékek	Alapbeállítás	Egység
11-5 távirányítás	A készülék távvezérléséhez szükséges beállítások. Egy buszra felfűzött készülékeknek különböző azonosítót kell adni, de azonos adatátviteli sebességet!			
	11-5-1 azonosító	1 - 16	1	
	11-5-2 baudrate Adatátviteli sebesség	9k6Baud 19k2Baud 38k4Baud	38k4Baud	
	11-5-3 mód MOD busz kommunikáció üzemmódja	ASCII RTU	ASCII	
11-6 moduláció	A PWM kimeneti feszültséggel kapcsolatos paramétereket lehet beállítani.			
	11-6-1 vivő frekvencia A frekvenciaváltó végfokozatának a kapcsolási frekvenciáját adja meg.	2000 - 15000	8000	Hz
	11-6-2 típusa <i>* flat-top csak VLD és VHD készülékek esetén</i>	szimmetrikus vegyes flat-top *	szimmetrikus	
	11-6-3 átkapcsolási frekvencia Az átkapcsolási frekvencia beállítása vegyes modulációnál szükséges. Alatta szimmetrikus, felette flat-top moduláció van.	típusf. - 500,0	típusfüggő	Hz
	11-6-4 holtidő kompenzáció <u>nincs</u> : A kompenzáció ki van kapcsolva. <u>szoftver</u> : Dióda és IGBT küszöbfeszültség valamint az átkapcsolási idők becsült kompenzálása. <u>hardver</u> : Az átkapcsolás helyét visszaméri a készülék és ez alapján történik a kompenzáció. Jeladós vagy vektoros üzemben ezt kell használni a pontos motorra jutó feszültség meghatározása miatt.	nincs szoftver hardver	szoftver	
11-7 szlip-kompenzáció	Lehetőséget ad a terheléstől függően a motorfrekvencia automatikus módosítására, hogy a fordulatszám viszonylag stabil maradjon. A kompenzálás mértéke állítható, de a túlkompenzálassal vigyázni kell! (lengéshajlam, terhelés hatására emelkedik a fordulatszám stb.)			
	11-7-1 engedélyezés	nem igen	nem	
	11-7-2 mértéke A névleges és szinkron fordulatszám alapján számított szlip a 100%, ezért a névleges fordulatszám helyes megadása nagyon fontos. (6-5 menü)	0,00 - 100,00	0,00	%

Almenü	Magyarázat, további almenük	Értékek	Alapbeállítás	Egység
11-8 kimenet	A berendezés speciális kimeneti jellemzőinek beállítására.			
	11-8-1 nincs motor? Üres motor sorkapocs, vagy alulterhelés jelentsen-e hibát?	hiba nem hiba	hiba	
	11-8-2 Umotor szinuszos? <u>nem</u> : A motorfeszültséget próbálja tartani, amíg lehet a szinuszoság rovására is. <u>igen</u> : A motorfeszültséget a frekvenciaváltó a DC feszültségtől függően csak addig kompenzálhatja, ameddig szinuszos marad.	nem igen	nem	
11-9 nyelv	A menürendszer nyelve.	magyar english	magyar	
11-10 CAN busz	Mester szolga kapcsolatnál a szolga berendezések a mestertől kapják a működési parancsokat. A CAN üzenet tartalma - alkalmazástól függően - beállítható.			
	11-10-1 jellege	mester szolga	szolga	
	11-10-2 CAN tartalom <u>f be</u> : Szolga sietés felfutás közben <u>f ki</u> : Szinkron szolga alkalmazás <u>alapjel</u> : Terhelés megosztás nyomaték szabályozás esetén <u>ellenőrző jel</u> : PID bővítéshez hasonló alkalmazás több frekvenciaváltóval.	f be f ki alapjel ellenőrző jel	f ki	

• Magyarázatok a CAN buszhoz

„**mester**” kiválasztása esetén a CAN busz kimenetként működik, és adatokat küld a hozzá kapcsolt „**szolga**” berendezésnek, vagy berendezéseknek!

„**szolga**” kiválasztása esetén CAN busz bemenetként működik, és adatokat tud fogadni a hozzá kapcsolt „**mester**” berendezéstől!

Több, egymástól független mester / szolga kapcsolattal egy időben lehetőség van a készülékek RS 485 vonalon történő összekötésére. Ezáltal a berendezések egy közös terminálról, vagy számítógépről kezelhetők. Ebben az esetben minden berendezés azonosítójának különbözőnek kell lenni!

• Mester / szolga kapcsolat lehetőségei

▪ vezérlés

A mester berendezéstől kapott frekvencia alapjelet használja fel a szolga berendezés (berendezések), ahol lehetőség van a frekvencia arány megváltoztatására (pl. eltérő póluspár miatt) (**4-30-1** menü)

szolga beállítás: vezérlés,
vezérlés alapjel forrása: CAN,
CAN busz: szolga
szolga frekvencia arány

▪ szabályozás fordulatszámra

szolga beállítás: szabályozás,
szabályozás alapjel forrása: CAN,
CAN busz: szolga,
ellenőrzőjel: IFA pozíció,
szolga adatok,
IFA adatok

Az indulás pillanatától azonos fordulattal működik a mester és a szolga (szolgák).

▪ szabályozás fordulatszámra, szöghelyzet figyeléssel, vagy fordulatszám aránnyal

szolga beállítás: szabályozás,
szabályozás alapjel forrása: CAN,
CAN busz: szolga,
ellenőrzőjel: IFA pozíció,
szolga adatok,
IFA adatok

Az indulás után a szolga (szolgák) beállnak a mester által adott pozícióra, és ezután a beállított fordulatszám aránnyal működik a mester és a szolga (szolgák).

Ha gépbeállítás történik (kúszás parancs), és ezekből az új pozíciókból kell biztosítani az együttfutást, akkor start előtt az IFA pozíciókat nullázni kell!

A beállított szöghelyzetek csak fordulatszám arány = 1 esetén érvényesek!

Almenü	Magyarázat, további almenük	Értékek	Alapbeállítás	Egység
11-12 terminál funkció	A programozó terminál ↑ ↓ nyomógombjainak kijelzés üzem alatti funkcióját lehet kiválasztani. <u>prog. léptetés:</u> A programokat csak előre lehet léptetni, a ↑ nyomógombbal. A ↓ nyomógombbal a futó programot lehet újraindítani.	nincs kijelzés váltás motoros. potm. program léptetés	kijelzés váltás	
11-13 automatikus hiba nyugtázás	Túlfeszültség, túláram, túlterhelés által keletkezett hiba esetén a berendezés megpróbálja önmaga, külső beavatkozás nélkül nyugtázni a hibát. Ez akkor sikerülhet, ha a hiba oka időközben megszűnt. Amennyiben start állapot áll fenn, a motor is újra indul. A nyugtázható hibák elévülési ideje a késleltetési idő tízszerese. A külső, valamint a virtuális hibák közül a páros számúak automatikus hibanyugtázással is nyugtázhatók. Egyéb hibáknál (pl. paraméter hiba, RS485 hiba, borda túl meleg, stb. a hiba nem nyugtázható, az okát kell megszüntetni!)			
	11-13-1 próbálkozások száma Ennyiszor próbálhatja a készülék megszüntetni a hiba állapotot. Ha ez után sem sikerül, a nyugtázás csak külső beavatkozással lehetséges.	N 1 - 5	N	
	11-13-2 késleltetési idő A nyugtázási kísérletek előtti kivárási idő.	1 - 5000	3	s
11-14 esemény mentés				
	11-14-1 táp ki/be Az esemény naplóba be kerüljön-e a készülék ki-, illetve bekapcsolási időpontja.	nem igen	nem	
	11-14-2 start/stop Az esemény naplóba be kerüljön-e a start, illetve a stop események időpontja.	nem igen	nem	

• Csak olvasható paraméterek

Almenü	Magyarázat, további almenük	Érték
11-18 gyártási szám	A készülék gyártási ideje, típusa, sorszáma, valamint az opciók megnevezése.	
	11-18-1 év, hónap	pl.: 0812
	11-18-2 teljesítmény	pl.: 7,50 kW
	11-18-3 sorszám	pl.: 426
	11-18-4 opció	pl.: DC 700 V
	11-18-5 feszültség	pl.: 400 V
	11-18-6 típus	pl.: VLD
11-19 szoftver verziószám	A készülékbe betöltött program verziószáma	pl.: 8.68.11

• Dátum

Almenü	Magyarázat, további almenük	Értékek	Alapbeállítás	Egység
11-20 dátum	Az időintervallumok helyes használata, valamint az események és hibák naplózása miatt beállítására ügyelni kell!			
	11-20-1 év	2006 - 2099	2006	
	11-20-2 hónap	1 - 12	1	
	11-20-3 nap	1 - 31	1	
	11-20-4 napok	hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap	hétfő	
	11-20-5 óra	0 - 23	0	
	11-20-6 perc	0 - 59	0	
	11-20-7 másodperc	0 - 59	0	

• Gyártói jelszóval változtatható rendszerparaméterek

Almenü	Magyarázat, további almenük	Értékek	Alapbeállítás	Egység
11-21 áramok	A berendezés árammérő egységének hitelesítésére, és a határáramok beállítására szolgál. Mindegyik I csúcserőértéket jelent!			
	11-21-1 I méréshatár	típusfüggő	típusfüggő	A
	11-21-2 I inverter limit t=40 °C	típusfüggő	típusfüggő	A
	11-21-3 I inverter limit t=80 °C	típusfüggő	típusfüggő	A
	11-21-4 I inverter maximum	típusfüggő	típusfüggő	A
11-22 feszültségek	A frekvenciaváltó belső feszültségértékei.			
	11-22-1 Umin	típusfüggő	típusfüggő	V
	11-22-2 Ustart	típusfüggő	típusfüggő	V
	11-22-3 Ulassít	típusfüggő	típusfüggő	V
	11-22-4 Ugyorsít	típusfüggő	típusfüggő	V
	11-22-5 Umax	típusfüggő	típusfüggő	V
11-23 speciális adatok	A frekvenciaváltó belső jellemzői.			
	11-23-1 hűtőventilátor bekapcsolás	0 - 90	45	°C
11-24 napló törlés	Az eseménynapló, a hibanapló, az üzemóra1, és az üzemóra2, valamint a fogyasztásmérők törlésére szolgál!			


Almenü	Magyarázat, további almenük	Értékek	Alapbeállítás	Egység
11-25 jelszó	Jelszavak adhatók meg a jelszavas paraméterek állításához és a különböző prioritási szintekhez. A telepítőnek nagyobb a prioritása a felhasználónál, így a telepítői jelszóval a felhasználói jelszóhoz kötött paraméterek is módosíthatóak. (Legmagasabb prioritása a gyártói jelszónak van)			
	11-25-1 kiválasztás A megadni kívánt jelszó kiválasztása (prioritás)	gyártói felhasználói telepítői	gyártói	
	11-25-2 jelszó megadás Jelszó megadása. A beállított jelszó a kijelzési képen történő 5 perces folyamatos tartózkodás után törlődik.	0 - 9999		
	11-25-3 változtatás A megváltoztatni kívánt jelszó kiválasztása	felhasználói telepítői	felhasználói	
	11-25-4 új jelszó A megváltozott jelszó beírása	0 - 9999		
11-27 jelszavas menük	A jelszavas menüvel a makrókban szereplő menüpontokhoz jelszót lehet rendelni. Ha néhány paramétert nem szeretnénk, hogy megváltoztathassanak, akkor azt jelszóval lehet védeni. Két prioritási szinthez rendelhető itt jelszó, a felhasználóihoz és a telepítőihez. A telepítői jelszóval természetesen a felhasználói jelszóval védett paraméterekhez is hozzá lehet férni. A jelszó hozzárendelését, ill. a hozzárendelés megszüntetését csak az előzetesen elvégzett jelszó beállítás után lehet végrehajtani.			
	11-27-1 felhasználói	nincs minden vez.alap szab.an. szab.IFA mest/sz. felh.1 felh.2	nincs	
	11-27-2 telepítői	nincs minden vez.alap szab.an. szab.IFA mest/sz. felh.1 felh.2	nincs	

• Megjegyzések a rendszer paraméterekhez

- A kapcsolási frekvencia átállítása csak stop állapotban aktiválódik!
- Paraméterbetöltés (gyári, memória1-3, terminál1-4) csak stop állapotban lehetséges.
- Paraméterbetöltés után a berendezés automatikusan újraindul! (terminálról történő betöltés esetén a kijelző 4. sorában a betöltés állapota %-osan megjelenik.)
- A paramétertáblázat teljes cseréje esetén minden paraméter átíródik az aktuális táblázatba, kivéve a **csak olvasható** paramétereket. (pl. gyártási szám, szoftver verziószám).
- A típusfüggő paraméterek átírása csak a készülék és a betöltendő beállítás egyezése esetén történik.

► 12. ESEMÉNYEK MENÜ

A esemény napló 256 db eseményt képes tárolni a hozzátartozó időponttal együtt.

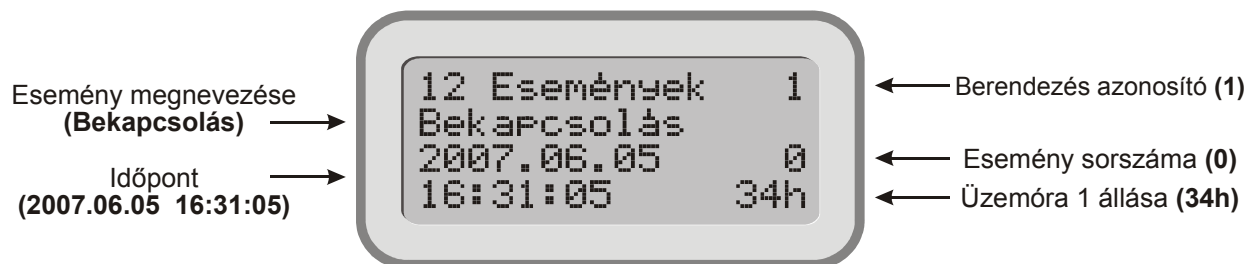

A 0-s sorszámú esemény a legkésőbbi, a korábbi események a „▼” gombbal érhetők el.

Dátum kijelzése:

- Magyar nyelv esetén: ÉÉÉÉ.HH.NN
- Angol nyelv esetén: NN/HH/ÉÉÉÉ

A következő események kerülhetnek eltárolásra:


- hálózat ki-, bekapcsolása a **11-14-1** menüpont állapotától függően
- start, stop események bekövetkezése a **11-14-2** menüpont állapotától függően
- külső esemény bekövetkezése valamelyik digitális vagy virtuális bemenetről
- hűtőborda magas hőmérséklete 60°C elérésekor.
(ebben az esetben a hűtőborda visszahűlése is naplózásra kerül, 55°C elérésekor)

► 13. HIBÁK MENÜ

A hiba napló 256 db hibát képes tárolni a hozzátartozó időponttal együtt.

A frekvenciaváltó csak a „0”-ás hiba nyugtázása után indítható el.

Hiba esetén a frekvenciaváltó leáll, villog a piros HIBA LED, a státuszsorban a **! Hiba !** felirat jelenik meg a kijelzőn:

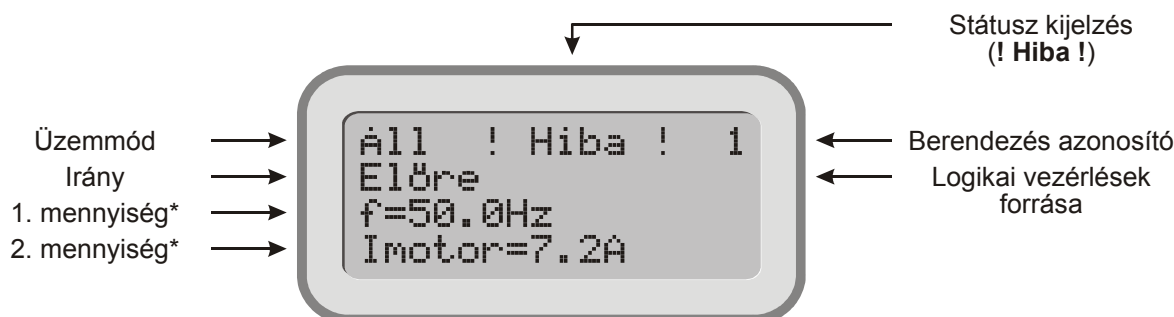

* Hiba esetén bizonyos kijelezhető mennyiségek a hiba bekövetkezésekor aktuális értéküket mutatják, ezzel segítve a hiba kiküszöbölését.

Ezek a mennyiségek a következők:


- | | |
|-------------------------------------|--|
| ▪ dinamikus üzemállapotok, | ▪ módosított vezérlés alapjel (m.v.a.j.), |
| ▪ üzem mód, | ▪ szabályozás alapjel (sz.a.jel), |
| ▪ termelékenység (termel.1-4), | ▪ módosított szabályozás alapjel (m.sz.a.j), |
| ▪ frekvencia (f), | ▪ szabályozás ellenőrző jel (ell.jel), |
| ▪ motor áram (Imotor), | ▪ hibajel, |
| ▪ motor kapocsfeszültség (Umotor), | ▪ motor fordulatszám (számított) (n), |
| ▪ közbenső kör DC feszültség (Udc), | ▪ fordulatszám (mért) (n IFA), |
| ▪ hálózati feszültség (Uhálózat), | ▪ nyomaték, |
| ▪ felvett teljesítmény (Pfelvett), | ▪ összes energia fogyasztás (Efogy.ö.), |
| ▪ vezérlés alapjel (v.a.jel), | ▪ energia fogyasztás (Efogy.) |

Ha csak kijelző van a készülékhez csatlakoztatva, az alsó sorban a hiba oka is látható.

A „Kilép” gomb megnyomásával a **13 Hibák** menü jelenik meg, a jobb felső sarokban az aktuális frekvenciaváltó azonosító számával.

- a második sor a hiba megnevezése.
- a harmadik és negyedik sor elején a hiba bekövetkezésének időpontja,
- a negyedik sor végén az üzemóra 1 áll.
- a harmadik sor végén álló szám a hiba sorszámát mutatja.
(Az utolsó hiba a „0”-ás, az előző a „-1”-es. A korábbi hibákat a ▼ gombbal lehet elérni.)

A készülék az utolsó 256 hibát tárolja. A frekvenciaváltó csak a „0”-ás hiba nyugtázása után indítható el.

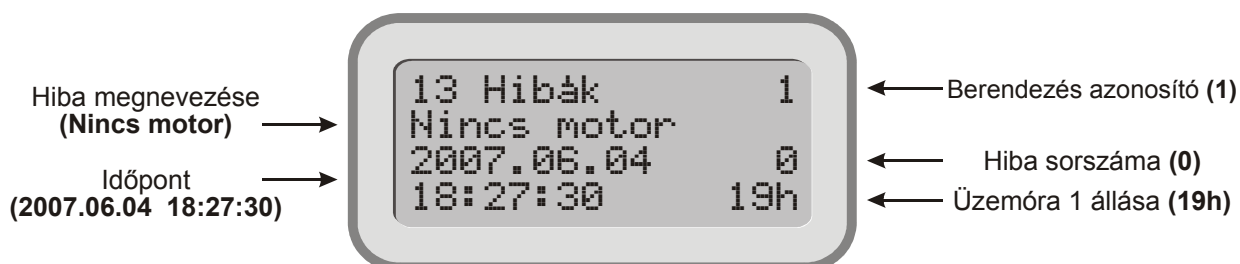

Dátum kijelzése:

- Magyar nyelv esetén: ÉÉÉÉ.HH.NN
- Angol nyelv esetén: NN/HH/ÉÉÉÉ

• Hibák nyugtázása

A hibákat a következő módokon lehet nyugtázni:

- a frekvenciaváltó ki-, bekapcsolásával
- a nyugtázásnak programozott bemenetre adott egymás utáni fel-, lefutó éllel,
- terminálról, a **13 Hibák** menüben az „**Elfogad**” gomb megnyomásával, az utolsó hibánál!

Nyugtázás után a kijelzési kép jelenik meg.

i	A „ Törölt ” jelzés a hibanapló törlésének időpontját jelzi.
----------	---

Abban az esetben, ha a működtető feszültség alacsony, a hibanapló írása tiltott.

Ebben az esetben a berendezés indítási parancsot sem tud fogadni!

• Hibák listája

16 karakteres kijelzőn a felső (pl. **Külső hiba 2.**), 8 karakteres kijelzőn az alsó (rövidített, pl. **K.hiba 2**) „Kijelzett szöveg” jelenik meg az aktuális hibánál.

LED vill.	Aut. ny.	Kijelzett szöveg	A hiba rövid leírása	A hiba elhárítása
-		Törölt! (Törölt!)	Nincs több hiba a hibanaplóban (alapállapotban csak ez látszik)	
1	✓*	Külső hiba 1-8. (K.hiba 1-8)	Digitális BE1 - BE8 aktiválásával előidézett hibajelzés. (pl. a motorra szerelt hőkapcsoló jelez, terepi tiltás, stb.)	A külső hibát okozó készülék ellenőrzése.
1	✓*	Virt. hiba 1-6. (V.hiba 1-6)	Virtuális BE1 - BE6 aktiválásával előidézett hibajelzés. (pl. egy analóg jel nagyságához komparátoron keresztül rendelt tiltás).	A virtuális bemenet forrásának, például komparátor bemenő jelének vagy beállításainak ellenőrzése
1		Terminál vész ki (Term. ki)	A terminál vezérlés nincs engedélyezve, de arról adtunk Stop parancsot!	Terminál vezérlés engedélyezése, ha szükséges
1		An.ref.magas (An.ref.m)	A frekvenciaváltó a 10V-os referencia feszültséget magasabbnak érzékeli.	Ellenőrizze, hogy nem kerül-e az SA1 és SA3-es csatlakozóra kívülről feszültség.
1		An.ref.alacsony (An.ref.a)	A frekvenciaváltó a 10V-os referencia feszültséget alacsonyabbnak érzékeli.	Ellenőrizze, hogy van-e rövidzár a referencia feszültség kimeneten vagy nagy terhelés.
1		Term.par.Chksum (Term.par)	A terminálban tárolt paraméterkészlet CHKSUM hibás, azt nem lehet betölteni.	Másik, megfelelő paraméterkészlet betöltése, vagy a készülék ismételt beállítása.
1		Blokkolás hiba (Blokkolt)	Az inkrementális fordulatszám jeladó alapján a frekvenciaváltó azt érzékeli, hogy nem forog a motor. Mechanikusan beragadt, vagy hibás a jeladó.	Ellenőrizze a csatlakozásokat.
2		Motor túlmeleg (M meleg)	A motor hőmérséklete a termikus modell szerint túl magas.	▪ 6-6 menüpontban kényszerhűtés beállítása vagy terhelés csökkentése. ▪ 6-7-3 menüpontban hőmérséklet korlátozás emelése. ▪ beállított motor paraméterek ellenőrzése.
2	✓	Nincs motor (Nincs m.)	A motorkapcsokra nincs motor bekötve, vagy a teljesítménye túl kicsi. (figyelése: 4Hz-től 400Hz-ig, ha Imotor < In 6%-ánál)	A 11-8-1 menüpontban a hibafigyelés beállítható.

* A külső, valamint a virtuális hibák közül a páros számúak automatikus hibanyugtázással is nyugtázhatók.

LED vill.	Aut. ny.	Kijelzett szöveg	A hiba rövid leírása	A hiba elhárítása
2		Motor teszt hiba (M teszt)	A motor teszt által kiszámolt paraméterek a beállítható tartományon kívül esnek.	Ellenőrizni: - Motor paraméterek beállítása (6. menü) - Motor kábelezése, bekötése (csillag, delta)
2	✓	Fázis szakadt (Fázis sz)	A motor U, V vagy W fázisvezeték szakadt (nincs bekötve), vagy nagy a motoron az áram aszimmetria.	Ellenőrizni a készülék és a motor közötti vezetéket, kötéseket
2		Fék túlterhelés (Fék hiba)	A beállított adatai alapján a fékellenállás terheltsége magas.	- lefutási idő megnövelése, 3-9 ellenállásfék adatok (R értéke, terhelhetősége) ellenőrzése, - nagyobb teljesítményű ellenállás beépítése.
2	✓	Hál. fázis hiba (Hál.fáz.)	Valamelyik bemeneti fázisfeszültség kimaradt, vagy rendellenesen kisebb a többitől.	A három fázis meglétének, a hálózat kábelezésének és csatlakozásainak ellenőrzése.
2	✓	Túláram U fázis (TúláramU)	A frekvenciaváltó U fáziskimenete túlterhelt, azaz I motor Ufázis > I inverter max.	- terhelés csökkentése, - nagyobb teljesítményű frekvenciaváltó beszerelése
2	✓	Túláram V fázis (TúláramV)	A frekvenciaváltó V fáziskimenete túlterhelt, azaz I motor Vfázis > I inverter max.	
2	✓	Túláram W fázis (TúláramW)	A frekvenciaváltó W fáziskimenete túlterhelt, azaz I motor Wfázis > I inverter max.	
3	✓	Borda túl meleg (B meleg)	A mért borda hőmérséklet túl magas	Ellenőrizni: - beépített ventilátor esetén, 45°C fölött a ventilátor forgását - szekrénybe szerelés esetén a szekrény szellőzését - készülék terheltségét
4	✓	IGBT hiba (IGBT hiba)	Az IGBT modul hibát jelzett. A kimeneti zárlat tipikus jelensége.	Ellenőrizni a készülék és a motor közötti vezetéket, kötéseket
4	✓	HW fesz. védelem (HW fesz.)	A közbenső kör DC feszültség értéke elérte a maximális HW-es letiltási határt, vagy a töltőrelé nincs meghúzva	- hálózati zavaraszűrés, - fázis javítás
4		Töltőrelé hiba (T.RLhiba)	A töltőrelé nincs meghúzva.	Belső hiba. Elhárításához a gyártó szükséges.
4	✓	DC túlfeszültség (DC túlf.)	A közbenső kör DC feszültség a megengedett határ fölé nőtt.	Ha fázisjavítás van a készülék előtt: - hálózati fojtó bekötése a készülék elé. Ha leállás közben történik: - lefutási idő megnövelése
4	✓	DC fesz.hullámos (Hullámos)	A DC feszültség túlterhelt, vagy a hálózati feszültség alacsony.	- terhelés csökkentése, - lassabb fel-, lefutás
4	✓	DC hiba (DC hiba)	A közbenső kör kondenzátort nem lehet feltölteni.	Belső hiba. (pl. kondenzátor zárlat) Elhárításához a gyártó szükséges.
4	✓	Tirisztor vez.h. (Tiriszt.)	Kommunikációs hiba a tirisztor vezérlő és a hajtás vezérlő processzor között.	A belső összekötő kábel ellenőrzése.
4	✓	Fék IGBT hiba (Fék IGBT)	A fék modul IGBT hibát jelez.	Fékellenállás ellenőrzése (pl. zárlat).
5		Túlfrekvencia (Túlfrekv)	A terhelés oldaláról történő hajtás miatt a frekvencia túllépte a megengedett (f tiltás) értéket.	Beállítások módosítása.

LED vill.	Aut. ny.	Kijelzett szöveg	A hiba rövid leírása	A hiba elhárítása
5		Túlpörgés (Túlpörg.)	A mért fordulatszám nagyobb a névleges motor fordulatszámából valamint a névleges frekvencia és a frekvencia tiltási határ arányából számolt maximális fordulathal	Ellenőrizni: ▪ IFA paraméterek (4-31 menü) ▪ frekvencia tiltási határ (8-3 menü) ▪ motor paraméterek (6. menü)
6		Par.hiba An.BE1-4 (P.AN.Be1-4)	Nem megfelelő paraméter kiválasztás az adott számú analóg bemenetre. (A kiválasztott bemenetnek több funkció van adva.)	A paraméter beállítás ellenőrzése, javítása
6		Paraméter hiba (Par.hiba)	A kiválasztott üzemmódhoz nem összetartozó paraméterek lettek kiválasztva. (pl. repülő start fék lazítással, mester készüléknél alapjel forrása CAN)	A paraméter beállítás ellenőrzése, javítása
6		Nem felhaszn.makró (Nem f.m.)	Makró másolásánál a 11-4-2-ben nem felhasznált makró van kiválasztva. A másolást nem lehet végrehajtani.	11-4-2 menüben a felhasználói makró 1, vagy 2 kiválasztása, majd másolás.
7		Mem. adat hiba (Mem.adat)	Az eltárolt adatokban hiba van. (pl. paramétertáblába nem megfelelő érték került)	A kilépés gomb megnyomásával a program a hibás paraméterre ugorik. A paraméter a gyári értékkel kerül felkínálásra. Több hibás paraméter esetén a program azokat sorra megmutatja.
7		Mem. írás hiba (Mem.írás)	Memória írási hiba	Belső hiba. Elhárításához a gyártó szükséges.
7		IIC hiba (IIC hiba)	A belső kommunikációs átvitelben (I ² C) keletkezett hibát jelzi. (óra, EEPROM)	Belső hiba. Elhárításához a gyártó szükséges.
7		Interfész hiba (Interf.)	Hiba az analóg bemenetek vagy néhány digitális bemenet feldolgozásában.	Belső hiba. Elhárításához a gyártó szükséges.
7		Par. CHKSUM hiba (Par.CHKS)	A paraméterkészlet CHKSUM hibás. Ha ez a hiba készülék feszültség alá helyezésekor történt, akkor a készülék a gyári beállításokkal működik tovább	Korábban elmentett, megfelelő paraméterkészlet betöltése, vagy a készülék ismételt beállítása.
7		Kikapcs CHKSUM (Kik.CHKS)	A kikapcsolás buffer CHKSUM hibás.	Belső hiba. Elhárításához a gyártó szükséges.
7	✓	Ismeretlen hiba! (Ism.hiba)	A frekvenciaváltó nem definiálható hibával állt le.	Ha a hiba törlése után többször is előfordul, elhárításához a gyártó szükséges.
8		Terminál hiba (Term. h.)	Terminálról hibás paraméterbetöltés történt.	Megfelelő paraméterkészlet betöltése
8		CAN hiba (CAN hiba)	CAN átvitelekben keletkezett hibát jelzi. (pl. mester/szolga kapcsolat megszakad)	Ellenőrizni: ▪ a mester készülék be van-e kapcsolva és mesterként van-e beállítva, ▪ CAN busz kábelezését ▪ Csatlakozásokat
8		MOD busz idő túl (MODb.idő)	A készülék start állapotában a MOD busz időtúllépésnél beállított időn belül nem érkezett üzenet a készüléknek.	Ellenőrizni: ▪ a mester készülék be van-e kapcsolva ▪ MOD busz kábelezését ▪ Csatlakozásokat

Ha a hiba a leírás segítségével történő hibaelhárítással és nyugtázással nem szüntethető meg, kapcsolatba kell lépni a gyártóval!

► PROGRAMOZÁSI SEGÉDLET

Néhány mintaprogram, a leggyakrabban használt vezérlési és szabályozási feladatokra.

Ezek figyelembevételével megkönnyíti egy adott feladat beprogramozását!

• Vezérlés terminálról, 5 és 60 Hz között

Almenü	Beállítás
1-5-1 vezérlés alapjel forrása	terminál
4-8-1 terminál vezérlés	igen
8-1 f maximális	60 Hz
8-2 f minimális	5 Hz
8-3 frekvencia tiltási határ	70 Hz
1-1 vezérlés alapjel	5 - 60 Hz
4-11-1 digitális BE 1. jelleg kiválasztás	N
4-12-1 digitális BE 2. jelleg kiválasztás	N

A start / stop, irány parancsokat, a frekvencia változtatását a terminálról lehet kiadni

• Vezérlés sorkapocsról, potenciométerrel 10 és 50 Hz között

A potenciométer alsó végállásánál álljon le a hajtott egység.

Almenü	Beállítás
1-5-1 vezérlés alapjel forrása	analóg BE 1.
4-1-1 analóg BE 1. típusa	potenciométer
4-1-2-2 analóg BE 1. stop sáv	3%
4-1-2-3 analóg BE 1. hiszterézis	1%
8-1 f maximális	50 Hz
8-2 f minimális	10 Hz
8-3 frekvencia tiltási határ	55 Hz

A start/stop, irány parancsokat, a digitális (SD) sorkapcson keresztül lehet adni, a frekvencia változtatását az analóg (SA) sorkapocsbba csatlakoztatott potenciométer segítségével lehet végezni.

A potenciométert alsó végállásánál „várakozó” üzemmód lesz!

• Vezérlés terminálról, alapjel változtatás 1 és 100 Hz között motoros potenciométer funkcióval

A motor potenciométer funkciót a Digitális BE 4, BE 5 bemenetekről, vagy terminálról is lehessen aktiválni!

Almenü	Beállítás
1-5-1 vezérlés alapjel forrása	motoros potenciométer
4-8-1 terminál vezérlés	igen
4-11-1 digitális BE 1. jelleg kiválasztás	N
4-12-1 digitális BE 2. jelleg kiválasztás	N
8-1 f maximális	100 Hz
8-2 f minimális	1 Hz
8-3 frekvencia tiltási határ	110 Hz
4-14-1 digitális BE 4. jelleg kiválasztás	logikai funkciók
4-14-2 logikai funkciók kiválasztása	motoros potenciométer fel
4-15-1 digitális BE 5. jelleg kiválasztás	logikai funkciók
4-15-2 logikai funkciók kiválasztása	motoros potenciométer le
4-9-2-1 motoros potenciométer felfutási idő	10,0 s
4-9-2-2 motoros potenciométer lefutási idő	10,0 s
4-9-2-3 motoros potenciométer alapjel nullázás	nincs
11-12 terminál funkció	motoros potenciométer

A start/stop, irány parancsokat a terminálról lehet kiadni.

A frekvencia változtatását a digitális BE 4. és a digitális BE 5. segítségével, vagy kijelzés üzemmódban a terminál

▲ ▼ nyomógombokkal lehet megvalósítani (motoros potenciométer fel / le).

• Szabályozás nyomásra, 4-20 mA-es nyomástávadó segítségével

A távadó legyen 0-10 bar méréshatárú, a tartandó nyomást 4 és 8 bar között lehessen állítani.

A tartandó nyomás legyen 6 bar, indítás után a nyomás beállása legalább 30 másodperc legyen (az ellátó egység pl. kút kímélése miatt).

A szivattyú 20 Hz-től szállít, 50 Hz fölé nem állítható, 1 percnél tovább nem üzemelhet minimális frekvencián (le kell állítani), de 0,5 bar nyomásesés esetén már vissza kell kapcsolni.

A szabályozás alapjelét a terminálról lehessen adni.

Megjegyzés: a távadó adata alapján a 100%-nak 10 bar felel meg!

Almenü	Beállítás
1-6-1 szabályozás alapjel forrása	terminál
1-6-2 szabályozás jellege	normál
1-6-3-1 szabályozás alapjel maximum	80%
1-6-3-2 szabályozás alapjel minimum	40%
1-6-4-1 szabályozás alapjel felfutási idő	30,0s
1-6-5-1 szabályozás stop időkorlátozás	60s
1-6-5-2 szabályozás start hibajel	5%
1-6-5-3 szabályozás start/stop hiszterézis	5 Hz
1-7-1 ellenőrző jel forrása	analóg BE 1.
4-1-1 analóg BE 1. típusa	áram
4-1-4-1 analóg BE 1. felső áramhatár	20mA
4-1-4-2 analóg BE 1. alsó áramhatár	4mA
1-2 szabályozás alapjel	60%
2-6 irányváltás tiltás	igen
8-1 f maximális	50 Hz
8-2 f minimális	20 Hz
8-3 frekvencia tiltási határ	55 Hz
1-11-1 PID 1 Ap (arányos erősítés)	0,5
1-11-2 PID 1 Ti (integrálási idő)	1000ms
1-11-4 PID 1 Ad (diff. tag túlvezérlési tényező)	0

Egyszerű nyomásszabályozás esetén „PI”, vagy „I” szabályozás a legmegfelelőbb.

Ad értéke 0,00. Ezzel a differenciáló tagok (Ad, Td) hatása ki van kapcsolva.

A PID paraméterek beállítása rendszerfüggő, mindig az adott igényekhez kell igazítani!

A start/stop, parancsokat sorkapocsról, a szabályozás alapjel változtatását a terminálról lehet kiadni.

• Szabályozás fordulatszámra, IFA segítségével

Az IFA legyen 1000 impulzus/fordulatú, a maximális fordulatszám legyen 5000.

A fordulatszámot 50, és 3000 között lehessen állítani.

A szabályozandó fordulatszám legyen 2000.

A motor legyen kétpólusú.

Megjegyzés: a maximális fordulatszám alapján a 100%-nak 5000 felel meg!

Almenü	Beállítás
1-2 szabályozás alapjel	40%
1-6-1 szabályozás alapjel forrása	terminál
1-6-2 szabályozás jellege	normál
1-6-3-1 szabályozás alapjel maximum	60%
1-6-3-2 szabályozás alapjel minimum	1%
1-7-1 ellenőrző jel forrása	IFA fordulat
4-8-1 terminál vezérlés	igen
4-11-1 digitális BE 1. jelleg kiválasztás	N
4-12-1 digitális BE 2. jelleg kiválasztás	N
4-31-1 IFA osztás	1000
4-31-2 IFA fordulatszám 100%	5000
6-5 Motor névleges fordulatszám	2920
8-1 f maximális	86 Hz
8-2 f minimális	1 Hz
8-3 frekvencia tiltási határ	105 Hz
1-11-1 PID 1 Ap (arányos erősítés)	0,5
1-11-2 PID 1 Ti (integrálási idő)	100ms
1-11-3 PID 1 Td (differentiálási idő)	100ms
1-11-4 PID 1 Ad (diff. tag túlvezérlési tényező)	0,5

Fordulatszám szabályozás esetén „PI”, vagy „PID” szabályozás a legmegfelelőbb.

A PID paraméterek beállítása rendszerfüggő, mindig az adott igényekhez kell igazítani!

A nagy dinamika megtartása, és a lengések elkerülése miatt a Td, és Ad beállításra különösen ügyelni kell!

A start/stop, irány parancsokat, a szabályozás alapjel változtatását a terminálról lehet kiadni.

i

Az fmax. beállításánál figyelembe kell venni a motor névleges frekvenciájához tartozó fordulatszámát, és úgy kell meghatározni a maximális frekvenciát, hogy a beállítható maximális fordulatszám biztonsággal szabályozható legyen! (szlip figyelembevétele)

► A MENÜKBEN HASZNÁLT FOGALMAK MAGYARÁZATA

terminál	programozáshoz, és kijelzéshez használt egység
RS485/T	terminál soros vonal (általános soros vonal)
RS485/R	rendszer soros vonal (MOD busz-os távirányításhoz)
CAN	rendszer busz (mester/szolga kapcsolatokhoz)
gyári	a leggyakoribb felhasználói igények szerinti beállítás
memória 1-3	felhasználói beállítás tárolási helyei a frekvenciaváltóban
terminál 1-4	felhasználói beállítás tárolási helyei a terminálban
vezérlés	a vezérlés alapjel értékének megfelelően alakul a kimeneti frekvencia
szabályozás	a kimeneti frekvencia a külső viszonyoktól függően úgy alakul, hogy az ellenőrzésnek használt ellenőrző jel megegyezzen a szabályozás alapjel beállított értékével
módosítás	a vezérlés vagy a szabályozás úgy van kiterjesztve, hogy az aktuális alapjelet valamilyen külső elem képes változtatni analóg, vagy digitális bemeneten keresztül
start /stop	indítási parancs / leállítási parancs
irány	forgásirány váltási parancs
kúszás	alacsony frekvenciás indítási parancs (pl.: gépbeállításához)
kipörgés	motor leállása szabad kifutással
DC fék	fékezés a motor kapcsolókra adott DC feszültséggel
ellenállás fék	fékezés a többlet energia ellenállásra kapcsolásával (generátoros üzemnél)
potenciométer	saját meghajtó feszültséggel ellátott, az analóg bemenetre kötött jelforrás
stop sáv	analóg bemeneti jel tartomány (start esetén ebben a sávban "várakozó" üzemmód van)
analóg bemenet	sorkapocsba köthető analóg jelforrás (feszültség, áram, potenciométer)
digitális bemenet	logikai parancsok aktiválására szolgál (pl. start, irány, számláló, program stb.)
analóg kimenet	sorkapcson megjelenő analóg jelkimenet (feszültség / áram)
digitális kimenet	szabadon programozható beépíthető relé (vagy optocsatoló)
töréspont	valamilyen karakterisztika olyan pontja, ahol jellemzőt vált (pl. meredekséget)
Tfel	normál felfutási idő (vezérlésnél és szabályozásnál különböző lehet)
Tle	normál lefutási idő (vezérlésnél és szabályozásnál különböző lehet)
fmax	maximális frekvencia
fmin	minimális frekvencia
S görbe	a felfutás (és lefutás) sarokpontjainak (töréspontjainak) lágy átmenetét jelenti.
mester / szolgál	irányító berendezés / alárendelt berendezés
program aktiválás	a programozható digitális bemenetekre írt programok indítási módja
f tartás	frekvencia változás tiltása
motoros pot.méter	analóg alapjel vagy módosítójel változtatás digitális jelek segítségével (fel, le)
PID adatok	ezek tartalmazzák a szabályozáshoz alkalmazott jellemzőket
PID bővítés	1 egység szabályozása, további fix egységek működtetése a digitális kimenetekkel
IFA	inkrementális fordulatszám jeladó
saját hűtés	a motorra vonatkozik (a motort a saját beépített ventilátora hűti)
kényszer hűtés	a motorra vonatkozik (a motort ráépített fix ventilátor hűti)
U/f viszony	feszültség és frekvencia összetartozása
U indító	indító feszültség (start esetén, 0 Hz-nél ez jelenik meg a motor kapcsolók a mágnesezési veszteség ellensúlyozására)
Tborda	a frekvenciaváltó hűtőbordájának hőmérséklete
számláló	digitális vagy virtuális bemenet segítségével működtethető belső számláló
n	motor fordulatszám
n IFA	az inkrementális fordulatszám jeladó által mért fordulatszám
Pfelvett	a hálózatról felvett teljesítmény (wattos)
Uhálózat	a hálózati feszültség becsült értéke (Udc-ből számítva)
Umotor	a motorra kiadott feszültség
Udc	a közbenső körű kondenzátor feszültsége
termelékenység	technológiai adat (felhasználó definiálhatja a dimenzióval együtt)
Üzemóra 1	a frekvenciaváltó bekapcsolt ideje
Üzemóra 2	a frekvenciaváltó kimenet működési ideje (a startban eltelt idő)
szlip kompenzáció	terheléstől függő frekvencia módosítás (a fordulatszám tartásához)

► FELHASZNÁLÓI BEÁLLÍTÁSOK

[illegible]

► JEGYZETEK

This image shows a single page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

PROCON Hajtástechnika Kft.

H-1047 Budapest, Kisfaludy u. 4.

Tel./fax: +36 1 370 9699

+36 1 379 5387

e-mail: procon@procon.hu

info@procon.hu

Internet: www.procon.hu

